




## 水道施設の耐震化を進めています

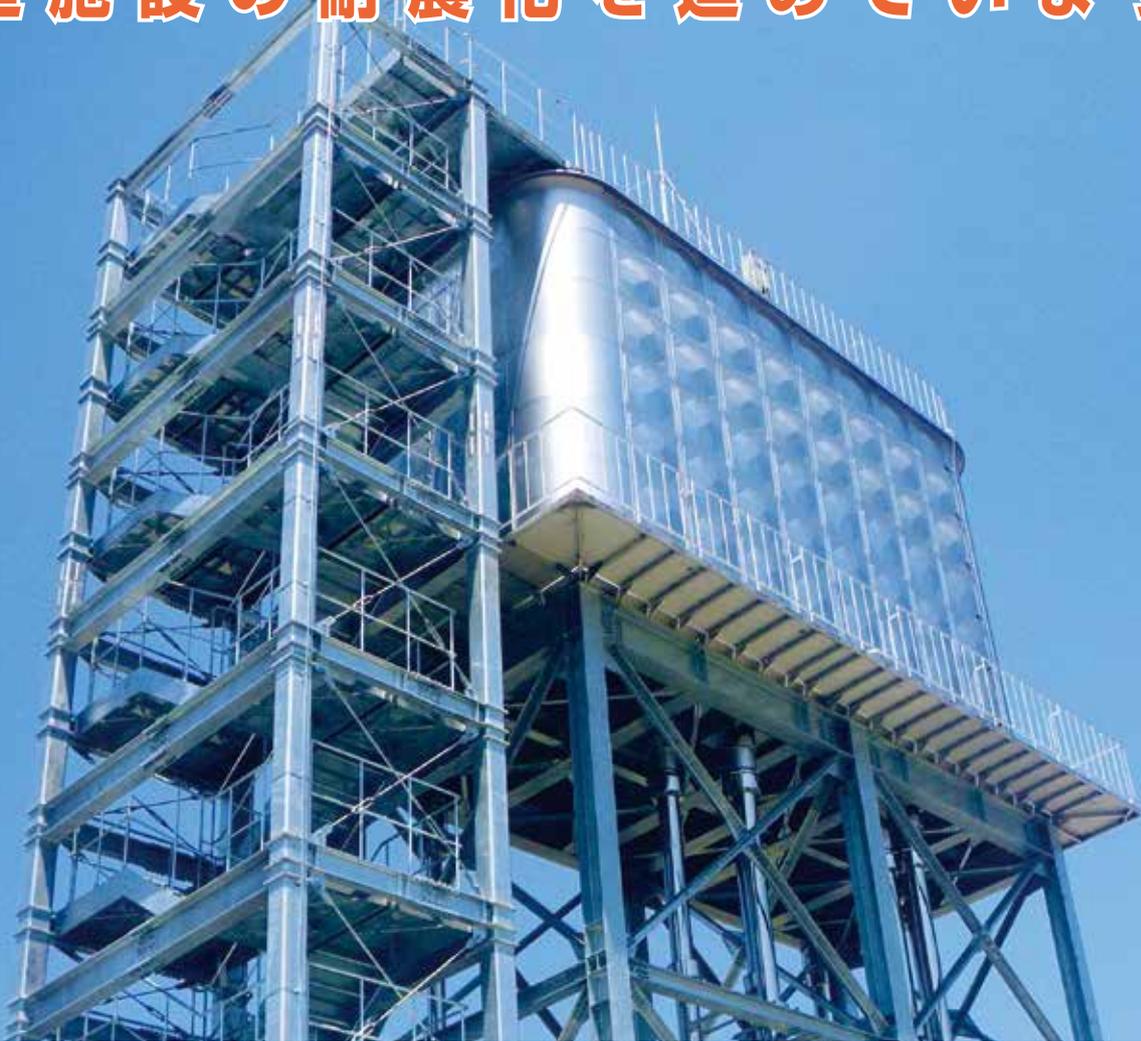

▲中庄天神団地高架水槽

- ◆ 給水装置は誰のもの? …P2
- ◆ 給水装置の漏水修理が可能な事業者一覧 …P3
- ◆ 日本水道協会中国四国地方支部合同防災訓練に参加しました <インフォメーション> …P7
- ◆ 水道の冬支度 …P8
- ◆ 引っ越しが決まったら届け出を
- ◆ 窓口業務を委託します


浄水場で作られた水道水は、高台にある水道施設（高架水槽や配水池といいます）にためられ、そこから自然流下で、皆さんの家庭にお届けしています。

上の写真は、平成27年5月に完成した中庄天神団地高架水槽（容量280立方メートル）で、昭和59年度に築造した高架水槽を更新したものです。経済性・メンテナンス性に優れ、長寿命化が図れるステンレス材を採用しており、地震などの災害に強い施設となっています。

高架水槽や配水池などは、ライフラインとして、毎日の生活になくてはならない重要な施設です。水道局では、災害に強い水道を目指し、今後も老朽化した施設の更新・耐震化を計画的に進め、水道水の安定供給に努めます。

# 給水装置は誰のもの？

分水栓から蛇口までは、皆さんの財産です。  
皆さんで維持管理をお願いします。

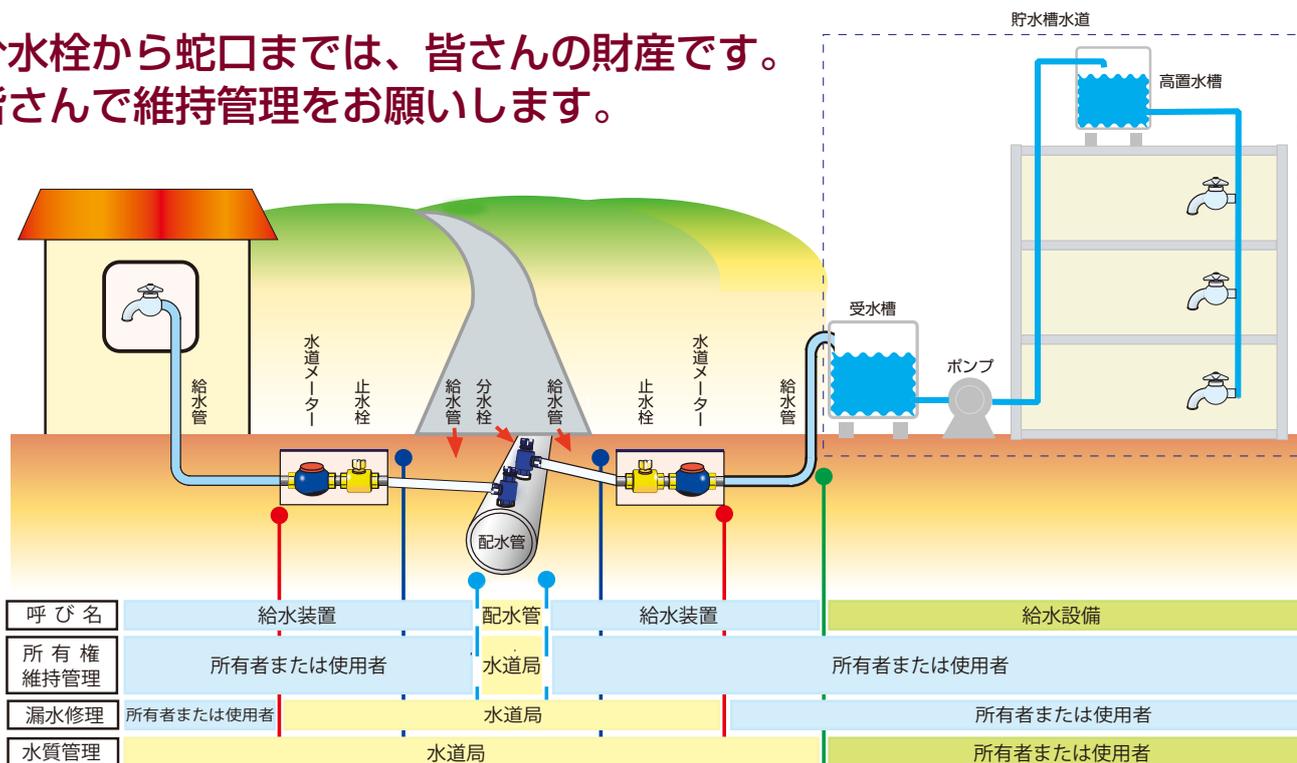

## ①給水装置とは

道路に埋められた水道管（配水管）から分かれて、各家庭に水を配る水道管を給水管といいます。この給水管と止水栓、水道メーター、蛇口などの給水用具をまとめて「給水装置」といい、水道メーターを除いた全てが皆さんの財産です。

また、集合住宅・中高層ビルなどでは、給水管で送られた水をいったん貯水槽にため、各フロアに水を送っています。この場合は、貯水槽の入口までが「給水装置」といい、それから先の各戸の蛇口までを「給水設備」といいます。

## ②給水装置の維持管理について

分水栓から蛇口までの給水装置は所有者または使用者の皆さんに維持管理をしていただくことになります。配水管の維持管理は水道局が行います。

## ③漏水したら

水道メーターから蛇口までの間については、4～7ページに掲載している事業者へ連絡してください（漏水に掛かる調査や修理の費用は自己負担となります）。

配水管から水道メーターまでの間については、水道局の費用で修理を行います。

（注）配水管から水道メーターまでの範囲であっても、次の場合は水道局では修理を行いません。

- ・原因者を伴う漏水
- ・使用者の故意や維持管理を怠ったことによる漏水
- ・庭木の移植、舗装の復旧、建物下の配管など建物の取り壊し・復旧が必要な漏水

詳しくは、水道局までお問い合わせください。



●問い合わせ先 水道管理課 ☎ 426-3675・水島 ☎ 446-1611・児島 ☎ 473-1125・玉島 ☎ 522-8123（船穂・真備地区を含む）の各営業所

## 給水装置の漏水修理が可能な事業者一覧

(平成27年12月1日現在)

「指定給水装置工事事業者」は、水道法で定められた一定の知識と技術を持つ工事事業者です。水道局では、平成27年12月1日現在、約600の業者を指定しています。

そのうち、漏水修理が可能な事業者の一覧を4～7ページに掲載しています。

※最新分の一覧は、水道局ホームページに掲載しています。

### 給水装置の漏水修理を依頼する際の注意点

漏水修理などを依頼する場合は、4～7ページに掲載している事業者に連絡してください。その際の契約は、修理を依頼した皆さんと事業者との間で行います。工事後のトラブルを避けるためにも、次の事項に十分注意してください。

#### 市指定給水装置工事事業者であるかどうか確認しましょう

修理を依頼した事業者が市指定給水装置工事事業者であるか、希望する内容の修理が可能であるかを確認してください。

#### 修理内容・料金（費用）・アフターサービスなどを確認しましょう

なるべく複数の事業者から見積書を取り、修理の内容や料金（費用）、アフターサービスなどについて検討してください。工事が始まる前に十分な説明を受けてください。

※見積もりが有料となる場合がありますので、事前に確認してください。

#### 給水装置の修理に伴い、申請が必要か確認しましょう

修理内容によっては、給水装置の配管などに変更が生じ、水道局へ事前申請が必要な場合があります。申請方法や費用についても十分な説明を受けてください。

#### その他

4～7ページの一覧表で漏水調査欄の「○」は漏水位置の調査業務が可能な事業者です（漏水調査に掛かる費用は自己負担です）。

事業者ごとに営業日や受付時間などが異なります。詳しくは、事業者へ直接問い合わせてください。

定期的に点検  
してみましょう！



クルクルしていないか確認してみて！

**漏水の発見方法**

- ・蛇口を全部閉めてから、水道メーターのパイロットマークが動いていないかを確認してください。
- ・パイロットマークが少しでも動いていたら、どこかで水が漏れている可能性があります。
- ・水が漏れている場合には、夜間など水を使用していない時に、応急処置としてメーターボックス内の止水栓（バルブ）を閉めておいてください。その間は、水が出なくなります。

## 倉敷地区

	所在地	事業者名	電話（夜間・休日用）	漏水調査
お	帯高 638-2	(株) 大村建設	428-2576 (428-7251)	○
か	片島町 501-1	宇野設備	090-5260-2055 (465-0379)	○
	上富井 620-4	朝日管工 (株) 倉敷営業所	422-5311	○
	亀山 232-32	(株) Y・T・S	421-6445	○
<	黒崎 30-6	さかうえ設備	461-1060	○
さ	笹沖 374-1	三宅建設 (株)	425-1717	○
し	上東 667-1	クリーンアクア	0120-3299-13	○
	サンライフ U A-202	(第 99 水道サービス)		
	新田 2304	(株) 横本組	425-5220	
	新田 2477-1	(株) 船倉建設工業	425-1132	○
	新田 2877-1	河上商事 (株)	422-1515	
	新田 3061-3	(協) 倉敷市管事業協会 (修繕センター)	422-4646	○
ち	茶屋町 2085-4	(有) 穂高	428-6390 (080-1929-2267)	○
な	中島 907-7	(株) 江口設備	465-1721	○
	中島 1180	開盛配管 (有)	466-1010	○
	中島 2151-1	信江工業 (株)	466-3888	○
	中島 2355	エーザイ工業	465-2635	○
	中庄 1083-5	貝原水道 (株)	462-5232	○
	中庄 1083-5	(有) アクアライフ	462-2688	○
	中庄 2230-7	三愛オブリガス中国 (株) 岡山支店 岡山営業所	464-2600	
	中庄 2376-6	(有) 菅野設備	464-3133	○
	中庄 3558-1	東洋建設工業 (株)	463-0007 (090-4148-4334)	
に	西岡 1592-9	(株) 藤田水道	435-2060	○
	西富井 1148-1	三和設備 (有)	427-0205	○
	西富井 1361-12	エイト管工 (有)	434-6388	○
は	白楽町 427-3	(株) キノウエシステム	424-6514	
ひ	東富井 962-1	倉敷設備	422-3412	○
ふ	藤戸町天城 955-2	(有) アクア・プラン	420-2550	○
	二日市 322-3	(株) クラカン	422-1000	○
ほ	堀南 932-8	アクアテック (有)	434-0119 (434-3930)	○
み	水江 853	(有) 三宅水道	465-2567	○
よ	吉岡 263	三栄工業 (株)	424-3421	○
	吉岡 487-2	(株) 日大	424-8001	○

## 水島地区

	所在地	事業者名	電話（夜間・休日用）	漏水調査
か	亀島 1 丁目 26-61	テクノイケダ	446-7616 (090-4696-0335)	○
	神田 2 丁目 4-28	水島管工事 (有)	448-5608	○
	神田 3 丁目 10-3	サンショウ設備	090-8992-7453	○
	神田 3 丁目 15-43	今藤管工	691-2129	○

## 水島地区 (続き)

	所在地	事業者名	電話 (夜間・休日用)	漏水調査
<b>つ</b>	連島 1 丁目 17-19	(有) 陸正開発	444-1127 (448-0314)	
	連島 4 丁目 2-13	岡山エイケン工業 (株)	448-6268	○
	連島町連島 1943-4	あいおい設備 (有)	460-3610	○
	連島町連島 1944-1	(有) 脇本電気工事	460-0618	○
	連島町西之浦 5333	(有) ライフプランナーよこみぞ	465-5915	○
<b>ひ</b>	東塚 6 丁目 9-12	(株) アップトゥデート	455-1120	
	東塚 6 丁目 9-16	(株) インテック共和	455-5949	
	広江 1 丁目 3-10	中国水道工業 (株) 倉敷営業所	456-3992	○
<b>ふ</b>	福田町古新田 645-8	(有) 吉田設備	456-5530	○
<b>み</b>	水島東常盤町 4-12	(有) とみや水島	446-0838	○

## 児島地区

	所在地	事業者名	電話 (夜間・休日用)	漏水調査
<b>&lt;</b>	串田 834-11	(有) 守屋防疫工業	485-1723	○
<b>こ</b>	児島赤崎 1 丁目 4-56	ウォータークラフト中田	473-6684 (090-2869-1049)	○
	児島小川 9 丁目 7-31	(株) 山水設備	472-8809	○
	児島上の町 3 丁目 1-29	共栄設備	472-0957	○
	児島塩生 2072	かたやま物産 (株)	475-1122	○
	児島下の町 6 丁目 16-24	新興設備 (有)	472-6250	
	児島下の町 9 丁目 12-イ-22	山邊設備	090-8243-1701	○
	児島下の町 10 丁目 8-18	藤川 (株)	423-2490	○
	児島田の口 6 丁目 3-28	(有) 古森プロパン店	477-7410	
	児島稗田町 274	片山建築	473-4081 (090-1189-7000)	○
	児島稗田町 296	(株) 富士水道	472-4344	○
	児島稗田町 530-24	浅野管工	080-3885-9609 (474-0737)	○
	児島柳田町 2445-1	(有) 井上建設工業所	472-3662 (090-3173-1530)	○
<b>は</b>	林 830-1	(株) 輝水工業	485-6100	○
	林 830-1	(株) 中田設備	485-2774	○

## 玉島地区

	所在地	事業者名	電話 (夜間・休日用)	漏水調査
<b>た</b>	玉島阿賀崎 1775-2	(有) アイ設備工業	525-3114	
	玉島阿賀崎 1 丁目 6-13	中国管工 (株)	523-0110	○
	玉島上成 450-8	住設ダイリン (株)	522-2000	○
	玉島上成 639-1	デンエー上成店	526-1107	
	玉島乙島 49-8	富士興業 (株)	526-3139	○
	玉島乙島 273	エムニ住設	522-2728	○
	玉島乙島 486-1	大島設備 (株)	526-2553	○
	玉島乙島 6892	(株) 滝沢組	526-1915	○
	玉島乙島 7471-451	(株) ナカノ	525-0044	○
	玉島柏島 1733-1	(株) テクノシラタニ	526-7701	○

## 玉島地区 (続き)

	所在地	事業者名	電話 (夜間・休日用)	漏水調査
<b>た</b>	玉島柏島 5638-5	五輪設備 (株)	476-8933	○
	玉島柏台 3 丁目 1-23	(有) E S T E L	522-1674	○
	玉島柏台 5 丁目 1-2	岡本	090-1350-2634 (525-4463)	○
	玉島黒崎 379-2	(有) 川上住設	528-3300	○
	玉島黒崎 2639-1	(株) コーワ設備	528-3131	○
	玉島黒崎 4379-24	(有) 岡部住建	528-2298	○
	玉島黒崎 8518	藤沢電機	528-2135	○
	玉島中央町 1 丁目 22-30	カスケホーム	526-1313	○
	玉島爪崎 758-12	(株) 堀工務店	522-7031	○
	玉島長尾 71-1	(有) せのお	522-1158	○
	玉島長尾 103-1	(株) 備陽工業所	525-3375	○
	玉島道越 404-4	(有) モイス	526-0235	○

## 船穂・真備地区

	所在地	事業者名	電話 (夜間・休日用)	漏水調査
<b>ふ</b>	船穂町船穂 3064	(株) 浅野建設	552-4455	○
<b>ま</b>	真備町有井 2061-1	(有) スワ水道サービス	698-2510	○
	真備町岡田 164-12	日垣設備	090-3746-8440	○
	真備町川辺 1808-7	吉田建設 (株)	698-2110	○
	真備町箭田 696-45	(有) ミヤモト設備	698-5563	○
	真備町箭田 754-4	(有) 大塚工業	698-1310	○

## 市 外

	所在地	事業者名	電話 (夜間・休日用)	漏水調査
<b>あ</b>	浅口郡里庄町里見 6860	(株) タカタ工業	0865-64-2319	○
	浅口市鴨方町益坂 1377-1	青木ガス機器産業 (株)	0865-44-2377	○
	浅口市金光町占見 324-2	児嶋水道工業所	0865-42-2235	○
	浅口市金光町大谷 426-1	中村工事 (株)	0865-42-2155	○
<b>い</b>	井原市美星町大倉 2344	トーダ工業 (有)	0866-87-2288 (090-7139-9790)	○
<b>お</b>	岡山市北区青江 3 丁目 6-12	(株) 水交社	086-224-6261 (090-4657-4610)	○
	岡山市北区伊福町 1 丁目 11-1	水道修理センター	0120-477-442	○
	岡山市北区北長瀬表町 3 丁目 16-5	(株) 梶岡設備	086-241-1735	○
	岡山市北区白石 203-26	峰南工業 (株)	086-252-6332	○
	岡山市北区撫川 74-4	(有) 吉備管工	086-293-0480 (086-293-5070)	○
	岡山市南区大福 684-49	(有) 真栄	090-3746-8232	○
	岡山市南区新保 397-15	光南工業 (株)	086-231-2155	○
	岡山市南区洲崎 1 丁目 7-47	合田産業 (株)	086-262-0608	○
	岡山市南区豊成 3 丁目 23-30	(株) 岡山水道センター	0120-300-030	○
	岡山市南区福田 10-4	(株) 大裕	086-263-9111 (090-4800-7200)	○
	岡山市南区藤田 539	ましお設備工業 (有)	086-296-2776	○
	岡山市南区箕島 574-2	(有) 烏城管工	086-282-8155	○

## 市 外 (続き)

	所在地	事業者名	電話 (夜間・休日用)	漏水調査
お	岡山市南区山田 278-7	トータル水道サービス	086-238-0123	○
	小田郡矢掛町小田 6498-2	(株) ナカハラ	0866-84-8559	○
	小田郡矢掛町東川面 730-1	(有) 立間建設	0866-82-3577	○
	小田郡矢掛町東三成 10-1	福井建設工業 (株)	0866-82-0474	○
か	笠岡市尾坂 390	山陽施設管理 (株)	0865-65-3111	○
	笠岡市尾坂 961	(有) 石井設備	0865-65-2549	○
そ	総社市泉 15-7	阿部設備	0866-93-2944 (090-1127-1180)	○
	総社市金井戸 420-5	(有) 鷺原設備	0866-92-5968 (090-4808-8743)	○
	総社市総社 2 丁目 1-22	むらかみでんき	0866-93-9588	○
	総社市新本 5077	(株) 中川組	0866-96-1685	
	総社市美袋 152	浅沼建設工業 (株)	0866-99-1351	
た	玉野市田井 5 丁目 8-32	DAIKO テクノ (株)	0863-31-9505	
	玉野市築港 4 丁目 27-1	K, サービス	0120-31-0899	○
	玉野市迫間 37	(有) こくど設備	0863-71-3665 (090-3377-3300) (090-4804-4885)	○
つ	都窪郡早島町早島 1970-2	マツダホームテック	086-483-2601	○
	都窪郡早島町矢尾 1022-21	合同会社大橋	086-462-1692	○
ひ	備前市伊部 2707-23	水まわりメンテナンス岡山	0869-64-2655	○
ま	真庭市上河内 136-1	(株) トーコー工業所	0867-55-2009 (090-3372-7774)	○
	真庭市上水田 2855-1	(有) 石井建材店	0866-52-2470 (090-4144-0246) (0867-52-2528)	○

## 県 外

	所在地	事業者名	電話 (夜間・休日用)	漏水調査
ひ	広島県福山市神辺町下竹田 538-94	藤本設備	084-966-2792 (090-3745-2091)	○

※ 4～7 ページの一覧は、連絡先などの公表を了解している事業者のみ掲載しています。掲載されていない事業者でも漏水修理の対応ができる場合がありますので、直接事業者を確認してください。



松山市の小学校では、小学生も参加して、給水車と給水袋を使った応急給水訓練が行われました。

平成 27 年 11 月 10 日～12 日の 3 日間、愛媛県内 3 市（松山市・新居浜市・宇和島市）で、中国・四国地方の 148 の水道事業者が参加した合同防災訓練が行われました。

大規模地震により、水道施設が大きな被害を受け、断水が発生した場合の想定で行いました。参加訓練に始まり、応急給水・応急復旧など初動体制の強化を図る訓練を実施しました。

大規模な災害で被害が発生した場合、一つの事業者では飲料水の供給が困難になることが想定されます。水道局では、今後も水道事業者相互の応援や受け入れの訓練に積極的に参加していく予定です。

日本水道協会中国四国地方支部  
合同防災訓練に参加しました

# INFORMATION

## ■ 水道の冬支度

冬場に気温が低下すると、防寒の不完全な水道管は凍結や破裂の恐れがあります。早めに冬支度をしましょう。

### ● こんな所にある水道管は要注意！

- ・外でむき出しになっている
- ・北向きや日陰にある
- ・風当たりが強い

### ● 凍結して水が出ないとき

自然に溶けるのを待つか、タオルなどを巻いて、ぬるま湯を掛けましょう。


### ● 破裂したら・・・

メーターボックス内の止水栓を閉めて、破裂した部分に布かテープを巻くなどの応急処置をしてください。その後、4～7ページの事業者などに修理を依頼してください。

● 問い合わせ先 水道管理課 ☎ 426-3675、水島 ☎ 446-1611・児島 ☎ 473-1125・玉島 ☎ 522-8123（船穂・真備地区を含む）の各営業所

## 防寒の仕方

- 露出している水道管や蛇口には、使い古しの毛布や布切れ、保温材などを蛇口の手前まで巻いて、その上から、ぬれないようにビニールなどをしっかり巻いてください。



- メーターボックスの内部には、使い古しの毛布や布切れなどを入れて保温してください。

## ■ 引っ越しが決まったら届け出を

例年3～4月は引っ越しの連絡で電話が混み合います。引っ越し先と引っ越し日が決まったら、営業時間中（平日8時半～17時15分）に、次のことを知らせてください。営業時間外の場合は、水道局ホームページから電子申請が利用できます。

### ● 引っ越すとき（使用を中止するとき）

- ・氏名、住所（アパート名・部屋番号）
- ・料金精算方法
- ・引っ越し日、引っ越し先の住所
- ・連絡先電話番号 など

※「使用水量等のお知らせ」や「領収証」など、お客様番号の分かる書類があるとスムーズです。

### ● 引っ越してきたとき（使用を開始するとき）

- ・氏名、住所（アパート名・部屋番号）
- ・水道の使用開始日（引っ越し日）
- ・連絡先電話番号 など



※口座振替を利用していた人が市内に転居し、引き続き口座振替を利用する場合、新しい住所での口座振替の申し込みも必要です。

● 問い合わせ先 水道営業課 ☎ 426-3661、水島 ☎ 446-1611・児島 ☎ 473-1125・玉島 ☎ 522-8123（船穂・真備地区を含む）の各営業所

## 平成28年4月から窓口業務を委託します



開始・中止の受付や、検針、料金の収納業務などについて、民間事業者へ委託することになりました。詳しくは次号「広報くらっぴい」でお知らせします。

● 問い合わせ先 水道営業課 ☎ 426-3661



広報くらっぴい 平成28年1月発行 第55号

（「くらっぴい」は、倉敷市水道局イメージキャラクターの名前です）

■編集・発行 / 倉敷市水道局水道総務課企画検査室 〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 TEL 426-3654 FAX 427-7271

■ホームページ / <http://www.city.kurashiki.okayama.jp/suidou/>

■Eメール / [wbadm@city.kurashiki.okayama.jp](mailto:wbadm@city.kurashiki.okayama.jp)

広報くらっぴいは年4回（1月、4月、7月、10月）発行しています。

