水 質 試 験 年 報

令和５年度

小田川新合流点（手前：小田川　奥：高梁川）

倉敷市水道局

目　　次

1　水道水質に関する基準 1
2　生活環境の保全に関する基準 6
3　高梁川の水源 7
4　倉敷市内の主な水道施設 8
5　水質検査結果
（1）原水 11
（2）浄水場 24
（3）給水栓
Ⅰ　毎日検査 28
Ⅱ　定期検査 29
（4）農薬検査結果 45
（5）高梁川水系（上流域） 56
6　生物検査
（1）片島取水口生物検査 59
（2）片島浄水場処理工程生物検査 61
（3）クリプトスポリジウム等検査結果 66
7　その他の水質検査結果 68

附　　録

令和５年度倉敷市水質検査計画 71

この「水質試験年報」は、令和５年度の「倉敷市水質検査計画」に基づいて実施した水源・浄水場・給水栓等の水質検査結果についてとりまとめたものです。
検査結果は、全て水質基準を満たしていました。
年報及びその概要については、倉敷市のウェブサイトに掲載しています。

1　水道水質に関する基準　（令和６年３月３１日現在）

水質基準項目（５１項目）

番号	項目	水道水質基準値	検査方法	備考
1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと。（陰性であること。）	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003 mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	金属類
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005 mg/L以下であること。	還元気化原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01 mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01 mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	
7	ひ素及びその化合物	ひ素の量に関して、0.01 mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02 mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	無機物
１０	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ・ポストカラム法	
１１	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	
１２	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	
１３	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0 mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	
１４	四塩化炭素	0.002 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	一般有機化合物
１５	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	
１６	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法 パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	
１７	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	
１８	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	
１９	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	
２０	ベンゼン	0.01 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	
２１	塩素酸	0.6 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	消毒副生成物
２２	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下であること。	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	
２３	クロロホルム	0.06 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	
２４	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下であること。	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	
２５	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	
２６	臭素酸	0.01 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ・ポストカラム法	
２７	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	
２８	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下であること。	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	
２９	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	
３０	ブロモホルム	0.09 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	
３１	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下であること。	誘導体化－HPLC法	
３２	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0 mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	色
３３	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	
３４	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3 mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	
３５	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0 mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	
３６	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	味覚
３７	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05 mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	色
３８	塩化物イオン	200 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	味覚
３９	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	
４０	蒸発残留物	500 mg/L以下であること。	重量法	
４１	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下であること。	固相抽出－ＨＰＬＣ法	発泡
４２	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	臭い
４３	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下であること。	パージ・トラップ－ＧＣ－ＭＳ法	
４４	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下であること。	固相抽出－吸光光度法	発泡
４５	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005 mg/L以下であること。	固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	臭い
４６	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3 mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	基礎的性状
４７	ｐＨ値	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	
４８	味	異常でないこと。	官能法	
４９	臭気	異常でないこと。	官能法	
５０	色度	5度以下であること。	透過光測定法	
５１	濁度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	

水質管理目標設定項目（２７項目）

番号	項目	目標値	検査方法	備考
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02 mg/L以下	ICP－MS法	金属類
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002 mg/L以下(暫定)	ICP－MS法	
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02 mg/L以下	ICP－MS法	
4	削除	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	パージ・トラップ－GC-MS法	一般有機化合物
6	削除	－	－	
7	削除	－	－	
8	トルエン	0.4 mg/L以下	パージ・トラップ－GC-MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	溶媒抽出－GC-MS法	
10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法	代替酸化剤
11	削除	－	－	
12	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法 (注1)	
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下(暫定)	溶媒抽出－GC-MS法	消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下(暫定)	溶媒抽出－GC-MS法	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による	農薬
16	残留塩素	1 mg/L以下	携帯型残留塩素計測定法	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10 mg/L以上100 mg/L以下	イオンクロマトグラフ法	味覚
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01 mg/L以下	ICP－MS法	色
19	遊離炭酸	20 mg/L以下	滴定法	味覚
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	パージ・トラップ－GC-MS法	
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	パージ・トラップ－GC-MS法	
22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下	滴定法 (注2)	
23	臭気強度 （TON）	3以下	官能法	
24	蒸発残留物	30 mg/L以上200 mg/L以下	重量法	
25	濁度	1度以下	積分球式光電光度法	濁り
26	pH値	7.5程度	ガラス電極法	腐食
27	腐食性 （ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける	計算法	
28	従属栄養細菌	2000集落/mL以下（暫定）	R2A寒天培地法	病原生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	パージ・トラップ－GC-MS法	一般有機化合物
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L以下	ICP－MS法	金属類
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	PFOS及びPFOAの量の和として 0.00005 mg/L以下（暫定）	固相抽出-LC-MS法（ネガティブモード）	一般有機化合物

（注１） 倉敷市水道局の全ての浄水場において、消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、二酸化塩素の測定は行なっていません。
（注２） 有機物（全有機炭素（TOC）の量）で代替評価できるため、有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）の測定は行なっていません。

クリプトスポリジウム関連項目

番号	項目	測定単位	検査方法	備考
1	大腸菌（大腸菌数）	個/100mL	特定酵素基質培地法	
2	嫌気性芽胞菌	個/100mL	ハンドフォード改良培地法	
3	クリプトスポリジウム	個/10L,20L	直接蛍光抗体染色法	
4	ジアルジア	個/10L,20L	直接蛍光抗体染色法	

その他の項目

番号	項目	測定単位	検査方法	備考
1	大腸菌群	－	特定酵素基質培地法	
2	大腸菌群数(MPN)	MPN/100mL	特定酵素基質培地法（最確数法）	
3	電気伝導率	μS/cm	電極法	
4	総アルカリ度	mg/L	滴定法	
5	総酸度	mg/L	滴定法	
6	浸食性遊離炭酸	mg/L	計算法	
7	SS	mg/L	ろ過法	
8	COD	mg/L	滴定法	
9	BOD	mg/L	滴定法	
10	DO	mg/L	滴定法	
11	臭化物イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
12	硝酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
13	リン酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
14	硫酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
15	カリウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
16	カルシウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
17	マグネシウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
18	全窒素	mg/L	熱分解法	
19	全リン	mg/L	ICP－MS 法	
20	アンモニア態窒素	mg/L	イオンクロマトグラフ法	
21	生物	生物数は 1mL 中の個体数または群体数	光学顕微鏡法	

農薬類（管理目標設定項目の項目１５）の対象農薬リスト（１１５項目）

番号	項目	目標値	検査方法
1	1,3-ジクロロプロペン（D-D）※1	0.05 mg/L	パージ・トラップ-GC-MS 法
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
4	EPN ※2	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
5	MCPA（MCP）	0.005 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
6	アシュラム	0.9 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
7	アセフェート	0.006 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
8	アトラジン	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
9	アニロホス	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１０	アミトラズ	0.006 mg/L	
１１	アラクロール	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１２	イソキサチオン ※2	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１３	イソフェンホス ※2	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１４	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１５	イソプロチオラン（IPT）	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１６	イプフェンカルバゾン	0.002 mg/L	
１７	イプロベンホス（IBP）	0.09 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１８	イミノクタジン	0.006 mg/L	
１９	インダノファン	0.009 mg/L	
２０	エスプロカルブ	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
２１	エトフェンプロックス	0.08 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
２２	エンドスルファン（ベンゾエピン） ※3	0.01 mg/L	
２３	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	
２４	オキシン銅（有機銅）	0.03 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
２５	オリサストロビン ※4	0.1 mg/L	
２６	カズサホス	0.0006 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
２７	カフェンストロール	0.008 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
２８	カルタップ ※5	0.08 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
２９	カルバリル（ＮＡＣ）	0.02 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
３０	カルボフラン	0.0003 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
３１	キノクラミン（ＡＣＮ）	0.005 mg/L	
３２	キャプタン	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
３３	クミルロン	0.03 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
３４	グリホサート※6	2 mg/L	誘導体化-HPLC 法
３５	グルホシネート	0.02 mg/L	
３６	クロメプロップ	0.02 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
３７	クロルニトロフェン（ＣＮＰ） ※7	0.0001 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
３８	クロルピリホス ※2	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
３９	クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
４０	シアナジン	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
４１	シアノホス（ＣＹＡＰ）	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
４２	ジウロン（ＤＣＭＵ）	0.02 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
４３	ジクロベニル（ＤＢＮ）	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
４４	ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
４５	ジクワット	0.01 mg/L	
４６	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
４７	ジチオカルバメート系農薬 ※8	0.005 mg/L	
４８	ジチオピル	0.009 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
４９	シハロホップブチル	0.006 mg/L	
５０	シマジン（ＣＡＴ）	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
５１	ジメタメトリン	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
５２	ジメトエート	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
５３	シメトリン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
５４	ダイアジノン ※2	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
５５	ダイムロン	0.8 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
５６	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート※9	0.01 mg/L	
５７	チアジニル	0.1 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
５８	チウラム	0.02 mg/L	
５９	チオジカルブ	0.08 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
６０	チオファネートメチル	0.3 mg/L	

番号	項目	目標値	検査方法
６１	チオベンカルブ	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
６２	テフリルトリオン	0.002 mg/L	
６３	テルブカルブ（ＭＢＰＭＣ）	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
６４	トリクロピル	0.006 mg/L	
６５	トリクロルホン（ＤＥＰ）	0.005 mg/L	
６６	トリシクラゾール	0.1 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
６７	トリフルラリン	0.06 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
６８	ナプロパミド	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
６９	パラコート	0.005 mg/L	
７０	ピペロホス	0.0009 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
７１	ピラクロニル	0.01 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
７２	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L	
７３	ピラゾリネート（ピラゾレート）	0.02 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
７４	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
７５	ピリブチカルブ	0.02 mg/L	
７６	ピロキロン	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
７７	フィプロニル	0.0005 mg/L	
７８	フェニトロチオン（ＭＥＰ）※2	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
７９	フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
８０	フェリムゾン	0.05 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
８１	フェンチオン（ＭＰＰ）※10	0.006 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
８２	フェントエート（ＰＡＰ）	0.007 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
８３	フェントラザミド	0.01 mg/L	
８４	フサライド	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
８５	ブタクロール	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
８６	ブタミホス ※2	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
８７	ブプロフェジン	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
８８	フルアジナム	0.03 mg/L	
８９	プレチラクロール	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
９０	プロシミドン	0.09 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
９１	プロチオホス ※2	0.007 mg/L	
９２	プロピコナゾール	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
９３	プロピザミド	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
９４	プロベナゾール	0.03 mg/L	
９５	ブロモブチド	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
９６	ベノミル ※11	0.02 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
９７	ペンシクロン	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
９８	ベンゾビシクロン	0.09 mg/L	
９９	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L	
１００	ベンタゾン	0.2 mg/L	
１０１	ペンディメタリン	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１０２	ベンフラカルブ	0.02 mg/L	
１０３	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１０４	ベンフレセート	0.07 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１０５	ホスチアゼート	0.003 mg/L	
１０６	マラチオン（マラソン） ※2	0.7 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１０７	メコプロップ（ＭＣＰＰ）	0.05 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
１０８	メソミル	0.03 mg/L	LC-MS 法（ネガティブモード）
１０９	メタラキシル	0.2 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１１０	メチダチオン（ＤＭＴＰ）	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１１１	メトミノストロビン	0.04 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１１２	メトリブジン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１１３	メフェナセット	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１１４	メプロニル	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
１１５	モリネート	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS 法

検査方法が空欄の項目は、検査を実施していません。

※1 ： 1,3-ジクロロプロペン（D-D）の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。

※2 ： 有機リン系農薬のうち、ＥＰＮ、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン（ＭＥＰ）、ブタミホス、プロチオホス及びマラチオン（マラソン）の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※3 ： エンドスルファン（ベンゾエピン）の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート（ベンゾエピンスルフェート）も測定し、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート（ベンゾエピンスルフェート）の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※4 ： オリサストロビンの濃度は、代謝物である（５Z）-オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※5 ： カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。

※6 ： グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸（ＡＭＰＡ）も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸（ＡＭＰＡ）の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※7 ： クロルニトロフェン(ＣＮＰ)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※8 ： ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ（マンコゼブ）及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。

※9 ： ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。

※10： フェンチオン（ＭＰＰ）の濃度は、酸化物であるＭＰＰスルホキシド、ＭＰＰスルホン、ＭＰＰオキソン、ＭＰＰオキソンスルホキシド及びＭＰＰオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン（ＭＰＰ）の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※11： ベノミルの濃度は、メチル-２-ベンツイミダゾールカルバメート（ＭＢＣ）として測定し、ベノミルに換算して算出すること。

2　生活環境の保全に関する環境基準　（令和６年３月３１日現在）

河　川（湖沼を除く）

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌数
AA	水道１級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	20CFU /100mL 以下
A	水道２級 水産１級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2mg/L 以下	25mg/L 以下	7.5mg/L 以上	300CFU /100mL 以下
B	水道３級 水産２級 及びC以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3mg/L 以下	25mg/L 以下	5mg/L 以上	1000CFU /100mL 以下
C	水産３級 工業用水１級 及びD以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5mg/L 以下	50mg/L 以下	5mg/L 以上	－
D	工業用水２級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8mg/L 以下	100mg/L 以下	2mg/L 以上	－
E	工業用水３級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L 以上	－

備 考

1　基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値(年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の0.9×n番目(nは日間平均値のデータ数)のデータ値(0.9×nが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。))とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

2　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。

3　水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

4　水道１級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU／100ml以下とする。

5　水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

6　大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))／100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

（注）1　自然環境保全　：　自然探勝等の環境保全

2　水道１級　：　ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水道２級　：　沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水道３級　：　前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3　水産１級　：　ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

水産２級　：　サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用

水産３級　：　コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4　工業用水１級　：　沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

工業用水２級　：　薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

工業用水３級　：　特殊の浄水操作を行うもの

5　環境保全　：　国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

3　高梁川の水源

高梁川流域の主なダム（岡山県内）

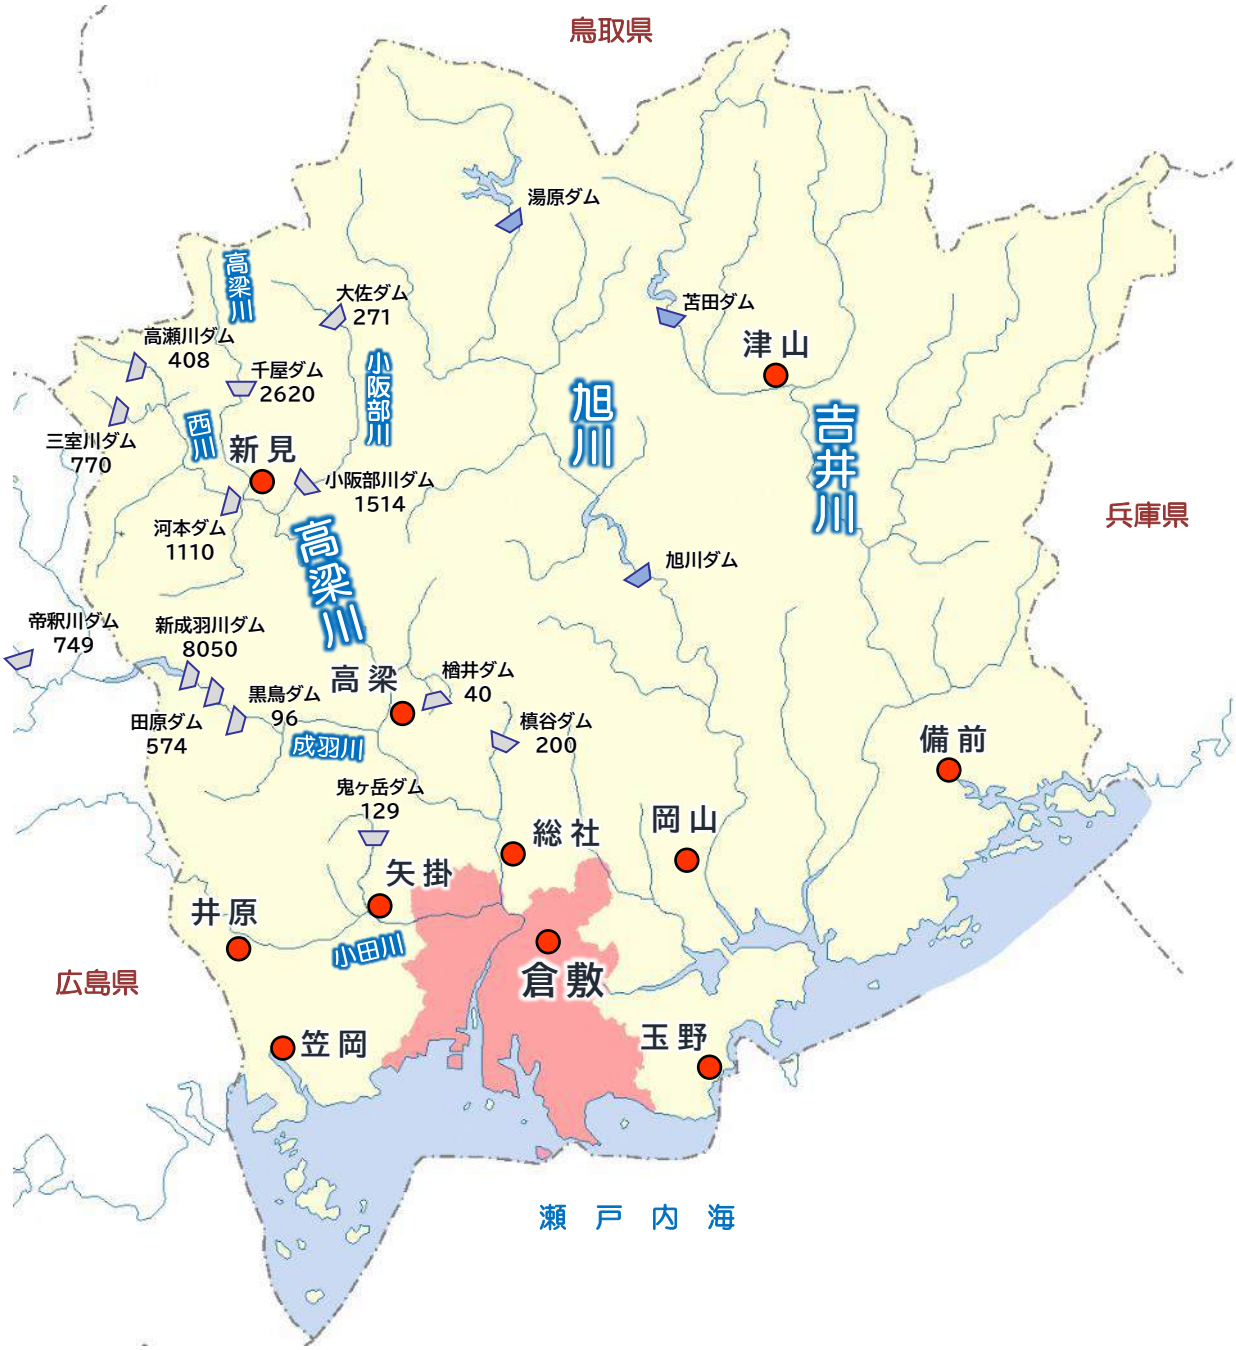

ダム名下の数字は有効貯水量（単位：万トン）
（令和６年３月３１日時点）
【参考】（一財）日本ダム協会ＨＰ　ダム便覧

4　倉敷市内の主な水道施設

配水系統別給水区域及び水質検査採水地点位置図

- 浄水場（倉敷市水道局）
- 浄水場（倉敷市水道局以外の事業体）
- 取水場
- 〔　〕原水水質検査地点
- 蛇口（給水栓）
- 配水池・ポンプ場
- 片島系給水区（水島・連島地区）
- 上成系給水区（玉島・船穂地区）
- 福井系給水区（粒江・天城地区）
- 備南水道企業団系給水区（倉敷地区）
- 県南部水道企業団系給水区（福田・児島地区）
- 真備系給水区（真備地区）

片島浄水場	①　水島千鳥町公園
	②　鶴新田公園
上成浄水場	③　玉島の森
	④　上郷公園
	⑤　岩谷公園
福井浄水場	⑥　粒浦公園
酒津浄水場（備南水道企業団）	⑦　笹沖桜苑遊園
	⑧　矢部公園
	⑨　早沖公園
西阿知浄水場（県南部水道企業団）	⑩　南畝第１公園
	⑪　添池公園
	⑫　明石公園
	⑬　惣佐池公園
真備浄水場	⑭　真備公民館呉妹分館
	⑮　真備公民館二万分館

5 水質検査結果

（1）原水

片島取水口（高梁川表流水） 11
片島取水井（片島１号，２号） 12
福井１号井 13
福井２号井 14
水江・四十瀬着水井（水江１号，２号，四十瀬１号，２号，３号混合） 15
船穂 No.1 取水ポンプ井 16
船穂 No.2 取水ポンプ井 17
船穂 No.4 取水ポンプ井 18
真備着水井 19
水江１号，２号，四十瀬１号，２号，３号 20
真備３号，４号，５号，６号，７号 20
月別変化グラフ（原水） 21

（2）浄水場

片島浄水場 24
福井浄水場 25
上成浄水場 26
真備浄水場 27

（3）給水栓

Ⅰ　毎日検査

市内給水栓毎日検査結果 28

Ⅱ　定期検査

片島浄水場系統
水島千鳥町公園 29
鶴新田公園 30
福井浄水場系統
粒浦公園 31
上成浄水場系統
上郷公園 32
玉島の森 33
岩谷公園 34
酒津浄水場系統
矢部公園 35
笹沖桜苑遊園 36
早沖公園 37

西阿知浄水場系統
南畝第１公園 38
添池公園 39
明石公園 40
惣佐池公園 41
真備浄水場系統
真備公民館二万分館 42
真備・総社浄水場系統
真備公民館呉妹分館 43
月別変化グラフ（給水栓） 44

（4）農薬検査結果
片島取水口（高梁川表流水） 45
片島取水井（片島１号，２号） 46
福井１号井 46
福井２号井 47
水江・四十瀬着水井（水江１号，２号，四十瀬１号，２号，３号混合） 47
船穂 No.1 取水ポンプ井 48
船穂 No.2 取水ポンプ井 48
船穂 No.4 取水ポンプ井 49
真備着水井 49
片島浄水場 50
福井浄水場 50
上成浄水場 51
真備浄水場 51
水島千鳥町公園（片島浄水場系統） 52
粒浦公園（福井浄水場系統） 52
玉島の森（上成浄水場系統） 53
矢部公園（酒津浄水場系統） 53
明石公園（西阿知浄水場系統） 54
真備公民館二万分館（真備浄水場系統） 54
真備公民館呉妹分館（真備・総社浄水場系統） 55

（5）高梁川水系（上流域）
船穂 No.4 取水井付近（高梁川表流水） 56
古地 57
南山橋 57

片島取水口

	採水年月日	4月11日	5月9日	6月7日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月6日	1月9日	2月6日	3月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	12.9	12.8	18.4	20.8	29.6	27.8	23.4	18.4	8.3	6.2	6.7	7.0	29.6	6.2	16.0	12
水質基準項目	一般細菌	163	667	519	400	454	640	888	416	115	67	114	232	888	67	390	12
	大腸菌	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性			12/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	鉛及びその化合物	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	ひ素及びその化合物	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001	12
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	0.005	0.004	<0.004	0.008	<0.004	0.006	0.011	0.014	0.018	0.007	0.018	<0.004	0.006	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	0.5	0.6	0.5	<0.1	0.3	<0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	0.7	0.7	<0.1	0.4	12
	フッ素及びその化合物	0.06	0.09	0.09	0.07	0.09	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.12	0.08	0.15	0.06	0.10	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	臭素酸																0
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.22	0.03	0.25	0.02	0.03	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.25	<0.01	0.06	12
	鉄及びその化合物	<0.03	0.32	0.05	0.22	<0.03	0.05	0.11	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.32	<0.03	0.06	12
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	6	8	6	5	6	6	8	9	9	10	10	6	10	5	7	12
	マンガン及びその化合物	0.016	0.035	0.015	0.027	0.011	0.018	0.029	0.005	0.007	0.004	0.011	0.007	0.035	0.004	0.015	12
	塩化物イオン	7	7	5	4	6	6	7	10	9	10	11	7	11	4	7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45	38	48	43	49	51	54	60	61	62	64	49	64	38	52	12
	蒸発残留物			63			65			70			74	74	63	68	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	0.000005	0.000010	0.000014	0.000006	0.000014	<0.000001	0.000004	12
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.6	0.9	1.7	1.9	2.0	1.7	2.4	1.4	1.5	1.7	1.5	1.5	2.4	0.9	1.7	12
	ｐＨ値	7.8	7.4	7.6	7.6	8.8	8.2	9.0	8.5	8.4	8.6	8.0	7.9	9.0	7.4	8.2	12
	味																0
	臭気	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	かび臭	かび臭	土臭			12/12	12
	色度	6.1	18.8	8.0	9.1	6.3	5.1	5.2	4.6	4.6	3.3	4.8	5.0	18.8	3.3	6.7	12
	濁度	4.5	15.8	7.1	11.6	4.1	7.4	11.8	6.4	5.6	4.0	4.8	5.4	15.8	4.0	7.4	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ニッケル及びその化合物	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45	38	48	43	49	51	54	60	61	62	64	49	64	38	52	12
	マンガン及びその化合物	0.016	0.035	0.015	0.027	0.011	0.018	0.029	0.005	0.007	0.004	0.011	0.007	0.035	0.004	0.015	12
	遊離炭酸			2.3						0.0				2.3	0.0	1.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	臭気強度（TON）			15						15				15	15	15	2
	蒸発残留物			63			65			70			74	74	63	68	4
	濁度	4.5	15.8	7.1	11.6	4.1	7.4	11.8	6.4	5.6	4.0	4.8	5.4	15.8	4.0	7.4	12
	ｐＨ値	7.8	7.4	7.6	7.6	8.8	8.2	9.0	8.5	8.4	8.6	8.0	7.9	9.0	7.4	8.2	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.1						-0.2				-0.2	-1.1	-0.7	2
	従属栄養細菌			625						645				645	625	635	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	アルミニウム及びその化合物	0.01	0.22	0.03	0.25	0.02	0.03	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.25	<0.01	0.06	12
	PFOS及びPFOA			<0.000005						<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目等	大腸菌群	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			12/12	12
	大腸菌群数（ＭＰＮ）			4106						26				4106	26	2066	2
	大腸菌数	15	108	16	64	1	1	3	4	0	1	4	2	108	0	18	12
	嫌気性芽胞菌	1	16	0	1	2	2	1	1	0	3	7	2	16	0	3	12
	電気伝導率			110						154				154	110	132	2
	総アルカリ度			41						61				61	41	51	2
	総酸度			2.6						0.0				2.6	0.0	1.3	2
	侵食性遊離炭酸			1.8						<0.1				1.8	<0.1	0.9	2
	ＳＳ			7.1						4.2				7.1	4.2	5.7	2
	ＣＯＤ			3.2						3.1				3.2	3.1	3.2	2
	ＢＯＤ			2.0						1.6				2.0	1.6	1.8	2
	ＤＯ			8.7						11.6				11.6	8.7	10.2	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.7	2.2	2.5	2.4	<0.1	1.2	<0.1	0.6	0.6	1.7	2.6	3.3	3.3	<0.1	1.7	12
	リン酸イオン	<0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	5.7	5.4	7.4	5.4	6.7	6.6	7.2	8.9	8.4	8.5	9.2	7.4	9.2	5.4	7.2	12
	カリウムイオン	1.1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.8	1.7	1.5	1.4	1.6	1.1	1.8	1.1	1.4	12
	カルシウムイオン	14.6	12.1	16.0	14.1	16.0	16.6	17.1	19.2	19.9	20.2	20.5	15.8	20.5	12.1	16.8	12
	マグネシウムイオン	2.0	1.9	2.0	1.9	2.2	2.4	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	2.2	3.0	1.9	2.4	12
	全窒素			0.7						0.5				0.7	0.5	0.6	2
	全リン			0.05						0.02				0.05	0.02	0.04	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.03	0.05	<0.02	<0.02	12

片島取水井

	採水年月日	4月11日	5月9日	6月7日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月6日	1月9日	2月6日	3月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.7	17.0	17.2	16.7	16.7	16.8	16.7	16.9	17.0	16.4	16.4	16.6	17.2	16.4	16.8	12
水質基準項目	一般細菌	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.011			0.011			0.011			0.012	0.012	0.011	0.011	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	6
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	フッ素及びその化合物	1.75	2.27	2.00	1.81	1.95	1.72	1.79	1.99	1.74	2.10	1.48	1.61	2.27	1.48	1.85	12
	ホウ素及びその化合物			0.34			0.30			0.30			0.32	0.34	0.30	0.32	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			0.18			0.24			0.19			0.35	0.35	0.18	0.24	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	109	150	105	107	199	99	104	113	113	129	103	126	199	99	121	12
	マンガン及びその化合物			0.062			0.072			0.066			0.111	0.111	0.062	0.078	4
	塩化物イオン	114	148	106	105	181	101	104	135	121	130	125	164	181	101	128	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67	85	62	67	63	69	69	70	71	70	93	103	103	62	74	12
	蒸発残留物			334			333			365			446	446	333	370	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1	0.7	0.9	1.0	1.2	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	1.2	0.7	0.9	12
	ｐＨ値	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	異常を認めない			9/12	12
	色度	3.1	3.4	2.9	3.0	2.7	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	4.3	4.4	4.4	2.7	3.3	12
	濁度	<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.4	0.4	<0.1	0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	67	85	62	67	63	69	69	70	71	70	93	103	103	62	74	12
	マンガン及びその化合物			0.062			0.072			0.066			0.111	0.111	0.062	0.078	4
	遊離炭酸			1.7						3.8				3.8	1.7	2.8	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）			5						5				5	5	5	2
	蒸発残留物			334			333			365			446	446	333	370	4
	濁度	<0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.4	0.4	<0.1	0.1	12
	ｐＨ値	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.7						-0.6				-0.6	-0.7	-0.7	2
	従属栄養細菌			4						4				4	4	4	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA			<0.000005						<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目等	大腸菌群	陰性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性			5/12	12
	大腸菌群数（ＭＰＮ）																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			588						684				684	588	636	2
	総アルカリ度			126						127				127	126	127	2
	総酸度			1.9						4.3				4.3	1.9	3.1	2
	侵食性遊離炭酸			<0.1						<0.1				<0.1	<0.1	<0.1	2
	ＳＳ																0
	ＣＯＤ																0
	ＢＯＤ																0
	ＤＯ																0
	臭化物イオン	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.4	0.5	12
	硝酸イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	リン酸イオン	4.5	4.6	4.8	4.6	6.3	4.2	4.6	4.6	4.6	5.9	2.2	2.5	6.3	2.2	4.5	12
	硫酸イオン	22.5	25.1	30.0	23.2	37.8	24.8	24.9	27.8	24.8	25.4	22.4	34.8	37.8	22.4	27.0	12
	カリウムイオン	10.0	12.3	9.7	10.0	11.2	10.0	10.3	10.2	10.4	11.8	10.8	11.9	12.3	9.7	10.7	12
	カルシウムイオン	7.1	8.8	7.5	7.2	7.0	7.6	7.3	7.3	7.5	7.4	9.6	10.5	10.5	7.0	7.9	12
	マグネシウムイオン	11.9	15.3	10.4	12.0	11.0	12.2	12.3	12.5	12.7	12.6	16.9	18.7	18.7	10.4	13.2	12
	全窒素			0.2						0.2				0.2	0.2	0.2	2
	全リン			1.59						1.65				1.65	1.59	1.62	2
	アンモニア態窒素	0.09	0.18	0.15	0.15	0.12	0.15	0.15	0.15	0.16	0.15	0.13	0.14	0.18	0.09	0.14	12

福井1号井

	採水年月日	4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月28日	12月19日	1月23日	2月28日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.5	17.8	17.4	18.0	17.9	17.8	18.1	18.2	18.0	18.4	18.2	17.8	18.4	17.4	17.9	12
水質基準項目	一般細菌	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003	0.003	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	12
	フッ素及びその化合物	0.80	0.76	0.75	0.77	0.80	0.75	0.81	0.78	0.72	0.81	0.77	0.77	0.81	0.72	0.77	12
	ホウ素及びその化合物			0.36			0.35			0.35			0.33	0.36	0.33	0.35	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0005			0.0006			0.0006			0.0006	0.0006	0.0005	0.0006	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			<0.0002			0.0002			0.0002			0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン			0.0003			0.0004			0.0004			0.0004	0.0004	0.0003	0.0004	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			0.27			0.27			0.26			0.26	0.27	0.26	0.27	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	72	71	76	83	68	69	69	74	69	76	74	73	83	68	73	12
	マンガン及びその化合物			0.322			0.372			0.374			0.329	0.374	0.322	0.349	4
	塩化物イオン	29	28	29	29	29	27	28	31	26	30	29	27	31	26	29	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62	61	61	72	61	63	63	63	62	66	61	61	72	61	63	12
	蒸発残留物			261			272			250			250	272	250	258	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	12
	ｐＨ値	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	2.8	3.0	2.7	2.3	2.6	2.5	2.5	2.7	2.6	2.8	2.8	2.9	3.0	2.3	2.7	12
	濁度	0.2	0.2	0.3	0.3	<0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物			0.0003			0.0003			0.0003			0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62	61	61	72	61	63	63	63	62	66	61	61	72	61	63	12
	マンガン及びその化合物			0.322			0.372			0.374			0.329	0.374	0.322	0.349	4
	遊離炭酸			9.7						16.3				16.3	9.7	13.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			261			272			250			250	272	250	258	4
	濁度	0.2	0.2	0.3	0.3	<0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	<0.1	0.2	12
	ｐＨ値	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.9						-0.9				-0.9	-0.9	-0.9	2
	従属栄養細菌			1						0				1	0	1	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA			<0.000005						<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目等	大腸菌群	陰性	陰性	陽性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			3/12	12
	大腸菌群数（ＭＰＮ）																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			440						444				444	440	442	2
	総アルカリ度			132						131				132	131	132	2
	総酸度			11.0						18.5				18.5	11.0	14.8	2
	侵食性遊離炭酸			4.4						9.5				9.5	4.4	7.0	2
	ＳＳ																0
	ＣＯＤ																0
	ＢＯＤ																0
	ＤＯ																0
	臭化物イオン	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.1	0.2	12
	硝酸イオン	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1	0.7	0.9	12
	リン酸イオン	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	12
	硫酸イオン	51.4	51.3	51.5	53.3	51.5	51.3	50.2	55.9	48.5	49.7	52.4	51.6	55.9	48.5	51.6	12
	カリウムイオン	6.6	6.6	6.5	7.2	6.4	6.5	6.4	6.5	6.4	6.6	6.4	6.5	7.2	6.4	6.6	12
	カルシウムイオン	14.7	14.3	14.4	17.3	14.5	14.9	14.9	14.9	14.7	14.8	14.2	14.4	17.3	14.2	14.8	12
	マグネシウムイオン	6.1	6.2	6.1	6.9	6.1	6.2	6.2	6.3	6.2	6.3	6.2	6.1	6.9	6.1	6.2	12
	全窒素			0.3						0.3				0.3	0.3	0.3	2
	全リン			0.09						0.20				0.20	0.09	0.15	2
	アンモニア態窒素	<0.02	0.05	<0.02	0.04	<0.02	0.02	<0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	<0.02	0.05	<0.02	0.02	12

福井2号井

	採水年月日	4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月28日	12月19日	1月23日	2月28日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	18.2	17.9	17.9	18.4	18.0	18.2	18.2	18.0	18.0	18.5	18.3	18.0	18.5	17.9	18.1	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	2.0	2.2	2.0	2.4	2.2	2.1	2.4	1.6	2.1	12
	フッ素及びその化合物	0.48	0.36	0.36	0.34	0.32	0.34	0.33	0.34	0.31	0.33	0.32	0.34	0.48	0.31	0.35	12
	ホウ素及びその化合物			0.23			0.24			0.22			0.24	0.24	0.22	0.23	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0010			0.0011			0.0010			0.0011	0.0011	0.0010	0.0011	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			0.0004			0.0005			0.0005			0.0005	0.0005	0.0004	0.0005	4
	トリクロロエチレン			0.0005			0.0006			0.0005			0.0006	0.0006	0.0005	0.0006	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	76	74	80	86	73	73	70	76	73	78	76	78	86	70	76	12
	マンガン及びその化合物			0.018			0.017			0.019			0.019	0.019	0.017	0.018	4
	塩化物イオン	83	79	83	79	83	76	74	81	73	79	79	79	83	73	79	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	133	141	149	167	141	141	143	147	142	151	147	148	167	133	146	12
	蒸発残留物			335			361			333			346	361	333	344	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	12
	ｐＨ値	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物			0.0009			0.0009			0.0009			0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	133	141	149	167	141	141	143	147	142	151	147	148	167	133	146	12
	マンガン及びその化合物			0.018			0.017			0.019			0.019	0.019	0.017	0.018	4
	遊離炭酸			8.6						15.8				15.8	8.6	12.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			335			361			333			346	361	333	344	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.5						-0.4				-0.4	-0.5	-0.5	2
	従属栄養細菌			1						1				1	1	1	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA			0.000015						0.000017				0.000017	0.000015	0.000016	2
その他の項目等	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			1/12	12
	大腸菌群数（ＭＰＮ）																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			629						622				629	622	626	2
	総アルカリ度			137						132				137	132	135	2
	総酸度			9.8						17.9				17.9	9.8	13.9	2
	侵食性遊離炭酸			3.4						9.0				9.0	3.4	6.2	2
	ＳＳ																0
	ＣＯＤ																0
	ＢＯＤ																0
	ＤＯ																0
	臭化物イオン	<0.1	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	<0.1	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	<0.1	0.4	12
	硝酸イオン	7.2	9.5	9.6	8.9	9.6	8.5	8.8	9.3	9.0	10.6	9.9	8.9	10.6	7.2	9.2	12
	リン酸イオン	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	12
	硫酸イオン	62.3	60.2	62.0	60.1	62.5	59.2	56.6	61.3	56.3	56.9	60.1	60.8	62.5	56.3	59.9	12
	カリウムイオン	4.6	4.9	4.8	5.1	4.7	4.9	4.8	4.8	4.8	5.0	4.9	4.9	5.1	4.6	4.9	12
	カルシウムイオン	36.5	35.6	38.5	44.6	36.1	35.8	36.6	38.1	35.9	39.5	38.0	38.3	44.6	35.6	37.8	12
	マグネシウムイオン	10.2	12.7	12.8	13.4	12.3	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7	12.7	12.8	13.4	10.2	12.5	12
	全窒素			2.1						2.1				2.1	2.1	2.1	2
	全リン			0.05						0.07				0.07	0.05	0.06	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

水江・四十瀬着水井

	採水年月日	4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月28日	12月19日	1月23日	2月28日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	18.7	18.9	18.5	19.2	19.5	19.5	19.3	18.8	18.4	18.7	18.8	18.4	19.5	18.4	18.9	12
水質基準項目	一般細菌	0	1	1	2	35	1	1	0	7	9	0	1	35	0	5	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.5	1.2	1.4	12
	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.06	0.08	12
	ホウ素及びその化合物			0.06			0.55			0.06			0.06	0.55	0.06	0.18	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0040			0.0040			0.0036			0.0038	0.0040	0.0036	0.0039	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			0.0035			0.0032			0.0031			0.0035	0.0035	0.0031	0.0033	4
	トリクロロエチレン			0.0014			0.0014			0.0013			0.0016	0.0016	0.0013	0.0014	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	23	29	23	27	22	22	20	24	23	26	24	25	29	20	24	12
	マンガン及びその化合物			0.002			<0.001			<0.001			0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	13	13	12	12	13	12	11	13	12	12	12	12	13	11	12	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	85	94	90	106	88	87	90	92	87	93	88	90	106	85	91	12
	蒸発残留物			150			173			159			160	173	150	161	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	12
	ｐＨ値	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	7.5	6.7	6.7	7.5	6.6	6.7	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	85	94	90	106	88	87	90	92	87	93	88	90	106	85	91	12
	マンガン及びその化合物			0.002			<0.001			<0.001			0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			34.2						47.6				47.6	34.2	40.9	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			150			173			159			160	173	150	161	4
	濁度	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	7.5	6.7	6.7	7.5	6.6	6.7	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.7						-1.6				-1.6	-1.7	-1.7	2
	従属栄養細菌			6						6				6	6	6	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA			0.000053						0.000054				0.000054	0.000053	0.000054	2
その他の項目等	大腸菌群	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性			5/12	12
	大腸菌群数（ＭＰＮ）																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			312						301				312	301	307	2
	総アルカリ度			81						81				81	81	81	2
	総酸度			38.9						54.1				54.1	38.9	46.5	2
	侵食性遊離炭酸			28.2						38.4				38.4	28.2	33.3	2
	ＳＳ																0
	ＣＯＤ																0
	ＢＯＤ																0
	ＤＯ																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	6.0	6.0	5.8	6.1	6.3	6.2	6.3	6.6	6.3	6.0	5.6	5.5	6.6	5.5	6.1	12
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	40.7	45.3	38.3	40.9	39.9	37.9	36.5	41.2	37.3	37.7	39.0	39.5	45.3	36.5	39.5	12
	カリウムイオン	3.2	3.7	3.7	4.2	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	3.8	4.2	3.2	3.8	12
	カルシウムイオン	23.0	25.8	24.3	29.4	23.6	23.2	23.9	24.9	23.1	25.2	23.6	24.2	29.4	23.0	24.5	12
	マグネシウムイオン	6.7	7.1	7.2	8.0	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	8.0	6.7	7.2	12
	全窒素			1.3						1.4				1.4	1.3	1.4	2
	全リン			<0.01						0.03				0.03	<0.01	0.02	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

船穂№1取水ポンプ井

	採水年月日	4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月28日	12月19日	1月23日	2月28日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	13.3	14.6	18.3	22.3	24.1	24.7	23.2	17.2	16.3	12.5	11.2	10.6	24.7	10.6	17.4	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	1	1	2	0	25	7	1	0	0	0	25	0	3	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ひ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	0.8	0.9	0.4	0.6	12
	フッ素及びその化合物	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.03	0.04	0.09	<0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.09	<0.01	0.02	12
	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	0.04	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	<0.03	12
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	8	7	7	21	8	8	7	8	8	9	8	8	21	7	9	12
	マンガン及びその化合物	0.002	0.007	0.026	0.028	0.057	0.058	0.043	0.014	0.022	0.013	0.011	0.009	0.058	0.002	0.024	12
	塩化物イオン	8	7	6	19	7	7	7	9	9	11	10	8	19	6	9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56	52	54	61	57	57	60	64	64	67	62	57	67	52	59	12
	蒸発残留物		70			71			71			99		99	70	78	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	12
	ｐＨ値	7.1	6.9	7.0	7.6	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	7.2	7.6	6.9	7.1	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	1.1	1.6	1.9	4.6	1.5	1.7	1.0	0.8	0.6	<0.5	0.6	0.8	4.6	<0.5	1.4	12
	濁度	<0.1	0.2	0.3	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56	52	54	61	57	57	60	64	64	67	62	57	67	52	59	12
	マンガン及びその化合物	0.002	0.007	0.026	0.028	0.057	0.058	0.043	0.014	0.022	0.013	0.011	0.009	0.058	0.002	0.024	12
	遊離炭酸					19.1						11.9		19.1	11.9	15.5	2
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）					<1						<1		<1	<1	<1	2
	蒸発残留物		70			71			71			99		99	70	78	4
	濁度	<0.1	0.2	0.3	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.1	6.9	7.0	7.6	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	7.2	7.6	6.9	7.1	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.5						-1.4		-1.4	-1.5	-1.5	2
	従属栄養細菌					1						1		1	1	1	2
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.03	0.04	0.09	<0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.09	<0.01	0.02	12
	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目等	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			1/12	12
	大腸菌群数（ＭＰＮ）																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率					155						169		169	155	162	2
	総アルカリ度					57						52		57	52	55	2
	総酸度					21.7						13.5		21.7	13.5	17.6	2
	侵食性遊離炭酸					17.0						10.7		17.0	10.7	13.9	2
	ＳＳ																0
	ＣＯＤ																0
	ＢＯＤ																0
	ＤＯ																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.8	3.0	2.6	2.9	2.2	1.7	1.6	1.8	2.3	2.7	3.9	3.6	3.9	1.6	2.6	12
	リン酸イオン	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	12
	硫酸イオン	8.6	8.8	8.2	7.5	8.6	8.1	8.2	8.9	10.4	10.2	11.5	10.4	11.5	7.5	9.1	12
	カリウムイオン	1.4	1.3	1.5	1.9	1.7	1.8	1.7	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.9	1.3	1.5	12
	カルシウムイオン	18.2	16.7	17.6	20.0	18.4	18.7	19.7	20.8	20.9	21.5	20.0	18.2	21.5	16.7	19.2	12
	マグネシウムイオン	2.6	2.4	2.5	2.8	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	3.0	2.7	3.1	2.4	2.7	12
	全窒素					0.5						0.8		0.8	0.5	0.7	2
	全リン					0.05						0.03		0.05	0.03	0.04	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

船穂№2取水ポンプ井

	採水年月日	4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月28日	12月19日	1月23日	2月28日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	14.6	16.5	18.1	21.1	26.2	23.9	22.9	18.3	16.7	12.3	12.0	11.4	26.2	11.4	17.8	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	1	0	2	2	4	0	0	3	4	0	1	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ひ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.7	0.7	0.7	0.2	0.5	12
	フッ素及びその化合物	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.07	0.10	0.09	0.10	0.11	0.07	0.10	12
	ホウ素及びその化合物	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12
	マンガン及びその化合物	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン	10	9	7	7	6	7	8	9	6	10	11	10	11	6	8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59	55	55	63	55	57	58	62	62	67	63	61	67	55	60	12
	蒸発残留物		80			69			75			111		111	69	84	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	12
	ｐＨ値	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.2	6.8	7.0	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	59	55	55	63	55	57	58	62	62	67	63	61	67	55	60	12
	マンガン及びその化合物	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸					20.1						15.2		20.1	15.2	17.7	2
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）					<1						<1		<1	<1	<1	2
	蒸発残留物		80			69			75			111		111	69	84	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.2	6.8	7.0	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.4						-1.4		-1.4	-1.4	-1.4	2
	従属栄養細菌					41						2		41	2	22	2
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目等	大腸菌群	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			1/12	12
	大腸菌群数（ＭＰＮ）																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率					152						173		173	152	163	2
	総アルカリ度					54						54		54	54	54	2
	総酸度					22.8						17.3		22.8	17.3	20.1	2
	侵食性遊離炭酸					18.0						13.6		18.0	13.6	15.8	2
	ＳＳ																0
	ＣＯＤ																0
	ＢＯＤ																0
	ＤＯ																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.6	2.8	2.1	2.8	1.7	1.6	1.3	1.5	0.9	2.0	3.1	3.1	3.1	0.9	2.1	12
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	9.7	9.7	8.1	9.1	8.0	8.8	8.7	9.8	6.1	9.9	11.4	11.1	11.4	6.1	9.2	12
	カリウムイオン	1.5	1.5	1.5	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.8	1.5	1.6	12
	カルシウムイオン	18.8	17.4	17.3	20.2	17.4	18	18.7	19.7	19.5	21.1	19.9	19.2	21.1	17.3	18.9	12
	マグネシウムイオン	3.0	2.8	2.8	3.2	2.7	2.8	2.8	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3	2.7	3.0	12
	全窒素					0.4						0.7		0.7	0.4	0.6	2
	全リン					0.04						0.02		0.04	0.02	0.03	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

船穂№4取水ポンプ井

	採水年月日	4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月28日	12月19日	1月23日	2月28日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	14.3	16.9	20.1	21.2	26.4	26.3	21.5	14	12.1	8.6	8.8	9.4	26.4	8.6	16.6	12
水質基準項目	一般細菌	1	1	0	1	4	1	4	1	1	0	1	1	4	0	1	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ひ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	1.1	0.8	1.1	0.4	0.7	12
	フッ素及びその化合物	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.08	0.09	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.05	0.05	0.15	<0.01	0.04	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.15	<0.01	0.03	12
	鉄及びその化合物	<0.03	0.05	0.04	0.10	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.10	<0.03	<0.03	12
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	7	6	6	6	6	7	7	8	9	9	8	7	9	6	7	12
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン	8	6	6	5	5	6	7	9	9	10	8	7	10	5	7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	43	50	52	49	54	59	62	64	65	55	49	65	43	54	12
	蒸発残留物		66			62			63			82		82	62	68	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.9	0.5	0.7	12
	ｐＨ値	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.1	7.2	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	2.0	3.8	2.6	3.9	2.4	1.8	1.4	1.0	1.1	0.8	1.3	1.7	3.9	0.8	2.0	12
	濁度	0.1	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	43	50	52	49	54	59	62	64	65	55	49	65	43	54	12
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸					12.4						5.9		12.4	5.9	9.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）					<1						<1		<1	<1	<1	2
	蒸発残留物		66			62			63			82		82	62	68	4
	濁度	0.1	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	0.1	12
	ｐＨ値	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.1	7.2	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.4						-1.2		-1.2	-1.4	-1.3	2
	従属栄養細菌					17						0		17	0	9	2
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.05	0.05	0.15	<0.01	0.04	0.03	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.15	<0.01	0.03	12
	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目等	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	大腸菌群数（ＭＰＮ）																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率					134						153		153	134	144	2
	総アルカリ度					49						48		49	48	49	2
	総酸度					14.1						6.7		14.1	6.7	10.4	2
	侵食性遊離炭酸					11.2						5.2		11.2	5.2	8.2	2
	ＳＳ																0
	ＣＯＤ																0
	ＢＯＤ																0
	ＤＯ																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	3.4	3.0	2.6	2.9	2.4	1.6	1.8	1.9	3.4	2.7	4.8	3.5	4.8	1.6	2.8	12
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	8.4	7.6	7.1	6.3	5.8	6.4	7.6	9.0	9.8	8.3	9.2	7.8	9.8	5.8	7.8	12
	カリウムイオン	1.4	1.3	1.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.7	1.1	1.4	12
	カルシウムイオン	16.8	14.0	16.2	17.3	16.2	17.6	19.3	20.3	21.0	21.2	18.0	15.9	21.2	14.0	17.8	12
	マグネシウムイオン	2.3	1.9	2.2	2.2	2.1	2.3	2.5	2.8	2.9	3.0	2.5	2.3	3.0	1.9	2.4	12
	全窒素					0.6						1.0		1.0	0.6	0.8	2
	全リン					0.04						0.02		0.04	0.02	0.03	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

真備着水井

	採水年月日	4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月28日	12月19日	1月23日	2月28日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.3	16.9	17.4	18.4	18.9	19.1	18.8	17.3	16.8	16.6	16.7	16.7	19.1	16.6	17.6	12
水質基準項目	一般細菌	0	1	0	2	31	0	3	1	1	2	0	1	31	0	4	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7	2.2	2.8	2.9	2.9	2.5	2.3	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	2.9	1.5	2.1	12
	フッ素及びその化合物	0.20	0.19	0.19	0.21	0.23	0.22	0.24	0.25	0.24	0.25	0.23	0.25	0.25	0.19	0.23	12
	ホウ素及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			0.05			<0.03			<0.03			<0.03	0.05	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	14	14	16	14	14	14	14	14	15	16	16	16	14	15	12
	マンガン及びその化合物			0.002			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	0.001	4
	塩化物イオン	19	15	14	13	13	12	12	13	16	24	33	26	33	12	18	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84	90	99	119	104	97	96	90	88	96	104	100	119	84	97	12
	蒸発残留物			139			166			144			157	166	139	152	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.9	<0.3	0.4	12
	ｐＨ値	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.7	6.7	6.7	6.4	6.5	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	84	90	99	119	104	97	96	90	88	96	104	100	119	84	97	12
	マンガン及びその化合物			0.002			<0.001			<0.001			0.002	0.002	<0.001	0.001	4
	遊離炭酸			40.6						51.1				51.1	40.6	45.9	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			139			166			144			157	166	139	152	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.7	6.7	6.7	6.4	6.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.8						-1.8				-1.8	-1.8	-1.8	2
	従属栄養細菌			4						1				4	1	3	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA			<0.000005						<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目等	大腸菌群	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性			9/12	12
	大腸菌群数（ＭＰＮ）																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			274						239				274	239	257	2
	総アルカリ度			80						74				80	74	77	2
	総酸度			46.1						58.1				58.1	46.1	52.1	2
	侵食性遊離炭酸			33.8						41.9				41.9	33.8	37.9	2
	ＳＳ																0
	ＣＯＤ																0
	ＢＯＤ																0
	ＤＯ																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	7.6	9.5	12.2	12.8	12.8	11.0	10.1	8.1	7.6	7.0	6.8	6.7	12.8	6.7	9.4	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	19.1	20.0	23.8	23.1	25.6	22.8	21.4	19.0	18.4	16.4	18.4	18.5	25.6	16.4	20.5	12
	カリウムイオン	2.8	3.0	3.1	3.4	2.8	2.9	2.8	2.4	2.5	2.5	2.7	2.3	3.4	2.3	2.8	12
	カルシウムイオン	25.3	26.0	28.5	34.7	30.3	27.5	27.3	25.8	25.0	27.5	30.2	28.8	34.7	25.0	28.1	12
	マグネシウムイオン	5.7	6.2	6.6	7.8	6.9	6.9	6.6	6.2	6.2	6.6	6.8	6.9	7.8	5.7	6.6	12
	全窒素			2.8						1.7				2.8	1.7	2.3	2
	全リン			<0.01						0.04				0.04	<0.01	0.02	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

		水江・四十瀬					真備井戸				
採水年月日		7月25日					10月24日				
採水地点		水江№1取水井	水江№2取水井	四十瀬№1取水井	四十瀬№2取水井	四十瀬№3取水井	真備第3取水井	真備第4取水井	真備第6取水井	真備第7取水井	真備第5取水井
水温		18.4	19.0	20.2	21.5	20.4	17.0	17.6	17.9	20.1	17.2
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	6	0	0	0	20
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ひ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	1.5	1.1	1.3	1.6	1.7	1.3	4.7	2.1	1.6
	フッ素及びその化合物	0.16	0.07	0.07	0.08	0.08	0.43	0.34	0.09	0.18	0.20
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	0.0078	0.0054	0.0010	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	テトラクロロエチレン	<0.0002	0.0004	0.0066	0.0040	0.0008	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	0.0026	0.0019	0.0008	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩素酸										
	クロロ酢酸										
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸										
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸										
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロ酢酸										
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド										
	亜鉛及びその化合物	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	0.08	0.06	0.10	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	31	19	20	20	19	16	16	12	11	15
	マンガン及びその化合物	0.013	<0.001	0.009	0.001	0.009	0.001	0.008	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	15	8	11	13	13	14	14	10	11	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	87	94	87	90	98	101	113	98	94	84
	蒸発残留物	201	184	168	171	213	150	164	162	141	119
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	<0.3	0.4	0.4	0.5
	ｐＨ値	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	7.0	6.2	6.3	6.5
	味										
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	農薬類										
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	87	94	87	90	98	101	113	98	94	84
	マンガン及びその化合物	0.013	<0.001	0.009	0.001	0.009	0.001	0.008	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	60.6	38.9	43.6	38.7	38.6	34.3	25.2	67.1	66.6	39
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度（TON）	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	201	184	168	171	213	150	164	162	141	119
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	ｐＨ値	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	7.0	6.2	6.3	6.5
	腐食性（ランゲリア指数）	-1.7	-1.6	-1.7	-1.6	-1.6	-1.5	-1.0	-2.1	-1.9	-1.8
	従属栄養細菌	8	2	9	3	17	75	60	2	6	92
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	PFOS及びPFOA	0.000027	0.000042	0.000043	0.000089	0.000139	<0.000005	<0.000005	0.000007	0.000006	<0.000005
その他の項目等	大腸菌群	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性
	大腸菌群数（ＭＰＮ）										
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	338	284	269	277	288	279	294	272	250	246
	総アルカリ度	90	75	79	79	85	90	109	68	74	75
	総酸度	68.9	44.2	49.5	44.0	43.9	39.0	28.6	76.2	75.7	44.3
	侵食性遊離炭酸	46.5	32.9	36.1	32.0	31.9	27.6	18.4	53.0	52.5	33.0
	ＳＳ										
	ＣＯＤ										
	ＢＯＤ										
	ＤＯ										
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸イオン	6.4	6.8	4.7	5.8	7.1	7.6	5.9	20.9	9.2	7.0
	リン酸イオン	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	0.3	0.1
	硫酸イオン	43.7	43.2	32.7	34.3	33.9	18.9	13.7	29.9	22.0	18.7
	カリウムイオン	4.0	3.8	3.5	3.8	4.4	1.5	1.0	5.4	2.6	2.7
	カルシウムイオン	23.6	27.6	21.8	22.5	23.9	28.1	29.4	26.6	27.4	25.5
	マグネシウムイオン	6.9	6.0	7.8	8.1	9.3	7.4	9.7	7.6	6.3	4.8
	全窒素	1.5	1.8	1.1	1.3	1.6	1.7	1.3	4.5	2.0	1.6
	全リン	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.09	0.03
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

月別変化グラフ（原水）

ｐＨ値

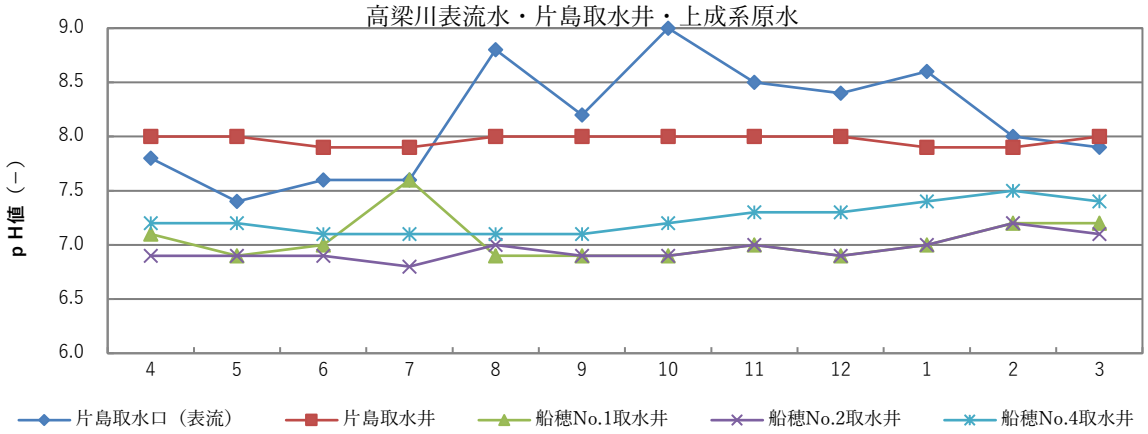

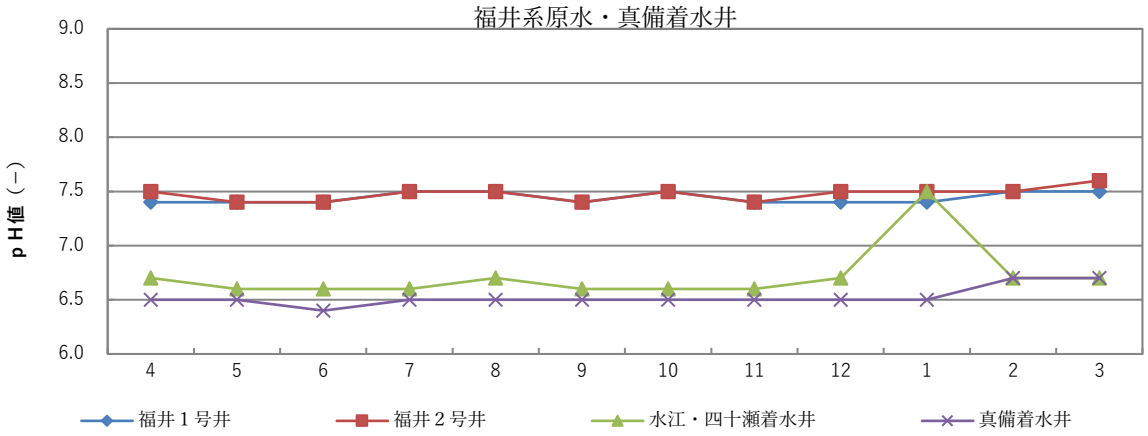

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

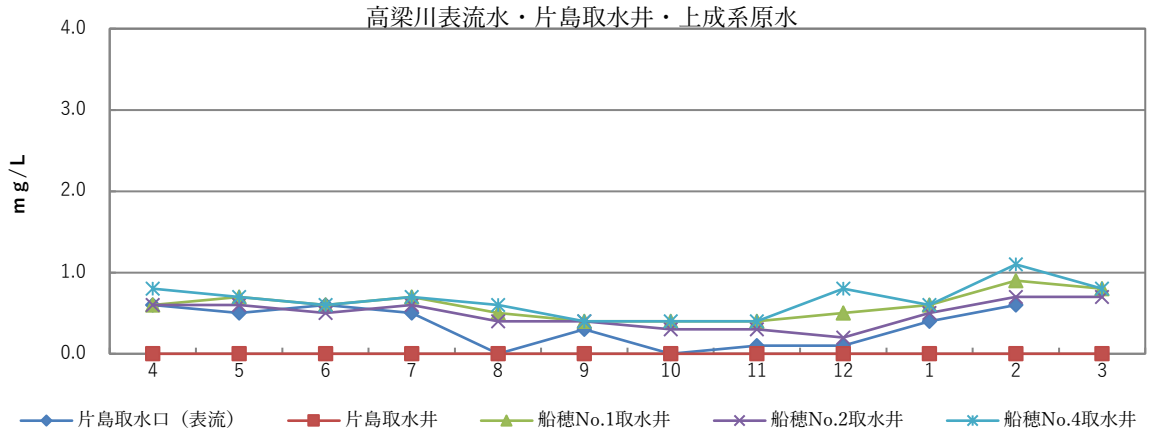

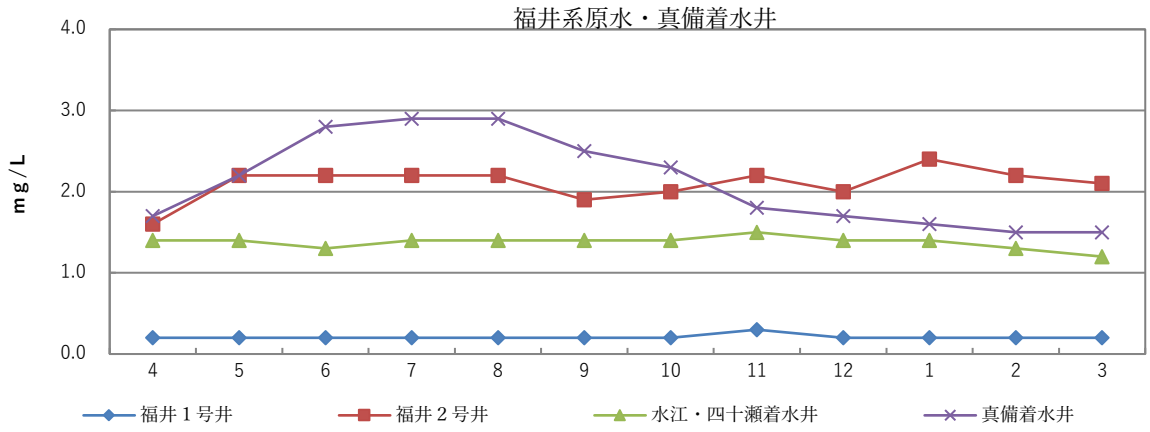

有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）

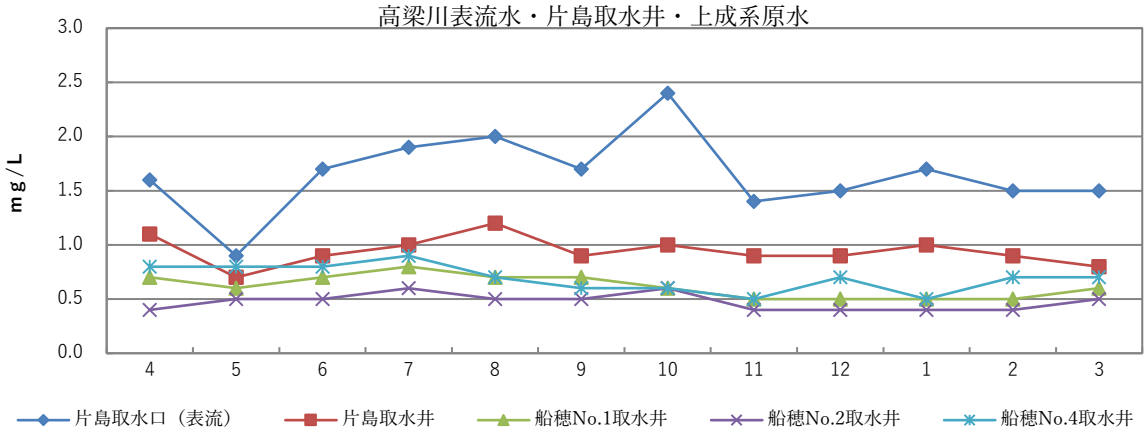

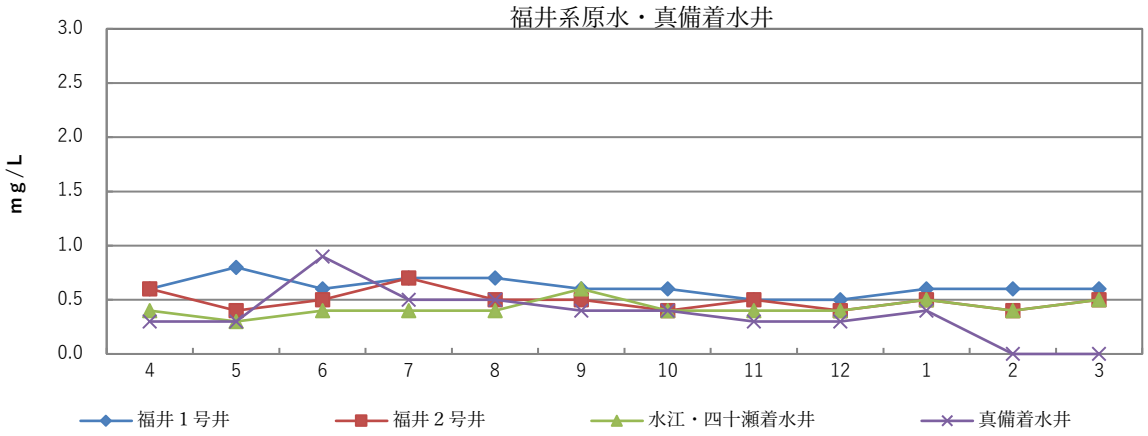

硬度

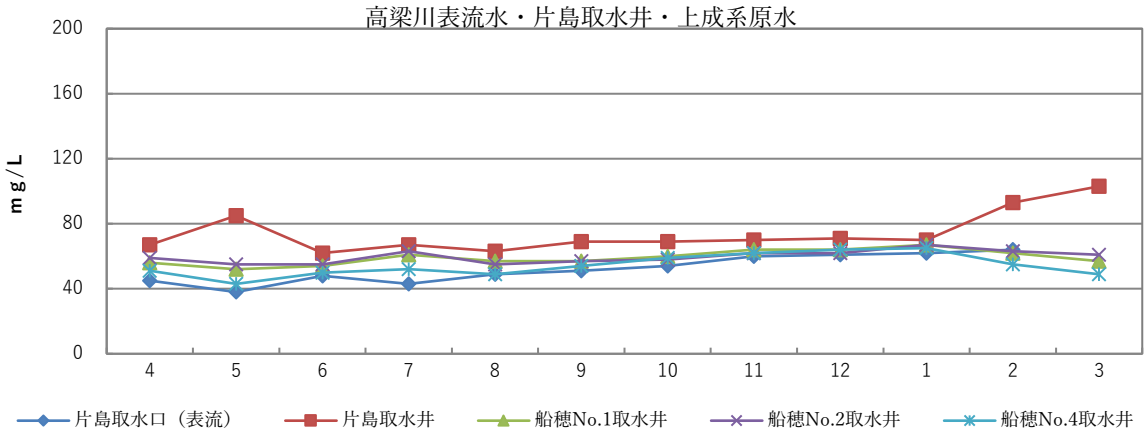

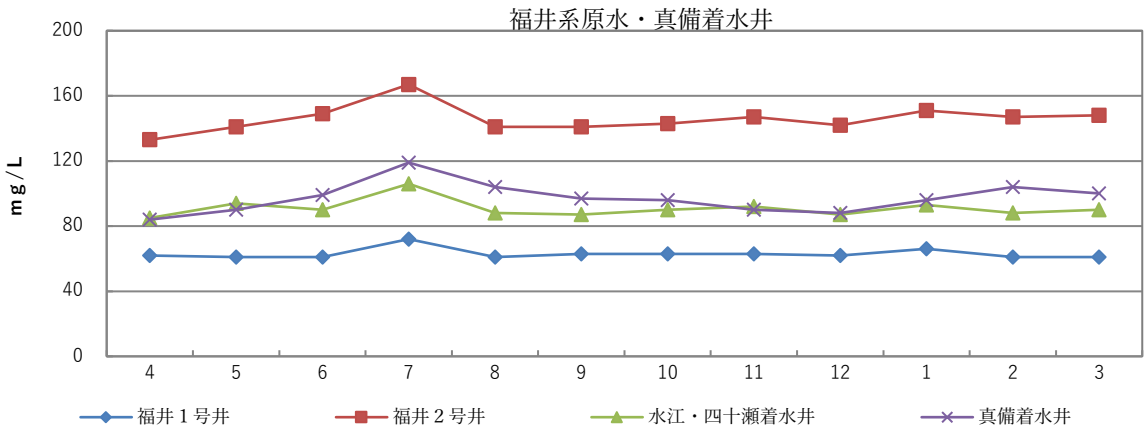

蒸発残留物

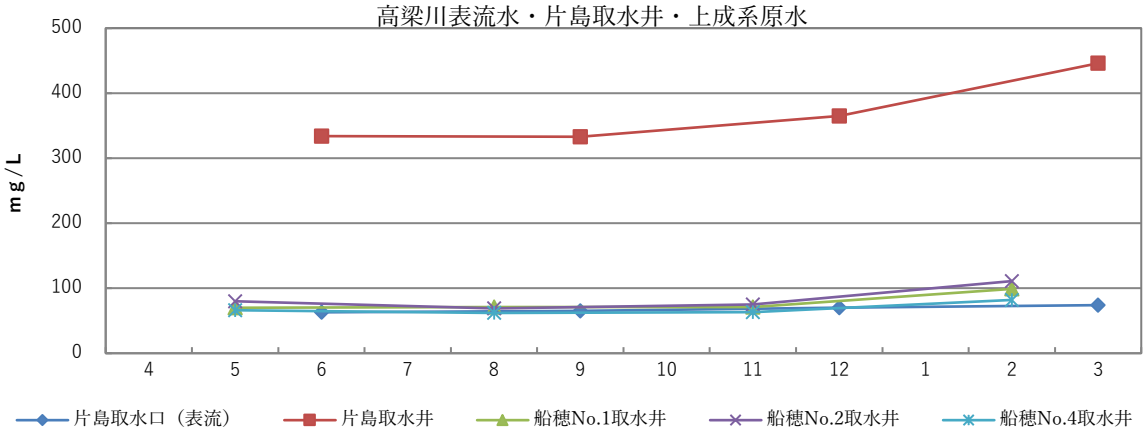
高梁川表流水・片島取水井・上成系原水
mg/L
500
400
300
200
100
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
片島取水口（表流）
片島取水井
船穂No.1取水井
船穂No.2取水井
船穂No.4取水井

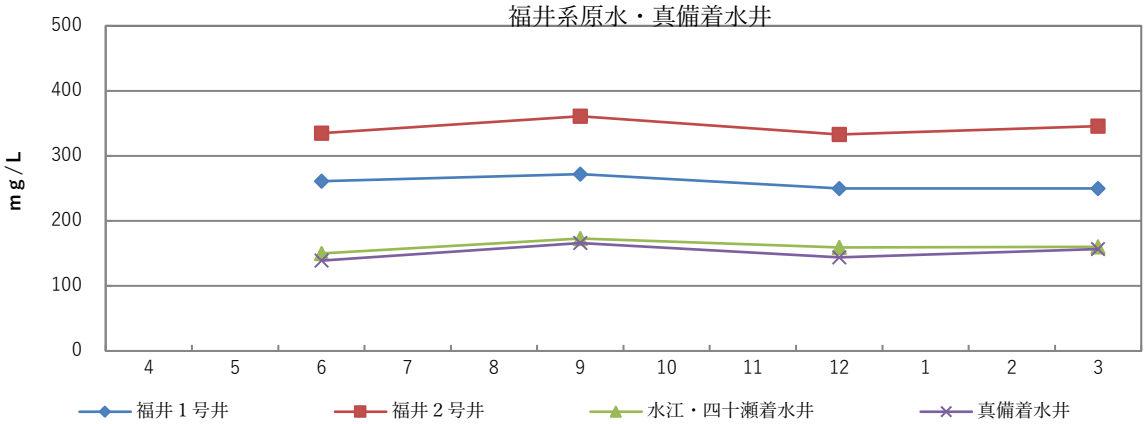
福井系原水・真備着水井
mg/L
500
400
300
200
100
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
福井１号井
福井２号井
水江・四十瀬着水井
真備着水井

片島浄水

	採水年月日	4月11日	5月9日	6月7日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月6日	1月9日	2月6日	3月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	14.7	15.4	18.6	20.9	28.2	26.4	23.1	18.9	10.6	8.5	8.2	8.8	28.2	8.2	16.9	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ひ素及びその化合物	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.004	0.001	0.003	12
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	0.4	0.4	0.3	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	0.7	<0.1	0.3	12
	フッ素及びその化合物	0.52	0.61	0.74	0.51	0.43	0.61	0.64	0.62	0.54	0.59	0.38	0.18	0.74	0.18	0.53	12
	ホウ素及びその化合物	0.09	0.11	0.12	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.06	0.03	0.12	0.03	0.09	12
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	塩素酸	<0.06	0.07	0.10	0.09	0.14	<0.06	0.08	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06	12
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	クロロホルム	0.002	0.002	0.005	0.004	0.010	0.008	0.005	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.010	<0.001	0.003	12
	ジクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.004	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	12
	ジブロモクロロメタン	0.004	0.004	0.006	0.005	0.007	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.007	0.002	0.005	12
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	総トリハロメタン	0.012	0.012	0.020	0.017	0.029	0.026	0.018	0.014	0.008	0.007	0.007	0.006	0.029	0.006	0.015	12
	トリクロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.004	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	12
	ブロモジクロロメタン	0.003	0.002	0.005	0.004	0.007	0.007	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.004	12
	ブロモホルム	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.005	0.001	0.003	12
	ホルムアルデヒド	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	11
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	0.03	0.09	0.10	0.05	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.10	0.02	0.04	12
	鉄及びその化合物	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	12
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	34	54	41	37	30	36	38	37	38	40	29	16	54	16	36	12
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	12
	塩化物イオン	40	51	44	42	45	37	42	48	43	50	39	25	51	25	42	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	59	53	50	51	57	59	62	65	66	69	54	69	50	58	12
	蒸発残留物	150	177	159	172	150	140	126	126	151	149	138	105	177	105	145	12
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.5	0.9	0.9	1.0	1.1	0.9	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	1.1	0.5	0.8	12
	ｐＨ値	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6	7.8	7.5	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.52	0.58	0.58	0.64	0.78	0.60	0.74	0.62	0.50	0.40	0.44	0.48	0.78	0.40	0.57	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	59	53	50	51	57	59	62	65	66	69	54	69	50	58	12
	マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	12
	遊離炭酸			2.2						4.2				4.2	2.2	3.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	150	177	159	172	150	140	126	126	151	149	138	105	177	105	145	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6	7.8	7.5	7.6	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.1						-0.9				-0.9	-1.1	-1.0	2
	従属栄養細菌			0						0				0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.02	0.03	0.03	0.09	0.10	0.05	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.10	0.02	0.04	12
	PFOS及びPFOA			<0.000005						<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			62						72				72	62	67	2
	総酸度			2.5						4.8				4.8	2.5	3.7	2
	侵食性遊離炭酸			1.3						2.8				2.8	1.3	2.1	2
	臭化物イオン	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.2	1.9	1.7	1.5	0.1	1.1	<0.1	0.2	0.5	1.4	2.0	3.1	3.1	<0.1	1.3	12
	リン酸イオン	1.2	1.5	1.5	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.4	0.5	0.2	1.5	0.2	1.1	12
	硫酸イオン	10.9	12.7	13.2	9.7	15.6	12.5	19.1	16.7	16.4	17.9	16.1	10.4	19.1	9.7	14.3	12
	カリウムイオン	3.5	4.9	4.0	4.0	2.8	4.0	4.4	3.9	3.9	4.2	3.7	2.1	4.9	2.1	3.8	12
	カルシウムイオン	12.5	13.1	13.0	11.8	14.6	13.8	14.2	15.8	16.9	17.3	17.8	15.5	17.8	11.8	14.7	12
	マグネシウムイオン	4.5	6.4	5.1	5.0	3.4	5.4	5.7	5.4	5.4	5.4	6.0	3.6	6.4	3.4	5.1	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

福井浄水

	採水年月日	4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月28日	12月19日	1月23日	2月28日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	18.5	18.9	18.9	19.3	19.1	19.2	18.9	18.5	18.1	16.8	18.1	18.2	19.3	16.8	18.5	12
水質基準項目	一般細菌	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.3			1.4			1.4			1.3	1.4	1.3	1.4	4
	フッ素及びその化合物	0.30	0.29	0.27	0.28	0.29	0.27	0.29	0.29	0.25	0.29	0.27	0.29	0.30	0.25	0.28	12
	ホウ素及びその化合物			0.16			0.16			0.16			0.16	0.16	0.16	0.16	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0012			0.0013			0.0012			0.0013	0.0013	0.0012	0.0013	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			0.0004			0.0005			0.0004			0.0005	0.0005	0.0004	0.0005	4
	トリクロロエチレン			0.0003			0.0004			0.0004			0.0004	0.0004	0.0003	0.0004	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸			<0.06			0.09			<0.06			<0.06	0.09	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.005			0.006			0.006			0.006	0.006	0.005	0.006	4
	トリクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム			0.003			0.004			0.004			0.004	0.004	0.003	0.004	4
	ホルムアルデヒド			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	51	55	50	58	47	46	48	48	47	51	50	51	58	46	50	12
	マンガン及びその化合物			0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	41	45	39	39	38	35	38	36	35	38	38	34	45	34	38	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	104	107	104	124	102	101	104	104	100	106	103	105	124	100	105	12
	蒸発残留物			226			250			237			237	250	226	238	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	12
	ｐＨ値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物			0.0004			0.0004			0.0004			0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.44	0.48	0.38	0.40	0.44	0.32	0.40	0.44	0.40	0.44	0.38	0.36	0.48	0.32	0.41	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	104	107	104	124	102	101	104	104	100	106	103	105	124	100	105	12
	マンガン及びその化合物			0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			4.3						11.9				11.9	4.3	8.1	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			226			250			237			237	250	226	238	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.6						-0.5				-0.5	-0.6	-0.6	2
	従属栄養細菌			1						3				3	1	2	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA			0.000030						0.000037				0.000037	0.000030	0.000034	2
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性			1/12	12
	総アルカリ度			110						106				110	106	108	2
	総酸度			4.9						13.5				13.5	4.9	9.2	2
	侵食性遊離炭酸			1.3						8.0				8.0	1.3	4.7	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン			5.8			6.1			6.2			5.8	6.2	5.8	6.0	4
	リン酸イオン	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	12
	硫酸イオン	53.0	54.0	50.9	50.3	49.6	47.0	47.1	47.5	45.6	45.4	47.7	45.6	54.0	45.4	48.6	12
	カリウムイオン	3.6	4.6	4.5	5.2	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	5.2	3.6	4.6	12
	カルシウムイオン	27.4	28.5	27.4	33.4	26.3	25.7	26.8	27.1	25.7	27.7	27.0	27.6	33.4	25.7	27.6	12
	マグネシウムイオン	8.6	8.7	8.7	9.9	8.7	8.9	9.0	8.8	8.7	8.9	8.7	8.9	9.9	8.6	8.9	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

上成浄水

	採水年月日	4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月28日	12月19日	1月23日	2月28日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	14.0	16.1	19.1	20.0	25.4	24.9	22.2	17.4	14.5	12.2	11.9	11.8	25.4	11.8	17.5	12
水質基準項目	一般細菌	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ひ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.7			0.4			0.4			0.9		0.9	0.4	0.6	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.15	0.13	0.12	0.14	0.10	0.11	0.15	0.08	0.11	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		<0.001			0.004			<0.001			<0.001		0.004	<0.001	0.001	4
	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.001			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.002			0.011			0.004			0.002		0.011	0.002	0.005	4
	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.001			0.004			0.002			0.001		0.004	0.001	0.002	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.03	0.02	0.08	0.03	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.08	<0.01	0.02	12
	鉄及びその化合物	<0.03	0.04	<0.03	0.07	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.07	<0.03	<0.03	12
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	8	7	7	8	8	8	11	10	10	11	9	9	11	7	9	12
	マンガン及びその化合物	0.001	0.002	0.004	0.044	0.046	0.015	0.005	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001	0.046	0.001	0.011	12
	塩化物イオン	9	8	7	6	5	6	11	11	11	13	11	10	13	5	9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55	50	53	61	54	56	59	62	62	66	61	56	66	50	58	12
	蒸発残留物		78			71			76			94		94	71	80	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6	12
	ｐＨ値	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	1.2	1.8	1.3	2.4	3.3	1.7	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	3.3	<0.5	1.1	12
	濁度	0.2	0.2	0.1	0.6	0.8	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	0.2	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	12
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.66	0.58	0.64	0.84	0.82	0.72	0.66	0.60	0.56	0.58	0.50	0.48	0.84	0.48	0.64	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55	50	53	61	54	56	59	62	62	66	61	56	66	50	58	12
	マンガン及びその化合物	0.001	0.002	0.004	0.044	0.046	0.015	0.005	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001	0.046	0.001	0.011	12
	遊離炭酸					11.9						9.2		11.9	9.2	10.6	2
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）					<1						<1		<1	<1	<1	2
	蒸発残留物		78			71			76			94		94	71	80	4
	濁度	0.2	0.2	0.1	0.6	0.8	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	0.2	12
	ｐＨ値	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-1.3						-1.3		-1.3	-1.3	-1.3	2
	従属栄養細菌					0						0		0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.03	0.02	0.08	0.03	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.08	<0.01	0.02	12
	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度					54						51		54	51	53	2
	総酸度					13.5						10.5		13.5	10.5	12.0	2
	侵食性遊離炭酸					10.5						8.2		10.5	8.2	9.4	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		3.1			1.6			1.7			3.9		3.9	1.6	2.6	4
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	9.2	8.9	8.0	8.0	5.7	7.0	8.9	10.0	10.4	10.3	10.7	9.9	10.7	5.7	8.9	12
	カリウムイオン	1.4	1.4	1.5	1.7	1.7	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3	1.9	1.3	1.6	12
	カルシウムイオン	17.9	16.0	17.0	19.7	17.5	18.2	18.7	19.9	19.9	21.0	19.3	17.7	21.0	16.0	18.6	12
	マグネシウムイオン	2.6	2.4	2.5	2.8	2.5	2.6	2.9	3.0	3.1	3.3	3.0	2.8	3.3	2.4	2.8	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

真備浄水

	採水年月日	4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月28日	12月19日	1月23日	2月28日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.2	17.1	17.4	18.1	18.8	19.5	18.7	17.3	17.7	17.3	16.7	16.6	19.5	16.6	17.7	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			2.8			2.3			1.8			1.6	2.8	1.6	2.1	4
	フッ素及びその化合物	0.19	0.19	0.19	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24	0.23	0.26	0.23	0.24	0.26	0.19	0.22	12
	ホウ素及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸			0.10			0.06			<0.06			<0.06	0.10	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	トリクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド			0.007			<0.004			<0.004			<0.004	0.007	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	14	14	14	18	15	15	15	14	15	16	16	16	18	14	15	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	19	15	14	15	14	13	13	13	16	25	33	30	33	13	18	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	86	90	98	120	100	99	95	91	90	97	104	103	120	86	98	12
	蒸発残留物			142			166			140			162	166	140	153	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.3	12
	ｐＨ値	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.6	6.8	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.28	0.32	0.34	0.68	0.32	0.32	0.30	0.36	0.28	0.40	0.34	0.38	0.68	0.28	0.36	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	86	90	98	120	100	99	95	91	90	97	104	103	120	86	98	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			25.9						41.3				41.3	25.9	33.6	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			142			166			140			162	166	140	153	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.6	6.8	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.6						-1.5				-1.5	-1.6	-1.6	2
	従属栄養細菌			4						1				4	1	3	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA			<0.000005						<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			79						77				79	77	78	2
	総酸度			29.3						46.9				46.9	29.3	38.1	2
	侵食性遊離炭酸			21.5						34.5				34.5	21.5	28.0	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン			12.4			10.9			7.7			6.9	12.4	6.9	9.5	4
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	18.1	20.5	24.2	23.5	24.4	22.0	20.9	19.1	19.2	16.7	18.4	19.3	24.4	16.7	20.5	12
	カリウムイオン	2.7	3.0	3.0	3.3	2.9	2.8	2.6	2.5	2.7	2.6	2.7	2.6	3.3	2.5	2.8	12
	カルシウムイオン	25.3	26.1	28.5	35.4	28.9	28.3	27.2	26.1	25.6	28.0	30.2	29.8	35.4	25.3	28.3	12
	マグネシウムイオン	5.5	6.1	6.6	7.7	6.7	6.9	6.6	6.3	6.3	6.6	6.8	6.9	7.7	5.5	6.6	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

毎日検査結果（市内給水栓15箇所）

色及び濁りについては、全地点で「異常なし」

残留塩素濃度の測定結果は以下のとおり（単位：mg/L）

浄水場系統	地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
片島浄水場	①水島千鳥町公園	最高	0.40	0.44	0.42	0.44	0.48	0.44	0.46	0.46	0.48	0.42	0.34	0.40	0.37
		最低	0.26	0.32	0.28	0.32	0.32	0.32	0.30	0.34	0.32	0.30	0.30	0.30	
	②鶴新田公園	最高	0.42	0.44	0.44	0.48	0.52	0.44	0.50	0.46	0.48	0.42	0.36	0.40	0.39
		最低	0.30	0.34	0.30	0.34	0.38	0.36	0.38	0.34	0.32	0.32	0.30	0.32	
上成浄水場	③玉島の森	最高	0.40	0.42	0.42	0.54	0.54	0.48	0.48	0.42	0.42	0.44	0.36	0.34	0.38
		最低	0.32	0.34	0.34	0.36	0.42	0.38	0.32	0.32	0.30	0.32	0.28	0.30	
	④上郷公園	最高	0.38	0.36	0.38	0.44	0.44	0.42	0.38	0.38	0.38	0.40	0.34	0.36	0.34
		最低	0.26	0.28	0.30	0.28	0.30	0.32	0.26	0.26	0.32	0.32	0.26	0.28	
	⑤岩谷公園	最高	0.34	0.36	0.34	0.34	0.36	0.42	0.32	0.34	0.36	0.38	0.34	0.30	0.30
		最低	0.28	0.30	0.26	0.24	0.24	0.24	0.22	0.22	0.24	0.28	0.26	0.26	
福井浄水場	⑥粒浦公園	最高	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.42	0.42	0.42	0.40	0.42	0.44	0.42	0.40
		最低	0.36	0.40	0.38	0.38	0.36	0.34	0.36	0.32	0.32	0.36	0.36	0.36	
酒津浄水場（備南水道企業団）	⑦笹沖桜苑遊園	最高	0.38	0.42	0.40	0.42	0.40	0.42	0.42	0.42	0.40	0.38	0.38	0.38	0.36
		最低	0.30	0.32	0.34	0.32	0.32	0.36	0.34	0.34	0.28	0.28	0.30	0.30	
	⑧矢部公園	最高	0.30	0.32	0.32	0.32	0.30	0.34	0.34	0.34	0.32	0.32	0.28	0.30	0.28
		最低	0.16	0.24	0.24	0.24	0.24	0.28	0.26	0.26	0.22	0.22	0.22	0.24	
	⑨早沖公園	最高	0.38	0.40	0.36	0.38	0.34	0.32	0.38	0.38	0.44	0.42	0.42	0.40	0.28
		最低	0.18	0.22	0.22	0.22	0.24	0.28	0.26	0.26	0.24	0.22	0.24	0.24	
西阿知浄水場（県南部水道企業団）	⑩南畝第1公園	最高	0.38	0.40	0.36	0.38	0.34	0.32	0.38	0.38	0.44	0.42	0.42	0.40	0.34
		最低	0.28	0.32	0.28	0.28	0.20	0.26	0.28	0.32	0.34	0.34	0.34	0.36	
	⑪添池公園	最高	0.40	0.42	0.38	0.40	0.36	0.36	0.42	0.40	0.44	0.44	0.42	0.42	0.36
		最低	0.30	0.34	0.28	0.28	0.22	0.26	0.28	0.32	0.32	0.34	0.34	0.36	
	⑫明石公園	最高	0.26	0.30	0.28	0.30	0.26	0.28	0.34	0.32	0.34	0.36	0.34	0.32	0.27
		最低	0.20	0.20	0.18	0.18	0.14	0.22	0.24	0.20	0.22	0.26	0.28	0.26	
	⑬惣佐池公園	最高	0.36	0.36	0.44	0.36	0.42	0.48	0.40	0.36	0.48	0.24	0.20	0.26	0.27
		最低	0.16	0.22	0.28	0.18	0.22	0.26	0.26	0.24	0.18	0.14	0.12	0.16	
真備浄水場	⑭真備公民館呉妹分館	最高	0.38	0.38	0.36	0.34	0.38	0.34	0.38	0.40	0.42	0.38	0.46	0.42	0.35
		最低	0.30	0.32	0.28	0.28	0.26	0.30	0.30	0.32	0.34	0.32	0.34	0.32	
	⑮真備公民館二万分館	最高	0.28	0.28	0.26	0.30	0.28	0.30	0.30	0.32	0.32	0.30	0.32	0.32	0.26
		最低	0.22	0.22	0.18	0.20	0.22	0.24	0.20	0.26	0.22	0.26	0.26	0.24	

水島千鳥町公園

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		16.5	19.5	21.5	23.7	29.4	27.9	23.9	18.5	14.2	9.4	9.5	10.6	29.4	9.4	18.7	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	0.003			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6			0.5			<0.1			0.3			0.6	<0.1	0.4	4
	フッ素及びその化合物	0.42	0.47	0.44	0.48	0.41	0.43	0.40	0.43	0.36	0.35	0.26	0.26	0.48	0.26	0.39	12
	ホウ素及びその化合物	0.07			0.07			0.06			0.06			0.07	0.06	0.07	4
	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸	0.07			0.10			0.10			<0.06			0.10	<0.06	0.07	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.006			0.009			0.006			<0.001			0.009	<0.001	0.005	4
	ジクロロ酢酸	0.004			0.005			<0.002			<0.002			0.005	<0.002	0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.010			0.012			0.011			0.004			0.012	0.004	0.009	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.029			0.036			0.030			0.009			0.036	0.009	0.026	4
	トリクロロ酢酸	0.004			0.005			0.002			<0.002			0.005	<0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.007			0.010			0.009			0.002			0.010	0.002	0.007	4
	ブロモホルム	0.006			0.005			0.004			0.003			0.006	0.003	0.005	4
	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			0.004			<0.004			0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.03			0.05			0.02			0.05	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	29	30	27	29	24	26	25	28	27	25	22	23	30	22	26	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	34	39	32	36	28	32	29	33	34	31	32	33	39	28	33	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	51	48	47	54	56	56	63	62	65	66	53	66	47	56	12
	蒸発残留物	112			111			125			113			125	111	115	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	0.7	1.0	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	0.6	0.5	0.8	0.5	1.0	0.5	0.8	12
	ｐＨ値	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸				<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	3
	ジクロロアセトニトリル				0.001						<0.001			0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				0.002						<0.002			0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.40	0.30	0.26	0.48	0.38	0.32	0.38	0.36	0.38	0.38	0.34	0.34	0.48	0.26	0.36	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	51	48	47	54	56	56	63	62	65	66	53	66	47	56	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				4.0						5.0			5.0	4.0	4.5	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	112			111			125			113			125	111	115	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	12
	腐食性（ランゲリア指数）				-1.1						-1.1			-1.1	-1.1	-1.1	2
	従属栄養細菌				0						0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.03			0.05			0.02			0.05	0.02	0.03	4
	PFOS及びPFOA				<0.000005						<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				50						58			58	50	54	2
	総酸度				4.5						5.7			5.7	4.5	5.1	2
	侵食性遊離炭酸				3.2						4.0			4.0	3.2	3.6	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.2			2.1			0.3			1.5			2.2	0.3	1.5	4
	リン酸イオン		1.0	0.9	1.0	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.3	0.3	1.0	0.3	0.7	11
	硫酸イオン	11.1	11.4	11.1	11.3	15.3	13.1	13.2	15.2	16.6	16.7	14.7	11.7	16.7	11.1	13.5	12
	カリウムイオン	3.2	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.3	2.8	2.9	2.8	2.5	3.3	2.5	3.0	12
	カルシウムイオン	13.4	13.7	12.9	12.2	14.9	15.3	15.5	17.5	18.0	18.9	18.5	14.2	18.9	12.2	15.4	12
	マグネシウムイオン	4.1	4.1	3.9	4.0	4.1	4.4	4.2	4.7	4.2	4.3	4.7	4.3	4.7	3.9	4.3	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

鶴新田公園

	採水年月日	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.4	19.1	21.7	24.3	29.7	28.9	24.7	18.7	14.0	10.0	9.4	10.6	29.7	9.4	19.0	12
水質基準項目	一般細菌	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.6			<0.1			<0.1			0.9		0.9	<0.1	0.4	4
	フッ素及びその化合物	0.41	0.44	0.43	0.38	0.40	0.28	0.41	0.39	0.38	0.35	0.24	0.25	0.44	0.24	0.36	12
	ホウ素及びその化合物		0.07			0.06			0.06			0.04		0.07	0.04	0.06	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		0.10			0.14			<0.06			0.07		0.14	<0.06	0.08	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.006			0.012			0.004			0.002		0.012	0.002	0.006	4
	ジクロロ酢酸		0.003			0.006			<0.002			<0.002		0.006	<0.002	0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.009			0.012			0.008			0.005		0.012	0.005	0.009	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.028			0.041			0.023			0.013		0.041	0.013	0.026	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.005			<0.002			<0.002		0.005	<0.002	0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.008			0.013			0.007			0.003		0.013	0.003	0.008	4
	ブロモホルム		0.005			0.004			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004	4
	ホルムアルデヒド		<0.004				0.004		<0.004			<0.004		0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.09			0.04			0.02		0.09	0.02	0.05	4
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	28	31	26	28	26	26	25	27	27	25	22	24	31	22	26	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	34	38	31	37	28	31	29	33	32	30	33	33	38	28	32	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	51	48	46	54	56	56	63	63	65	66	53	66	46	56	12
	蒸発残留物		134			141			150			142		150	134	142	4
	陰イオン界面活性剤					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9	0.8	1.0	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	0.6	0.5	0.7	0.5	1.0	0.5	0.8	12
	ｐＨ値	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.4	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.38	0.42	0.36	0.36	0.42	0.26	0.38	0.38	0.38	0.38	0.34	0.38	0.42	0.26	0.37	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	51	48	46	54	56	56	63	63	65	66	53	66	46	56	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）																0
	蒸発残留物		134			141			150			142		150	134	142	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.4	7.6	12
	腐食性（ランゲリア指数）																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.09			0.04			0.02		0.09	0.02	0.05	4
	PFOS及びPFOA																0
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																
	総酸度																
	侵食性遊離炭酸																
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		2.5			0.2			0.4			3.9		3.9	0.2	1.8	4
	リン酸イオン		1.0	0.9	0.8	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.6	0.3	0.3	1.0	0.3	0.7	11
	硫酸イオン	11.1	11.4	11.0	9.7	15.2	8.7	13.5	14.5	17.6	16.6	14.6	11.6	17.6	8.7	13.0	12
	カリウムイオン	3.1	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2	2.8	2.8	2.8	2.5	3.2	2.5	3.0	12
	カルシウムイオン	13.4	13.7	13.0	12.1	15.1	15.3	15.6	17.7	18.1	19.0	18.6	14.3	19.0	12.1	15.5	12
	マグネシウムイオン	4.0	4.1	3.8	3.8	4.0	4.3	4.1	4.6	4.2	4.3	4.6	4.3	4.6	3.8	4.2	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

粒浦公園

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		17.6	19.6	19.8	20.9	22.2	22.4	21.0	18.8	13.8	15.7	16.2	15.7	22.4	13.8	18.6	12
水質基準項目	一般細菌	1	0	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	5	0	1	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.3			1.4			1.5			1.3	1.5	1.3	1.4	4
	フッ素及びその化合物	0.27	0.31	0.28	0.29	0.28	0.28	0.30	0.27	0.25	0.27	0.27	0.29	0.31	0.25	0.28	12
	ホウ素及びその化合物			0.14			0.15			0.16			0.15	0.16	0.14	0.15	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0014			0.0014			0.0012			0.0013	0.0014	0.0012	0.0013	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			0.0005			0.0005			0.0005			0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	4
	トリクロロエチレン			0.0004			0.0004			0.0004			0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸			0.07			0.07			<0.06			<0.06	0.07	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002	4
	臭素酸			0.001			<0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.008			0.008			0.007			0.008	0.008	0.007	0.008	4
	トリクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム			0.006			0.006			0.005			0.006	0.006	0.005	0.006	4
	ホルムアルデヒド			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	49	53	47	47	46	46	49	46	48	47	49	50	53	46	48	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	37	43	35	37	34	36	40	34	34	35	36	37	43	34	37	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	103	110	101	99	100	104	103	101	103	102	103	106	110	99	103	12
	蒸発残留物			269			237			222			243	269	222	243	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	12
	ｐＨ値	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物			0.0004			0.0004			0.0004			0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.38	0.46	0.42	0.40	0.42	0.34	0.32	0.34	0.32	0.36	0.30	0.30	0.46	0.30	0.36	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	103	110	101	99	100	104	103	101	103	102	103	106	110	99	103	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			5.3						8.5				8.5	5.3	6.9	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			269			237			222			243	269	222	243	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-0.6						-0.6				-0.6	-0.6	-0.6	2
	従属栄養細菌			5						5				5	5	5	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA			0.000032						0.000036				0.000036	0.000032	0.000034	2
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			108						106				108	106	107	2
	総酸度			6.0						9.6				9.6	6.0	7.8	2
	侵食性遊離炭酸			2.3						5.0				5.0	2.3	3.7	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン			5.9			6.3			6.7			5.9	6.7	5.9	6.2	4
	リン酸イオン		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	11
	硫酸イオン	45.9	51.7	45.2	48.8	45.5	49.3	48.5	44.2	47.0	42.4	45.8	49.1	51.7	42.4	47.0	12
	カリウムイオン	4.7	5.1	4.4	4.5	4.5	4.6	4.8	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	5.1	4.4	4.6	12
	カルシウムイオン	26.6	28.8	26.3	25.5	25.7	26.8	26.6	25.9	26.8	26.4	27.1	27.7	28.8	25.5	26.7	12
	マグネシウムイオン	8.8	9.3	8.5	8.7	8.7	8.9	9.0	8.7	8.7	8.8	8.6	8.8	9.3	8.5	8.8	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

上郷公園

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		17.1	20.6	22.5	25.0	31.1	29.8	25.2	18.7	14.8	11.0	10.8	11.7	31.1	10.8	19.9	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.8			0.4			0.3			0.9		0.9	0.3	0.6	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.15	0.14	0.15	0.13	0.12	0.12	0.15	0.09	0.12	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.02			0.01		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.005			0.004			0.003			0.002		0.005	0.002	0.004	4
	ジクロロ酢酸		<0.002			0.004			<0.002			<0.002		0.004	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.002			0.003			0.005			0.003		0.005	0.002	0.003	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.011			0.012			0.013			0.009		0.013	0.009	0.011	4
	トリクロロ酢酸		0.002			0.003			<0.002			<0.002		0.003	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.004			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.05			0.02			0.01			<0.01		0.05	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		0.04			<0.03			<0.03			<0.03		0.04	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8	8	7	7	8	8	10	11	11	11	11	9	11	7	9	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.006			0.002			0.001		0.006	<0.001	0.002	4
	塩化物イオン	9	9	7	7	7	7	11	12	13	13	14	11	14	7	10	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55	56	51	52	56	59	58	62	63	65	65	58	65	51	58	12
	蒸発残留物		67			91			102			117		117	67	94	4
	陰イオン界面活性剤								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	12
	ｐＨ値	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.3	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.8	1.6	1.4	1.8	1.0	1.2	1.0	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.8	<0.5	0.8	12
	濁度	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.32	0.30	0.36	0.32	0.36	0.32	0.18	0.32	0.34	0.36	0.36	0.28	0.36	0.18	0.32	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55	56	51	52	56	59	58	62	63	65	65	58	65	51	58	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.006			0.002			0.001		0.006	<0.001	0.002	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）																0
	蒸発残留物		67			91			102			117		117	67	94	4
	濁度	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.3	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.05			0.02			0.01			<0.01		0.05	<0.01	0.02	4
	PFOS及びPFOA																0
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	侵食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		3.3			1.9			1.5			3.8		3.8	1.5	2.6	4
	リン酸イオン		0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	11
	硫酸イオン	7.8	9.0	8.2	8.2	8.0	8.4	8.9	9.5	10.8	10.4	11.7	10.4	11.7	7.8	9.3	12
	カリウムイオン	1.4	1.4	1.4	1.5	1.8	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.4	1.9	1.4	1.6	12
	カルシウムイオン	18.1	18.1	16.7	16.8	18.3	19.5	18.8	19.7	19.9	20.8	20.7	18.6	20.8	16.7	18.8	12
	マグネシウムイオン	2.5	2.5	2.4	2.3	2.5	2.5	2.7	3.0	3.1	3.2	3.3	2.9	3.3	2.3	2.7	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

玉島の森

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		15.3	17.8	20.1	23.1	27.5	27.1	24.6	19.6	15.6	11.9	10.3	9.8	27.5	9.8	18.6	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6			0.6			0.3			0.5			0.6	0.3	0.5	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.15	0.15	0.15	0.14	0.12	0.12	0.15	0.10	0.12	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01			0.01			0.02			0.02			0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸	<0.06			<0.06			0.08			<0.06			0.08	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.002			0.007			0.004			<0.001			0.007	<0.001	0.003	4
	ジクロロ酢酸	<0.002			0.003			<0.002			<0.002			0.003	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.002			0.002			0.005			0.003			0.005	0.002	0.003	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.007			0.014			0.016			0.006			0.016	0.006	0.011	4
	トリクロロ酢酸	<0.002			0.004			<0.002			<0.002			0.004	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	0.003			0.005			0.006			0.002			0.006	0.002	0.004	4
	ブロモホルム	<0.001			<0.001			0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.04			0.01			<0.01			0.04	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物	<0.03			0.04			<0.03			<0.03			0.04	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8	8	7	7	8	8	10	11	11	11	11	9	11	7	9	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			0.003			0.004			<0.001			0.004	<0.001	0.002	4
	塩化物イオン	9	9	7	7	7	7	11	12	13	14	14	11	14	7	10	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55	55	51	50	56	59	57	62	62	65	66	58	66	50	58	12
	蒸発残留物	62			67			88			83			88	62	75	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	12
	ｐＨ値	7.4	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.2	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.7	1.5	1.5	1.8	1.1	1.3	1.1	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	1.8	<0.5	0.8	12
	濁度	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸				<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	3
	ジクロロアセトニトリル				0.001						<0.001			0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				0.002						<0.002			0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.40	0.48	0.38	0.32	0.48	0.40	0.26	0.36	0.40	0.40	0.36	0.32	0.48	0.26	0.38	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	55	55	51	50	56	59	57	62	62	65	66	58	66	50	58	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			0.003			0.004			<0.001			0.004	<0.001	0.002	4
	遊離炭酸				7.0						7.4			7.4	7.0	7.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	62			67			88			83			88	62	75	4
	濁度	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.4	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.2	12
	腐食性（ランゲリア指数）				-1.4						-1.2			-1.2	-1.4	-1.3	2
	従属栄養細菌				0						0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	0.02			0.04			0.01			<0.01			0.04	<0.01	0.02	4
	PFOS及びPFOA				<0.000005						<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				49						57			57	49	53	2
	総酸度				8.0						8.4			8.4	8.0	8.2	2
	侵食性遊離炭酸				6.0						6.4			6.4	6.0	6.2	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.7			2.7			1.4			2.2			2.7	1.4	2.3	4
	リン酸イオン		<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	11
	硫酸イオン	7.8	9.2	8.2	7.9	8.0	8.4	8.8	9.5	11.1	10.5	11.5	10.4	11.5	7.8	9.3	12
	カリウムイオン	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8	1.8	1.9	1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.9	1.3	1.6	12
	カルシウムイオン	17.8	17.7	16.4	16.4	18.2	19.1	18.4	19.9	19.8	20.4	20.9	18.4	20.9	16.4	18.6	12
	マグネシウムイオン	2.6	2.6	2.4	2.3	2.6	2.6	2.8	3.1	3.1	3.3	3.3	2.9	3.3	2.3	2.8	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

岩谷公園

	採水年月日	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.8	18.9	21.0	24.0	28.5	26.6	24.6	18.7	14.6	10.2	10.0	10.9	28.5	10.0	18.7	12
水質基準項目	一般細菌	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.8			0.4			0.3			0.8		0.8	0.3	0.6	4
	フッ素及びその化合物	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.11	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.12	0.15	0.09	0.12	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.02			0.01		0.02	<0.01	0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.006			0.008			0.003			0.002		0.008	0.002	0.005	4
	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.002			0.004			0.005			0.004		0.005	0.002	0.004	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.013			0.019			0.015			0.011		0.019	0.011	0.015	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.003			<0.002			<0.002		0.003	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.005			0.007			0.005			0.004		0.007	0.004	0.005	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			0.002			0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.05			0.02			0.01			<0.01		0.05	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		0.04			<0.03			<0.03			<0.03		0.04	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	8	8	7	7	8	8	10	11	11	11	11	9	11	7	9	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.003			0.001			<0.001		0.003	<0.001	0.001	4
	塩化物イオン	9	9	7	7	7	7	10	12	13	13	14	11	14	7	10	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56	56	52	53	57	60	59	62	63	66	67	59	67	52	59	12
	蒸発残留物		84			98			103			107		107	84	98	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	12
	ｐＨ値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.7	1.6	1.4	1.6	1.0	1.0	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.6	<0.5	0.7	12
	濁度	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.26	0.36	0.38	0.32	0.36	0.32	0.24	0.28	0.34	0.36	0.32	0.30	0.38	0.24	0.32	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	56	56	52	53	57	60	59	62	63	66	67	59	67	52	59	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.003			0.001			<0.001		0.003	<0.001	0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）																0
	蒸発残留物		84			98			103			107		107	84	98	4
	濁度	<0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.05			0.02			0.01			<0.01		0.05	<0.01	0.02	4
	PFOS及びPFOA																0
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	侵食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		3.3			1.9			1.4			3.4		3.4	1.4	2.5	4
	リン酸イオン		<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	11
	硫酸イオン	7.7	9.1	8.3	8.4	8.2	8.3	8.9	9.5	10.8	10.5	11.8	10.4	11.8	7.7	9.3	12
	カリウムイオン	1.4	1.4	1.4	1.5	1.8	1.8	1.9	1.8	1.7	1.6	1.6	1.4	1.9	1.4	1.6	12
	カルシウムイオン	18.2	18.1	17.0	17.4	18.6	19.8	19.2	19.9	20.0	20.9	21.2	18.8	21.2	17.0	19.1	12
	マグネシウムイオン	2.5	2.5	2.3	2.3	2.5	2.5	2.7	3.0	3.1	3.2	3.3	3.0	3.3	2.3	2.7	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

矢部公園

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		15.9	18.7	20.7	24.0	28.7	27.9	25.2	20.1	14.3	10.4	9.1	11.0	28.7	9.1	18.8	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.001			0.002			0.001			0.001	0.002	0.001	0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.7			0.5			0.4			1.0	1.0	0.4	0.7	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.08	0.09	12
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			0.005			0.004			<0.001			0.002	0.005	<0.001	0.003	4
	ジクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.001			0.003			0.002			0.001	0.003	0.001	0.002	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.009			0.011			0.004			0.005	0.011	0.004	0.007	4
	トリクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン			0.003			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7	6	6	6	7	7	8	8	8	8	8	7	8	6	7	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8	6	6	5	7	6	7	8	8	9	10	7	10	5	7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	47	46	47	53	55	55	59	59	62	60	48	62	46	53	12
	蒸発残留物			90			73			66			69	90	66	75	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.4	0.6	12
	ｐＨ値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.2	7.3	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.30	0.28	0.22	0.32	0.28	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.18	0.26	0.32	0.18	0.28	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	47	46	47	53	55	55	59	59	62	60	48	62	46	53	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			3.8						6.3				6.3	3.8	5.1	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			90			73			66			69	90	66	75	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.2	7.3	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.4						-1.1				-1.1	-1.4	-1.3	2
	従属栄養細菌			1						0				1	0	1	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA			<0.000005						<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			43						56				56	43	50	2
	総酸度			4.3						7.2				7.2	4.3	5.8	2
	侵食性遊離炭酸			3.2						5.3				5.3	3.2	4.3	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン			3.0			2.2			1.9			4.2	4.2	1.9	2.8	4
	リン酸イオン		<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	11
	硫酸イオン	6.5	6.4	7.0	5.7	7.0	6.7	6.7	6.7	7.1	6.8	8.3	7.0	8.3	5.7	6.8	12
	カリウムイオン	1.3	1.3	1.4	1.5	1.8	1.8	1.6	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.8	1.0	1.4	12
	カルシウムイオン	16.4	15.4	15.2	15.5	17.4	18.3	18.2	19.4	19.1	20.2	19.6	15.7	20.2	15.2	17.5	12
	マグネシウムイオン	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.6	2.6	2.8	2.7	2.2	2.8	2.0	2.3	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

笹沖桜苑遊園

	採水年月日	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.4	18.7	21.2	23.8	29.2	28.0	24.8	18.7	13.2	8.8	8.3	9.3	29.2	8.3	18.3	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		0.001			0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.8			0.5			0.5			1.0		1.0	0.5	0.7	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.11	0.08	0.10	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.003			0.003			<0.001			0.001		0.003	<0.001	0.002	4
	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.001			0.003			0.002			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.006			0.010			0.004			0.005		0.010	0.004	0.006	4
	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	7	8	6	7	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8	7	6	6	7	6	7	8	8	9	9	7	9	6	7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	46	45	46	52	54	54	59	58	62	61	48	62	45	53	12
	蒸発残留物		57			91			87			92		92	57	82	4
	陰イオン界面活性剤											<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤											<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類											<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.8	0.4	0.6	12
	ｐＨ値	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.1	7.3	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.40	0.42	0.28	0.42	0.38	0.34	0.34	0.36	0.30	0.36	0.38	0.34	0.42	0.28	0.36	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	46	45	46	52	54	54	59	58	62	61	48	62	45	53	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）																0
	蒸発残留物		57			91			87			92		92	57	82	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.1	7.3	12
	腐食性（ランゲリア指数）																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA																0
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	侵食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		3.5			2.1			2.2			4.3		4.3	2.1	3.0	4
	リン酸イオン		0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	11
	硫酸イオン	6.5	6.7	7.0	6.6	6.9	6.4	7.1	7.6	7.3	6.9	8.4	7.0	8.4	6.4	7.0	12
	カリウムイオン	1.3	1.3	1.3	1.4	1.8	1.7	1.6	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.8	1.0	1.3	12
	カルシウムイオン	16.2	15.1	14.9	15.1	17.2	17.9	17.9	19.3	18.9	20.0	19.7	15.6	20.0	14.9	17.3	12
	マグネシウムイオン	2.2	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.6	2.6	2.8	2.8	2.2	2.8	2.0	2.3	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

早沖公園

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		17.0	18.7	22.7	25.9	30.6	29.6	24.8	19.0	13.8	9.2	8.8	11.5	30.6	8.8	19.3	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		0.001			0.002			0.001			0.001		0.002	0.001	0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.8			0.5			0.5			1.0		1.0	0.5	0.7	4
	フッ素及びその化合物	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.08	0.09	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.004			0.004			0.001			0.002		0.004	0.001	0.003	4
	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.001			0.003			0.002			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.008			0.012			0.005			0.006		0.012	0.005	0.008	4
	トリクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン		0.003			0.005			0.002			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7	6	6	6	7	7	8	8	8	8	8	7	8	6	7	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8	7	6	5	7	7	7	8	8	9	10	7	10	5	7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	47	46	47	53	55	55	59	58	62	60	47	62	46	53	12
	蒸発残留物		55			80			90			101		101	55	82	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.8	0.4	0.6	12
	ｐＨ値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.0	7.2	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.42	0.24	0.32	0.30	0.30	0.30	0.34	0.34	0.34	0.30	0.22	0.26	0.42	0.22	0.31	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	47	46	47	53	55	55	59	58	62	60	47	62	46	53	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）																0
	蒸発残留物		55			80			90			101		101	55	82	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.0	7.2	12
	腐食性（ランゲリア指数）																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA																0
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	侵食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		3.3			2.1			2.2			4.3		4.3	2.1	3.0	4
	リン酸イオン		<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	11
	硫酸イオン	6.5	6.5	6.9	6.1	6.9	6.9	6.8	7.0	7.1	6.7	8.1	7.0	8.1	6.1	6.9	12
	カリウムイオン	1.3	1.3	1.4	1.5	1.8	1.8	1.6	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.8	1.0	1.4	12
	カルシウムイオン	16.4	15.6	15.3	15.4	17.4	18.2	18.1	19.4	19.0	20.2	19.6	15.4	20.2	15.3	17.5	12
	マグネシウムイオン	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.6	2.6	2.8	2.7	2.1	2.8	2.0	2.3	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

南畝第1公園

	採水年月日	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.5	19.7	22.0	25.0	30.2	28.9	24.8	18.5	13.8	9.8	9.1	10.3	30.2	9.1	19.1	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.8			0.4			0.4			0.9		0.9	0.4	0.6	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	0.07	0.09	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			0.08			<0.06			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.006			0.013			0.004			0.003		0.013	0.003	0.007	4
	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.001			0.003			0.003			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.011			0.023			0.011			0.008		0.023	0.008	0.013	4
	トリクロロ酢酸		0.004			0.005			<0.002			0.002		0.005	<0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.004			0.007			0.004			0.003		0.007	0.003	0.005	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.02			0.02		0.04	0.02	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7	7	7	6	8	8	8	9	9	9	9	7	9	6	8	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10	9	8	8	10	7	8	9	12	12	13	10	13	7	10	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	49	48	46	54	55	56	61	60	64	60	48	64	46	54	12
	蒸発残留物		66			135			97			95		135	66	98	4
	陰イオン界面活性剤					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.6	0.8	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	1.0	0.6	0.7	12
	ｐＨ値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.5	0.7	0.8	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.34	0.40	0.40	0.38	0.22	0.26	0.38	0.36	0.38	0.40	0.42	0.36	0.42	0.22	0.36	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	49	48	46	54	55	56	61	60	64	60	48	64	46	54	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）																0
	蒸発残留物		66			135			97			95		135	66	98	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.04			0.02			0.02		0.04	0.02	0.03	4
	PFOS及びPFOA																0
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	侵食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		3.4			1.8			1.9			4.0		4.0	1.8	2.8	4
	リン酸イオン		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	11
	硫酸イオン	7.9	8.0	8.0	7.3	7.8	15.5	13.1	13.0	9.1	8.7	10.1	8.1	15.5	7.3	9.7	12
	カリウムイオン	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.0	1.6	1.0	1.4	12
	カルシウムイオン	16.2	16.1	15.6	15.0	17.9	18.1	18.3	19.9	19.6	20.6	19.5	15.6	20.6	15.0	17.7	12
	マグネシウムイオン	2.2	2.2	2.1	2.0	2.4	2.4	2.5	2.8	2.7	3.0	2.7	2.2	3.0	2.0	2.4	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

添池公園

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		16.5	20.7	21.4	25.8	29.7	28.8	24.6	17.9	13.6	9.4	8.8	10.6	29.7	8.8	19.0	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	11	0	1	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.8			0.4			0.4			0.9		0.9	0.4	0.6	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			0.08			<0.06			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.006			0.014			0.004			0.003		0.014	0.003	0.007	4
	ジクロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.001			0.003			0.003			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.011			0.024			0.012			0.008		0.024	0.008	0.014	4
	トリクロロ酢酸		0.004			0.005			<0.002			0.002		0.005	<0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.004			0.007			0.005			0.003		0.007	0.003	0.005	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.05			0.02			0.01		0.05	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7	7	6	6	8	8	8	9	9	9	9	7	9	6	8	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10	10	8	8	10	7	8	9	12	12	13	10	13	7	10	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	51	47	45	54	55	56	62	60	65	60	48	65	45	54	12
	蒸発残留物		63			103			101			96		103	63	91	4
	陰イオン界面活性剤											<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤											<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類											<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.9	0.6	0.7	12
	ｐＨ値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.3	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	0.6	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.30	0.40	0.18	0.16	0.18	0.24	0.34	0.20	0.32	0.24	0.30	0.26	0.40	0.16	0.26	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	51	47	45	54	55	56	62	60	65	60	48	65	45	54	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）																0
	蒸発残留物		63			103			101			96		103	63	91	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.3	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.05			0.02			0.01		0.05	0.01	0.03	4
	PFOS及びPFOA																0
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	侵食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		3.5			1.8			1.8			4.0		4.0	1.8	2.8	4
	リン酸イオン		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	11
	硫酸イオン	7.9	8.1	7.9	7.5	7.8	15.7	13.0	12.6	9.0	8.7	10.0	8.1	15.7	7.5	9.7	12
	カリウムイオン	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.0	1.6	1.0	1.4	12
	カルシウムイオン	16.4	16.7	15.5	14.9	17.9	18.0	18.4	20.2	19.7	21.0	19.6	15.6	21.0	14.9	17.8	12
	マグネシウムイオン	2.2	2.3	2.1	2.0	2.3	2.4	2.5	2.8	2.7	2.9	2.7	2.2	2.9	2.0	2.4	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

明石公園

採水年月日		4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		18.5	22.5	24.0	26.4	30.4	29.3	25.2	19.2	15.6	11.1	10.8	12.4	30.4	10.8	20.5	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.6			0.2			0.4			0.9	0.9	0.2	0.5	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	<0.05	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.10	<0.05	0.08	12
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			0.012			0.012			0.004			0.005	0.012	0.004	0.008	4
	ジクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.002			0.003			0.003			0.002	0.003	0.002	0.003	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.019			0.022			0.012			0.011	0.022	0.011	0.016	4
	トリクロロ酢酸			0.005			0.003			<0.002			0.002	0.005	<0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.005			0.007			0.005			0.004	0.007	0.004	0.005	4
	ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02			0.01	0.04	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7	7	6	6	8	8	8	9	9	9	9	7	9	6	8	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10	10	8	8	10	4	8	9	12	12	14	10	14	4	10	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	50	48	46	54	55	56	62	60	64	60	48	64	46	55	12
	蒸発残留物			95			78			75			77	95	75	81	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.7	1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.9	0.6	1.1	0.5	0.7	12
	ｐＨ値	7.5	7.3	7.3	7.4	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.3	7.5	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	0.7	0.7	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			0.001						<0.001				0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			0.002						<0.002				0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.24	0.38	0.20	0.24	0.14	0.18	0.30	0.24	0.28	0.26	0.28	0.30	0.38	0.14	0.25	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	50	48	46	54	55	56	62	60	64	60	48	64	46	55	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			3.3						4.6				4.6	3.3	4.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			95			78			75			77	95	75	81	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.5	7.3	7.3	7.4	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.3	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.1						-0.9				-0.9	<-1	-1.0	2
	従属栄養細菌			0						1				1	0	1	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			0.03			0.04			0.02			0.01	0.04	0.01	0.03	4
	PFOS及びPFOA			<0.000005						<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			42						55				55	42	49	2
	総酸度			3.7						5.2				5.2	3.7	4.5	2
	侵食性遊離炭酸			2.8						3.7				3.7	2.8	3.3	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン			2.8			1.0			1.7			3.9	3.9	1.0	2.4	4
	リン酸イオン		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	11
	硫酸イオン	7.7	8.2	8.2	7.9	8.0	8.5	13.5	12.9	9.3	8.5	10.1	8.1	13.5	7.7	9.2	12
	カリウムイオン	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.6	1.6	1.3	1.4	12
	カルシウムイオン	16.6	16.5	15.7	15.1	17.9	18.1	18.2	20.3	19.8	20.8	19.5	15.7	20.8	15.1	17.9	12
	マグネシウムイオン	2.3	2.2	2.0	2.0	2.3	2.4	2.5	2.7	2.7	2.9	2.7	2.2	2.9	2.0	2.4	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.05	0.05	<0.02	<0.02	11

惣佐池公園

	採水年月日	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.1	20.0	20.0	24.8	28.8	27.9	24.4	14.8	14.6	10.6	8.5	10.7	28.8	8.5	18.4	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.8			0.4			0.4			0.9		0.9	0.4	0.6	4
	フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.08	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.11	0.06	0.09	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		0.06			0.10			<0.06			<0.06		0.10	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.011			0.014			0.005			0.004		0.014	0.004	0.009	4
	ジクロロ酢酸		<0.002			0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン		0.002			0.004			0.003			0.003		0.004	0.002	0.003	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.018			0.026			0.013			0.011		0.026	0.011	0.017	4
	トリクロロ酢酸		0.005			0.005			<0.002			<0.002		0.005	<0.002	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.005			0.008			0.005			0.004		0.008	0.004	0.006	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.01			<0.01		0.03	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物		0.01			<0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7	7	7	6	8	8	8	9	9	9	9	7	9	6	8	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	10	11	9	9	8	7	8	9	11	12	12	9	12	7	10	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	49	46	45	56	58	58	63	64	64	65	52	65	45	56	12
	蒸発残留物		61			123			104			108		123	61	99	4
	陰イオン界面活性剤								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤								<0.005					<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.9	0.5	0.7	12
	ｐＨ値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	0.6	0.6	0.6	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.20	0.28	0.34	0.38	0.28	0.36	0.30	0.24	0.20	0.16	0.16	0.20	0.38	0.16	0.26	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	49	46	45	56	58	58	63	64	64	65	52	65	45	56	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）																0
	蒸発残留物		61			123			104			108		123	61	99	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	12
	腐食性（ランゲリア指数）																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.03			0.01			<0.01		0.03	<0.01	0.02	4
	PFOS及びPFOA																0
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	侵食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		3.7			2.0			1.8			4.0		4.0	1.8	2.9	4
	リン酸イオン		0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	11
	硫酸イオン	7.4	8.1	8.6	7.5	8.0	9.4	10.4	9.9	9.9	8.5	10.9	8.5	10.9	7.4	8.9	12
	カリウムイオン	1.3	1.2	1.4	1.3	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.7	1.2	1.4	12
	カルシウムイオン	16.5	16.1	15.1	15.0	18.5	19.3	19.0	20.5	21.0	20.7	21.1	16.7	21.1	15.0	18.3	12
	マグネシウムイオン	2.2	2.1	2.0	1.9	2.3	2.4	2.4	2.8	2.8	2.9	3.0	2.4	3.0	1.9	2.4	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

真備公民館二万分館

	採水年月日	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.2	18.5	20.6	22.6	26.1	25.1	23.2	19.1	16.3	13.5	12.1	11.6	26.1	11.6	18.8	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			2.4			2.5			1.8			1.5	2.5	1.5	2.1	4
	フッ素及びその化合物	0.23	0.20	0.19	0.19	0.23	0.22	0.23	0.24	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.19	0.22	12
	ホウ素及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸			0.08			0.07			<0.06			<0.06	0.08	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ジクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン			0.002			0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.004			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.004	4
	トリクロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ブロモホルム			0.002			0.002			0.001			0.002	0.002	0.001	0.002	4
	ホルムアルデヒド			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物			0.02			0.02			<0.01			0.02	0.02	<0.01	0.02	4
	ナトリウム及びその化合物	15	15	14	14	15	15	15	14	14	15	16	17	17	14	15	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	19	17	13	13	13	13	13	13	14	22	30	35	35	13	18	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	86	93	90	98	101	104	95	93	90	95	101	105	105	86	96	12
	蒸発残留物			180			184			130			180	184	130	169	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	12
	ｐＨ値	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	7.1	7.2	7.2	6.8	7.0	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.28	0.18	0.22	0.30	0.22	0.24	0.20	0.30	0.30	0.28	0.18	0.28	0.30	0.18	0.25	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	86	93	90	98	101	104	95	93	90	95	101	105	105	86	96	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			15.8						22.8				22.8	15.8	19.3	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			180			184			130			180	184	130	169	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	7.1	7.2	7.2	6.8	7.0	12
	腐食性（ランゲリア指数）			-1.3						-1.4				-1.3	-1.4	-1.4	2
	従属栄養細菌			4						22				22	4	13	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA			<0.000005						<0.000005				<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			76						75				76	75	76	2
	総酸度			18.0						25.9				25.9	18.0	22.0	2
	侵食性遊離炭酸			13.1						19.3				19.3	13.1	16.2	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン			10.6			11.1			7.9			6.8	11.1	6.8	9.1	4
	リン酸イオン		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	11
	硫酸イオン	16.6	19.3	19.7	23.9	22.9	23.2	20.5	19.5	18.6	16.9	17.9	19.3	23.9	16.6	19.9	12
	カリウムイオン	2.5	2.9	2.9	3.1	2.8	2.9	2.8	2.6	2.5	2.6	2.6	2.8	3.1	2.5	2.8	12
	カルシウムイオン	24.9	27.0	26.2	29.3	28.9	30.0	27.2	26.5	25.9	27.1	29.3	30.9	30.9	24.9	27.8	12
	マグネシウムイオン	5.9	6.1	5.9	6.2	6.9	7.0	6.6	6.4	6.2	6.5	6.7	6.6	7.0	5.9	6.4	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

真備公民館呉妹分館

	採水年月日	4月18日	5月16日	6月13日	7月11日	8月16日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月16日	2月13日	3月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.6	18.8	22.3	25.1	30.2	29.4	25.4	19.6	14.0	9.9	9.0	7.6	30.2	7.6	19.0	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001				<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6			0.7			0.5			0.5			0.7	0.5	0.6	4
	フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.09	0.12	0.07	0.10	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸	<0.06			0.09			0.09			<0.06			0.09	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	<0.001			0.010			0.005			0.002			0.010	<0.001	0.004	4
	ジクロロ酢酸	<0.002			0.003			<0.002			<0.002			0.003	<0.002	<0.002	4
	ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.003			0.002			0.003	0.001	0.002	4
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.003			0.017			0.013			0.007			0.017	0.003	0.010	4
	トリクロロ酢酸	<0.002			0.007			<0.002			<0.002			0.007	<0.002	<0.002	4
	ブロモジクロロメタン	<0.001			0.005			0.005			0.003			0.005	<0.001	0.003	4
	ブロモホルム	0.002			<0.001			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	4
	銅及びその化合物	<0.01			0.01			<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7	6	6	7	7	8	8	8	8	8	9	7	9	6	7	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8	7	6	6	7	7	7	7	8	10	12	9	12	6	8	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	51	48	53	56	60	59	61	62	64	65	51	65	48	57	12
	蒸発残留物	55			62			103			70			103	55	73	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール				<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6	12
	ｐＨ値	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸				<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	3
	ジクロロアセトニトリル				0.001						<0.001			0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				0.002						<0.002			0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.32	0.28	0.30	0.30	0.26	0.34	0.20	0.36	0.36	0.36	0.34	0.32	0.36	0.20	0.31	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	50	51	48	53	56	60	59	61	62	64	65	51	65	48	57	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				6.7						4.6			6.7	4.6	5.7	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度（TON）				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	55			62			103			70			103	55	73	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	ｐＨ値	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	12
	腐食性（ランゲリア指数）				-1.2						-1.3			-1.2	-1.3	-1.3	2
	従属栄養細菌				5						0			5	0	3	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	PFOS及びPFOA				<0.000005						<0.000005			<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				51						58			58	51	55	2
	総酸度				7.6						5.2			7.6	5.2	6.4	2
	侵食性遊離炭酸				5.8						3.6			5.8	3.6	4.7	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.7			3.2			2.1			2.4			3.2	2.1	2.6	4
	リン酸イオン		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	11
	硫酸イオン	5.6	6.6	6.5	7.2	7.1	7.7	7.1	7.2	8.4	7.4	9.3	7.6	9.3	5.6	7.3	12
	カリウムイオン	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0	1.5	1.0	1.2	12
	カルシウムイオン	16.4	16.9	15.8	17.3	18.2	19.5	19.2	20.0	19.9	20.4	21.0	16.4	21.0	15.8	18.4	12
	マグネシウムイオン	2.1	2.1	2.1	2.4	2.5	2.7	2.6	2.8	3.0	3.0	3.1	2.3	3.1	2.1	2.6	12
	アンモニア態窒素		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	11

月別変化グラフ（浄水）

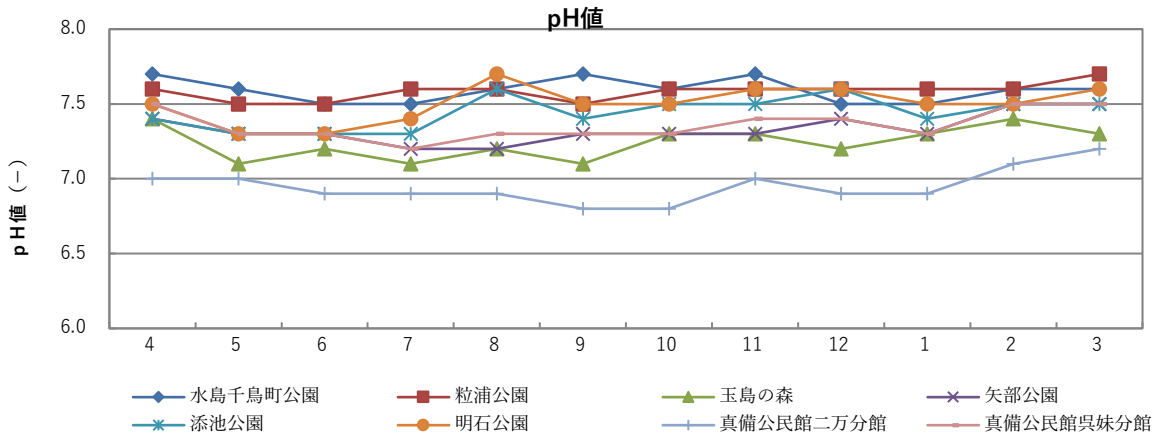
pH値
pH値（－）
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水島千鳥町公園
粒浦公園
玉島の森
矢部公園
添池公園
明石公園
真備公民館二万分館
真備公民館呉妹分館

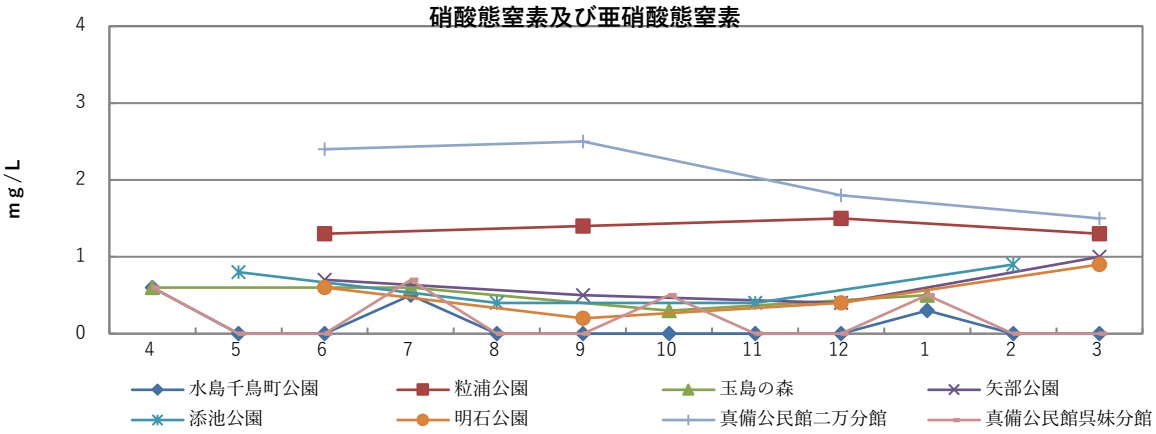
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
mg/L
4
3
2
1
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水島千鳥町公園
粒浦公園
玉島の森
矢部公園
添池公園
明石公園
真備公民館二万分館
真備公民館呉妹分館

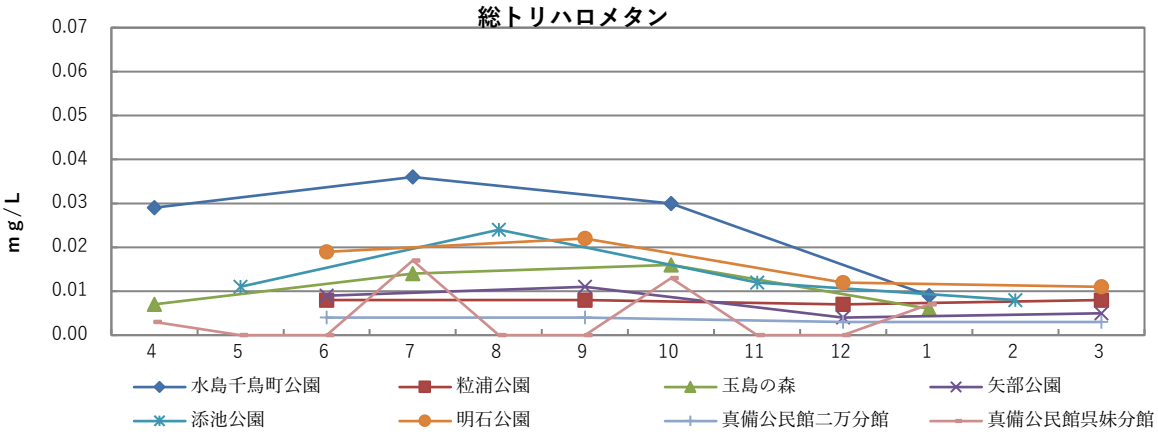
総トリハロメタン
mg/L
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水島千鳥町公園
粒浦公園
玉島の森
矢部公園
添池公園
明石公園
真備公民館二万分館
真備公民館呉妹分館

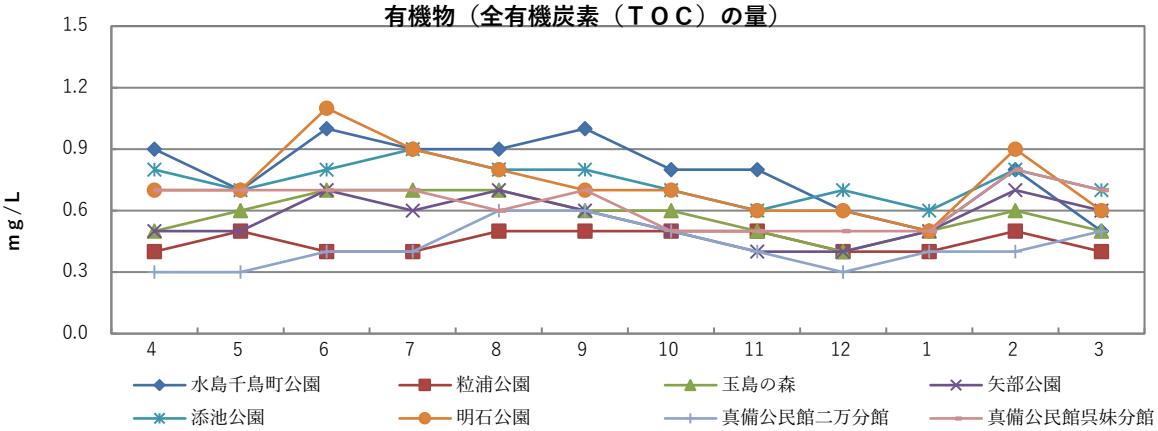
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）
mg/L
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水島千鳥町公園
粒浦公園
玉島の森
矢部公園
添池公園
明石公園
真備公民館二万分館
真備公民館呉妹分館

片島取水口

	採水年月日	4月11日	5月9日	6月7日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月6日	1月9日	2月6日	3月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004			<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	10
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	10
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006			<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	10
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	アミトラズ																0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	10
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001			<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	10
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10
	イプフェンカルバゾン																0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009			<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	10
	イミノクタジン																0
	インダノファン																0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10
	エンドスルファン																0
	オキサジクロメホン																0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	オリサストロビン																0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006			<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	10
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008			<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	10
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003			<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	10
	キノクラミン（ACN）																0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	10
	グリホシネート																0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	10
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001			<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	10
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008			<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	10
	ジクワット																0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004			<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10
	ジチオカルバメート系農薬																0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009			<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	10
	シハロホップブチル																0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート																0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	チウラム																0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	10
	チオファネートメチル																0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	テフリルトリオン																0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	トリクロピル																0
	トリクロルホン（DEP）																0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	10
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	パラコート																0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009			<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	10
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	ピラゾキシフェン																0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002			<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	10
	ピリブチカルブ																0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	フィプロニル																0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006			<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	10
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007			<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	10
	フェントラザミド																0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	フルアジナム																0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009			<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	10
	プロチオホス																0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	プロベナゾール																0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	ペンゾピシクロン																0
	ペンゾフェナップ																0
	ペンタゾン																0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10
	ペンフラカルブ																0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007			<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	10
	ホスチアゼート																0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	10
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	10
	メチダチオン																0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	10
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	10

片島取水井

	採水年月日	6月7日	7月4日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
薬	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
類	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

福井1号井

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
薬	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
類	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

福井2号井

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

水江・四十瀬着水井

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

船穂№1取水ポンプ井

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
薬	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
類	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

船穂№2取水ポンプ井

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
薬	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
類	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

船穂№4取水ポンプ井

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

真備着水井

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

片島浄水

	採水年月日	6月7日	7月4日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
農	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
農	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
農	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
農	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
農	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
農	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
農	アミトラズ						0
農	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
農	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
農	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
農	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
農	イプフェンカルバゾン						0
農	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
農	イミノクタジン						0
農	インダノファン						0
農	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
農	エンドスルファン						0
農	オキサジクロメホン						0
農	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	オリサストロビン						0
農	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
農	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
農	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
農	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
農	キノクラミン（ACN）						0
農	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
農	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
農	グリホシネート						0
農	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
農	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
農	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
農	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
農	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
農	ジクワット						0
農	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
農	ジチオカルバメート系農薬						0
農	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
農	シハロホップブチル						0
農	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
農	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
農	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
農	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
農	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
農	チウラム						0
農	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
農	チオファネートメチル						0
農	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	テフリルトリオン						0
農	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	トリクロピル						0
農	トリクロルホン（DEP）						0
農	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
農	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
農	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	パラコート						0
農	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
農	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
農	ピラゾキシフェン						0
農	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
農	ピリブチカルブ						0
農	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	フィプロニル						0
農	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
農	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
農	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
農	フェントラザミド						0
農	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
農	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	フルアジナム						0
農	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
農	プロチオホス						0
農	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	プロベナゾール						0
農	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
農	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
農	ペンゾピシクロン						0
農	ペンゾフェナップ						0
農	ペンタゾン						0
農	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
農	ペンフラカルブ						0
農	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
農	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
農	ホスチアゼート						0
農	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
農	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
農	メチダチオン						0
農	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
農	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
農	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

福井浄水

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
農	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
農	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
農	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
農	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
農	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
農	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
農	アミトラズ						0
農	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
農	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
農	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
農	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
農	イプフェンカルバゾン						0
農	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
農	イミノクタジン						0
農	インダノファン						0
農	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
農	エンドスルファン						0
農	オキサジクロメホン						0
農	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	オリサストロビン						0
農	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
農	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
農	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
農	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
農	キノクラミン（ACN）						0
農	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
農	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
農	グリホシネート						0
農	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
農	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
農	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
農	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
農	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
農	ジクワット						0
農	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
農	ジチオカルバメート系農薬						0
農	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
農	シハロホップブチル						0
農	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
農	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
農	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
農	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
農	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
農	チウラム						0
農	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
農	チオファネートメチル						0
農	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	テフリルトリオン						0
農	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	トリクロピル						0
農	トリクロルホン（DEP）						0
農	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
農	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
農	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	パラコート						0
農	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
農	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
農	ピラゾキシフェン						0
農	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
農	ピリブチカルブ						0
農	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	フィプロニル						0
農	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
農	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
農	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
農	フェントラザミド						0
農	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
農	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	フルアジナム						0
農	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
農	プロチオホス						0
農	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	プロベナゾール						0
農	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
農	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
農	ペンゾピシクロン						0
農	ペンゾフェナップ						0
農	ペンタゾン						0
農	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
農	ペンフラカルブ						0
農	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
農	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
農	ホスチアゼート						0
農	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
農	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
農	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
農	メチダチオン						0
農	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
農	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
農	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
農	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
農	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

上成浄水

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
薬	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
類	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

真備浄水

	採水年月日	6月20日	7月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
薬	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
類	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

水島千鳥町公園

	採水年月日	6月13日	7月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
薬	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
類	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

粒浦公園

	採水年月日	6月13日	7月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
薬	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
類	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

玉島の森

	採水年月日	6月13日	7月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

矢部公園

	採水年月日	6月13日	7月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

明石公園

	採水年月日	6月13日	7月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
薬	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
類	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

真備公民館二万分館

	採水年月日	6月13日	7月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
薬	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
類	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

真備公民館呉妹分館

	採水年月日	6月13日	7月11日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン（D-D）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA（ダラポン）	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D（2,4-PA）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA（MCP）	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	アシュラム	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	2
	アセフェート	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	アトラジン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ（MIPC）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン（IPT）	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプフェンカルバゾン						0
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン						0
	エスプロカルブ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エトフェンプロックス	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	エンドスルファン						0
	オキサジクロメホン						0
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン						0
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	カルバリル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	カルボフラン（カルボスルファン代謝物）	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	2
	キノクラミン（ACN）						0
	キャプタン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	クミルロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル（TPN）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	シアノホス（CYAP）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジクロルボス(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン（エチルチオメトン）	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン（CAT）	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ダイアジノン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイムロン	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル						0
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テフリルトリオン						0
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン（DEP）						0
	トリシクラゾール	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート（ピラゾレート）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ						0
	ピロキロン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フィプロニル						0
	フェニトロチオン（MEP）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	フェンチオン	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム						0
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール						0
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ペンゾピシクロン						0
	ペンゾフェナップ						0
	ペンタゾン						0
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ペンフラカルブ						0
	ペンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ペンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート						0
	マラチオン（マラソン）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタラキシル	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	メチダチオン						0
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

船穂№4取水井付近

	採水年月日	4月25日	5月23日	6月20日	7月18日	8月23日	9月19日	10月17日	11月28日	12月19日	1月23日	2月28日	3月18日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	13.8	19.3	24.2	26.6	28.8	28.9	19.5	12.0	8.1	8.2	7.4	9.7	28.9	7.4	17.2	12
水質基準項目	一般細菌	281	1155	323	196	6540	59	2685	195	167	366	103	110	6540	59	1015	12
	大腸菌	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			12/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ひ素及びその化合物	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	12
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	亜硝酸態窒素	<0.004	0.006	0.009	0.005	0.009	0.007	0.009	0.011	0.016	0.016	0.010	0.009	0.016	<0.004	0.009	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	<0.1	0.3	0.3	0.7	0.7	0.9	0.7	0.9	<0.1	0.5	12
	フッ素及びその化合物	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.12	0.11	0.11	0.12	0.15	0.08	0.08	0.15	0.07	0.10	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロロメタン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンゼン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸																0
	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.09	0.04	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	0.09	0.01	0.03	12
	鉄及びその化合物	0.08	0.09	0.07	0.04	0.05	<0.03	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	<0.03	0.09	<0.03	0.03	12
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	7	5	6	6	6	7	8	9	9	10	7	7	10	5	7	12
	マンガン及びその化合物	0.017	0.017	0.016	0.011	0.020	0.012	0.007	0.006	0.018	0.016	0.011	0.009	0.020	0.006	0.013	12
	塩化物イオン	8	5	6	5	5	7	8	8	9	11	9	7	11	5	7	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53	43	51	53	48	55	60	62	66	60	51	47	66	43	54	12
	蒸発残留物					56						97		97	56	77	2
	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン					0.000001						0.000001		0.000001	0.000001	0.000001	2
	2-メチルイソボルネオール					0.000001						0.000009		0.000009	0.000001	0.000005	2
	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	1.4	1.6	1.9	1.9	2.1	2.5	1.6	1.2	1.5	1.9	1.5	1.5	2.5	1.2	1.7	12
	ｐＨ値	8.0	7.9	8.4	7.9	8.0	9.0	8.2	8.2	7.9	8.0	7.9	7.9	9.0	7.9	8.1	12
	味																0
	臭気	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭			12/12	12
	色度	5.6	7.5	6.8	7.1	7.7	3.8	5.0	3.9	5.7	7.7	6.0	4.4	7.7	3.8	5.9	12
	濁度	3.7	5.9	6.7	5.1	6.0	9.9	3.2	3.1	5.6	9.4	5.7	3.3	9.9	3.1	5.6	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	1,2-ジクロロエタン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トルエン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	53	43	51	53	48	55	60	62	66	60	51	47	66	43	54	12
	マンガン及びその化合物	0.017	0.017	0.016	0.011	0.020	0.012	0.007	0.006	0.018	0.016	0.011	0.009	0.020	0.006	0.013	12
	遊離炭酸					2.5						3.0		3.0	2.5	2.8	2
	1,1,1-トリクロロエタン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	2
	臭気強度（TON）					15						15		15	15	15	2
	蒸発残留物					56						97		97	56	77	2
	濁度	3.7	5.9	6.7	5.1	6.0	9.9	3.2	3.1	5.6	9.4	5.7	3.3	9.9	3.1	5.6	12
	ｐＨ値	8.0	7.9	8.4	7.9	8.0	9.0	8.2	8.2	7.9	8.0	7.9	7.9	9.0	7.9	8.1	12
	腐食性（ランゲリア指数）					-0.5						-0.9		-0.5	-0.9	-0.7	2
	従属栄養細菌					15600						291		15600	291	7946	2
	1,1-ジクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.09	0.04	0.03	0.04	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	0.09	0.01	0.03	12
	PFOS及びPFOA					<0.000005						<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目等	大腸菌群	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			12/12	12
	大腸菌群数（ＭＰＮ）					46110						1414		46110	1414	23762	2
	大腸菌数					24						9		24	9	17	2
	嫌気性芽胞菌																0
	電気伝導率					129						146		146	129	138	2
	総アルカリ度					47						43		47	43	45	2
	総酸度					2.8						3.4		3.4	2.8	3.1	2
	浸食性遊離炭酸					1.9						2.4		2.4	1.9	2.2	2
	ＳＳ					6.0						9.2		9.2	6.0	7.6	2
	ＣＯＤ					3.5						3.2		3.5	3.2	3.4	2
	ＢＯＤ					1.9						1.2		1.9	1.2	1.6	2
	ＤＯ					7.3						11.7		11.7	7.3	9.5	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.3	2.2	1.7	2.2	1.9	0.3	1.1	1.1	2.9	2.8	3.9	2.9	3.9	0.3	2.1	12
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	7.9	6.7	6.9	5.9	1.7	7.3	7.7	8.2	10.3	8.8	8.9	7.4	10.3	1.7	7.3	12
	カリウムイオン	1.3	1.1	1.4	1.4	1.3	1.6	1.5	1.5	1.7	1.7	1.3	1.0	1.7	1.0	1.4	12
	カルシウムイオン	17.3	13.9	16.9	17.6	15.8	17.8	19.8	20.5	21.4	19.1	16.3	15.0	21.4	13.9	17.6	12
	マグネシウムイオン	2.3	1.9	2.1	2.2	2.1	2.5	2.6	2.8	3.0	3.0	2.4	2.2	3.0	1.9	2.4	12
	全窒素					0.6						1.0		1.0	0.6	0.8	2
	全リン					0.04						0.02		0.04	0.02	0.03	2
	アンモニア態窒素	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	0.05	0.02	0.05	0.05	0.05	<0.02	0.02	12

古地

	採水年月日	8月23日	2月28日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	27.2	7.7	27.2	7.7	17.5	2
水質基準項目	一般細菌	7520	60	7520	60	3790	2
	大腸菌	陽性	陽性			2/2	2
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.002	<0.001	0.001	2
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	亜硝酸態窒素	0.009	0.006	0.009	0.006	0.008	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	0.8	0.8	0.5	0.7	2
	フッ素及びその化合物	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	2
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	塩素酸						0
	クロロ酢酸						0
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸						0
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸						0
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸						0
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ホルムアルデヒド						0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.03	<0.01	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.05	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	2
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	6	7	7	6	7	2
	マンガン及びその化合物	0.019	0.005	0.019	0.005	0.012	2
	塩化物イオン	5	8	8	5	7	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47	49	49	47	48	2
	蒸発残留物	60	82	82	60	71	2
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	2-メチルイソボルネオール	0.000001	0.000011	0.000011	0.000001	0.000006	2
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4	2
	ｐＨ値	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	2
	味						0
	臭気	土臭	土臭			2/2	2
	色度	7.6	4.4	7.6	4.4	6.0	2
	濁度	5.8	2.1	5.8	2.1	4.0	2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	47	49	49	47	48	2
	マンガン及びその化合物	0.019	0.005	0.019	0.005	0.012	2
	遊離炭酸	2.9	3.4	3.4	2.9	3.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	臭気強度（TON）	15	30	30	15	23	2
	蒸発残留物	60	82	82	60	71	2
	濁度	5.8	2.1	5.8	2.1	4.0	2
	ｐＨ値	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-0.9	-0.7	-0.9	-0.8	2
	従属栄養細菌	17650	258	17650	258	8954	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アルミニウム及びその化合物	0.03	<0.01	0.03	<0.01	0.02	2
	PFOS及びPFOA	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目等	大腸菌群	陽性	陽性			2/2	2
	大腸菌群数（ＭＰＮ）	8164	435	8164	435	4300	2
	大腸菌数	64	12	64	12	38	2
	嫌気性芽胞菌						0
	電気伝導率	124	129	129	124	127	2
	総アルカリ度	47	44	47	44	46	2
	総酸度	3.3	3.9	3.9	3.3	3.6	2
	浸食性遊離炭酸	2.3	2.8	2.8	2.3	2.6	2
	ＳＳ	1.7	3.3	3.3	1.7	2.5	2
	ＣＯＤ	3.6	2.0	3.6	2.0	2.8	2
	ＢＯＤ	1.8	2.5	2.5	1.8	2.2	2
	ＤＯ	7.2	10.1	10.1	7.2	8.7	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	硝酸イオン	1.9	3.6	3.6	1.9	2.8	2
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	硫酸イオン	5.2	6.7	6.7	5.2	6.0	2
	カリウムイオン	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	2
	カルシウムイオン	15.5	16.0	16.0	15.5	15.8	2
	マグネシウムイオン	2.0	2.2	2.2	2.0	2.1	2
	全窒素	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	2
	全リン	0.03	<0.01	0.03	<0.01	0.02	2
	アンモニア態窒素	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03	2

南山橋

	採水年月日	8月23日	2月28日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	26.9	7.2	26.9	7.2	17.1	2
水質基準項目	一般細菌	4920	290	4920	290	2605	2
	大腸菌	陽性	陽性			2/2	2
	カドミウム及びその化合物	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物	0.004	0.001	0.004	0.001	0.003	2
	六価クロム化合物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	亜硝酸態窒素	0.009	0.033	0.033	0.009	0.021	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	1.5	1.5	0.2	0.9	2
	フッ素及びその化合物	0.23	0.19	0.23	0.19	0.21	2
	ホウ素及びその化合物	0.03	0.01	0.03	0.01	0.02	2
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	塩素酸						0
	クロロ酢酸						0
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸						0
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸						0
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸						0
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ホルムアルデヒド						0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	2
	鉄及びその化合物	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	2
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	9	11	11	9	10	2
	マンガン及びその化合物	0.074	0.049	0.074	0.049	0.062	2
	塩化物イオン	8	12	12	8	10	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62	76	76	62	69	2
	蒸発残留物	97	146	146	97	122	2
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	2
	2-メチルイソボルネオール	0.000003	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	2
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	4.3	2.8	4.3	2.8	3.6	2
	ｐＨ値	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7	2
	味						0
	臭気	土臭	土臭			2/2	2
	色度	11.5	9.7	11.5	9.7	10.6	2
	濁度	7.4	7.8	7.8	7.4	7.6	2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	62	76	76	62	69	2
	マンガン及びその化合物	0.074	0.049	0.074	0.049	0.062	2
	遊離炭酸	5.7	3.6	5.7	3.6	4.7	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	臭気強度（TON）	15	20	20	15	18	2
	蒸発残留物	97	146	146	97	122	2
	濁度	7.4	7.8	7.8	7.4	7.6	2
	ｐＨ値	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7	2
	腐食性（ランゲリア指数）	-0.7	-0.8	-0.7	-0.8	-0.8	2
	従属栄養細菌	15500	4010	15500	4010	9755	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	2
	PFOS及びPFOA	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
その他の項目等	大腸菌群	陽性	陽性			2/2	2
	大腸菌群数（ＭＰＮ）	24196	2613	24196	2613	13405	2
	大腸菌数	86	231	231	86	159	2
	嫌気性芽胞菌						0
	電気伝導率	171	205	205	171	188	2
	総アルカリ度	60	53	60	53	57	2
	総酸度	6.5	4.1	6.5	4.1	5.3	2
	浸食性遊離炭酸	4.7	2.9	4.7	2.9	3.8	2
	ＳＳ	6.6	10.0	10.0	6.6	8.3	2
	ＣＯＤ	5.3	4.5	5.3	4.5	4.9	2
	ＢＯＤ	2.3	1.8	2.3	1.8	2.1	2
	ＤＯ	5.8	10.6	10.6	5.8	8.2	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	硝酸イオン	0.7	6.6	6.6	0.7	3.7	2
	リン酸イオン	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	2
	硫酸イオン	11.9	24.5	24.5	11.9	18.2	2
	カリウムイオン	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2
	カルシウムイオン	18.8	23.7	23.7	18.8	21.3	2
	マグネシウムイオン	3.6	4.0	4.0	3.6	3.8	2
	全窒素	0.6	1.6	1.6	0.6	1.1	2
	全リン	0.16	0.07	0.16	0.07	0.12	2
	アンモニア態窒素	0.03	0.10	0.10	0.03	0.07	2

6　生物検査結果

(1) 片島取水口生物検査 59

月別変化グラフ 60

(2) 片島浄水場処理工程生物検査 61

月別変化グラフ 66

(3) クリプトスポリジウム等検査結果 66

片島取水口生物　集計表

採水月日		4月11日	5月9日	6月7日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月6日	1月9日	2月6日	3月5日
気　温		14.0	17.6	20.5	25.5	31.2	29.5	23.4	17.5	7.6	1.6	4.6	5.4
水　温		12.9	12.8	18.4	20.8	29.6	27.8	23.4	18.4	8.3	6.2	6.7	7.0
天候（前日/当日）		晴／晴	晴／晴	曇／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／曇	雨／晴	雨／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨
ｐＨ値		7.8	7.4	7.6	7.6	8.8	8.2	9.0	8.5	8.4	8.6	8.0	7.9
DO		10.1	9.6	8.7	8.1	8.1	8.7	9.9	9.5	11.6	10.5	11.2	11.6
クロロフィル a		0.4	0.5	2.1	1.8	6.8	21.1	16.8	1.3	1.4	8.9	5.2	2.9
藍藻類	* アナベナ			1		2	1	18					
	* ミクロキスチス			9	2	15	59	38	1				
	* フォルミジウム												
	* オシラトリア												
	Others		1						14	14		4	
	小計	0	1	10	2	18	60	56	15	14	0	4	0
珪藻類	* アクナンテス	142	426	351	211	55	205	129	126	123	122	228	87
	* アステリオネラ	4	19	10	5	2	2		15	2		2	3
	コッコネイス	8	30	40	24	2	28	19	32	30	10	18	5
	* キクロテラ	2	9	2	3	3	6	24	7	4	14	10	7
	キンベラ	1	18	13	9		4	10	3	6	1	17	6
	ジアトマ	5	81	36	8	2	5	2		1	14	22	8
	* フラギラリア		22	15	10	6	2		5	2	4	1	2
	ゴンフォネマ	11	92	74	45	5	46	29	36	18	19	91	46
	* メロシラ	2	34	22	14		14	462	53	21	10	15	4
	ナビクラ	6	18	11	2		1		5	2	12	21	5
	* ニッチア	2	10	22	16	2	40	14	16	6	8	27	2
	* シネドラ	4	10	14	10	3	10		10		12	13	5
	Others	14	39	38	20	6	32	94	23	12	41	42	33
	小計	202	807	650	377	86	394	782	331	226	267	506	212
緑藻類	アクチナストルム			2		6	20	2			6		
	* アンキストロデスムス		2	1	1	3	3	1	2				
	* ジクチオスフェリウム										2		
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ						2				4		
	* セネデスムス		1	2	1				3	5			
	スフェロキスチス										66		
	* スタウラストムス						1						
	Others			1	2		34	96				3	2
	小計	0	3	5	3	9	60	98	5	5	78	3	2
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他			9	4	6						40		1
総生物数		202	820	669	388	112	514	936	351	246	385	513	215

生物数は1ml中の個体数または群体数

クロロフィルaの単位はμg/L

片島取水口 月別変化グラフ

総生物数・クロロフィルa・溶存酸素・ｐH値

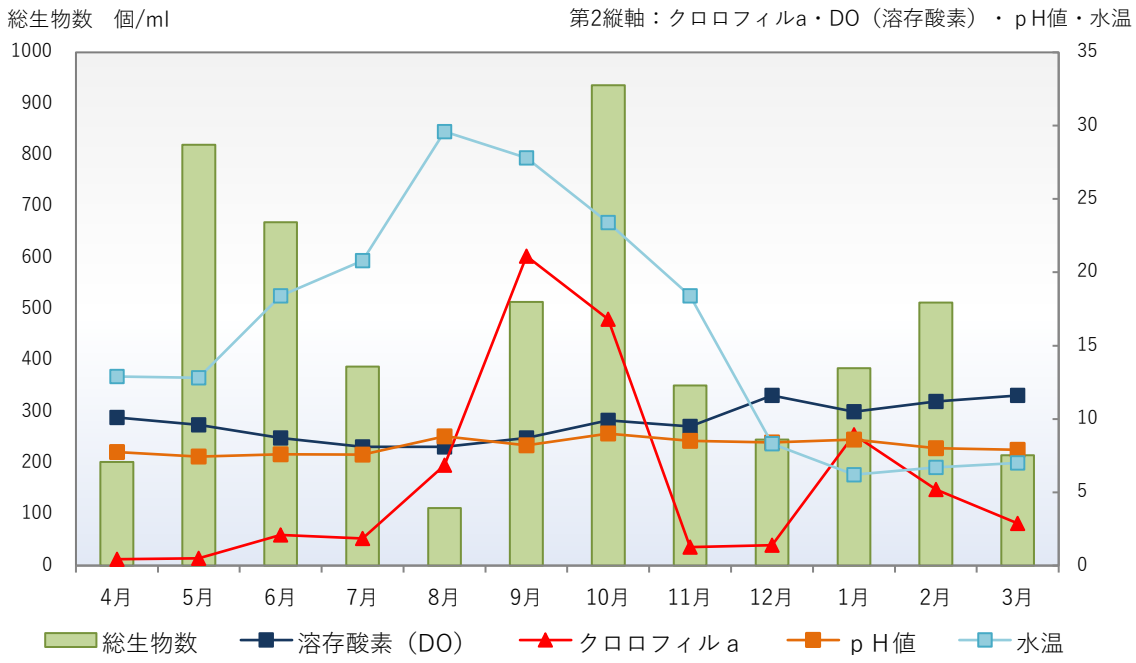

総生物数

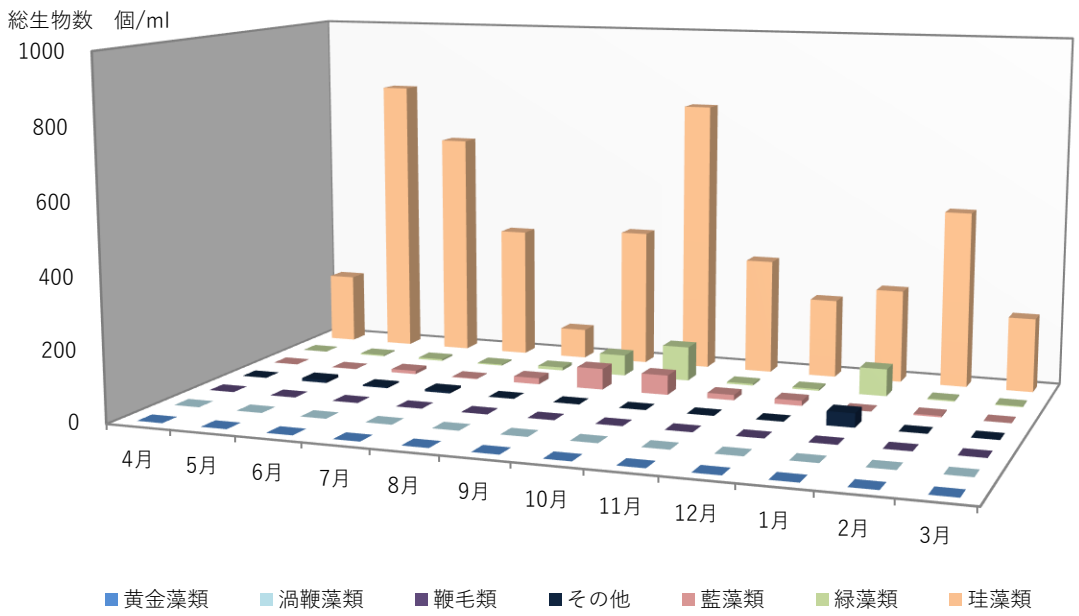

採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水　温	12.9	12.8	18.4	20.8	29.6	27.8	23.4	18.4	8.3	6.2	6.7	7.0
ｐＨ値	7.8	7.4	7.6	7.6	8.8	8.2	9.0	8.5	8.4	8.6	8.0	7.9
Ｄ　Ｏ	10.1	9.6	8.7	8.1	8.1	8.7	9.9	9.5	11.6	10.5	11.2	11.6
クロロフィルａ	0.4	0.5	2.1	1.8	6.8	21.1	16.8	1.3	1.4	8.9	5.2	2.9
藍藻類	0	1	10	2	18	60	56	15	14	0	4	0
珪藻類	202	807	650	377	86	394	782	331	226	267	506	212
緑藻類	0	3	5	3	9	60	98	5	5	78	3	2
黄金藻類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渦鞭藻類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鞭毛類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	9	4	6	0	0	0	0	0	40	0	1
総生物数	202	820	669	388	112	514	936	351	246	385	513	215

クロロフィルaの単位はμg/L

片島浄水系

採水場所		片島処理水											
採水月日		4/11	5/9	6/7	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/6	1/9	2/6	3/5
気　温		14.0	17.6	2.5	25.5	31.2	29.5	23.4	17.5	7.6	1.6	4.6	5.4
水　温		15.2	15.1	19.6	22.7	30.0	28.3	22.8	19.1	8.8	6.3	6.3	8.8
天候（前日/当日）		晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／曇	雨／晴	雨／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨
サンプル量（ml）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
藍藻類	* アナベナ							2.400					
	* ミクロキスチス						0.800						
	* フォルミジウム												
	* オシラトリア												
	Others							5.600	4.000	2.400			
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.800	8.000	4.000	2.400	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス	4.000	2.400	1.600	2.400	2.400	4.000	3.200	5.600	0.800	6.400	4.000	4.800
	* アステリオネラ												
	コッコネイス			1.600			0.800		0.800	3.200			
	* キクロテラ						1.600			0.800		0.800	
	キンベラ												
	ジアトマ						0.800					0.800	
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ			1.600	0.800	1.600	2.400		1.600	0.800			
	* メロシラ				0.800			0.800	1.600				
	ナビクラ												2.400
	* ニッチア					0.800			0.800	0.800		0.800	0.800
	* シネドラ												
	Others		0.800			4.000	3.200	1.600		1.600	1.600	1.600	4.000
	小計	4.000	3.200	4.800	4.000	8.800	12.800	5.600	10.400	8.000	8.000	8.000	12.000
緑藻類	アクチナストルム										0.800		
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス										1.600		
	* スタウラストムス												
	Others					0.800	3.200						
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.800	3.200	0.000	0.000	0.000	2.400	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他			1.600	1.600	0.800	0.800	0.800				6.400		3.200
総生物数		4.000	4.800	6.400	4.800	10.400	17.600	13.600	14.400	10.400	16.800	8.000	15.200

○生物数は1ml中の個体数または群体数　*印は浄水処理障害生物

採水場所		片島ろ過水											
採水月日		4/11	5/9	6/7	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/6	1/9	2/6	3/5
気　温		14.0	17.6	20.5	25.5	31.2	29.5	23.4	17.5	7.6	1.6	4.6	5.4
水　温		15.2	14.8	19.5	22.5	29.9	28.2	22.9	19.1	8.8	6.6	6.3	8.8
天候（前日/当日）		晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／曇	雨／晴	雨／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨
サンプル量（ml）		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ						0.008	0.008					
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシラトリア												
	Others						0.008	0.040	0.032				
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.048	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス		0.008	0.008	0.024		0.016	0.024	0.024		0.024		0.024
	* アステリオネラ												
	コッコネイス							0.008					
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ							0.008	0.008				
	ナビクラ												
	* ニッチア							0.008					
	* シネドラ												
	Others				0.008		0.008	0.008				0.032	0.024
	小計	0.000	0.008	0.008	0.032	0.000	0.024	0.056	0.032	0.000	0.024	0.032	0.048
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他			0.008	0.016			0.008						
総生物数		0.000	0.016	0.024	0.032	0.000	0.048	0.104	0.064	0.000	0.024	0.032	0.048

○生物数は1ml中の個体数または群体数　*印は浄水処理障害生物

採水場所		片島浄水											
採水月日		4/11	5/9	6/7	7/4	8/1	9/5	10/3	11/7	12/6	1/9	2/6	3/5
気　温		14.0	17.6	20.5	25.5	31.2	29.5	17.5	17.5	7.6	1.6	4.6	5.4
水　温		14.7	15.4	18.6	20.9	28.2	26.4	23.1	18.9	10.6	8.5	8.2	8.0
天候（前日/当日）		晴／晴	晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／晴	晴／晴	晴／曇	雨／晴	雨／曇	晴／晴	雨／晴	晴／雨
サンプル量（ml）		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシラトリア												
	Others							0.008	0.016				
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス								0.016				
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ											0.008	
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others						0.008					0.024	
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.016	0.000	0.000	0.032	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	パンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他											0.008		
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	0.032	0.000	0.008	0.032	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数　*印は浄水処理障害生物

採水場所		片島取水井											
採水月日		4/11	6/7	8/1	10/3	12/6	2/6						
気　温		14.0	20.5	25.5	23.4	7.6	4.6						
水　温		16.7	17.2	16.7	16.7	16.9	16.4						
天候（前日/当日）		晴／晴	晴／晴	曇／曇	晴／曇	雨／曇	雨／晴						
サンプル量（ml）		100	100	100	100	100	100						
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
珪藻類	* アクナンテス												
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others				0.080								
	小計	0.000	0.000	0.000	0.080	0.000	0.000						
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	パンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他						0.080	0.080						
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.080	0.080	0.080						

○生物数は1ml中の個体数または群体数　*印は浄水処理障害生物

福井浄水系

採水場所		福井1号取水井						福井2号取水井					
採水月日		4/25	6/20	8/23	10/17	12/19	2/28	4/25	6/20	8/23	10/17	12/19	2/28
気　温		8.4	25.4	28.3	18.5	6.1	7.3	8.4	25.4	28.3	18.5	6.1	7.3
水　温		8.4	17.4	17.9	18.1	18.0	18.2	18.2	17.9	18.0	18.2	18.0	18.3
天候（前日/当日）		晴／雨	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴
サンプル量（ml）		100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス												
	* アステリオネラ												
	コッコネイス	0.160											
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others	0.080				0.080							
	小計	0.240	0.000	0.000	0.000	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他		0.160	0.960	0.080	0.560	0.080	1.360			0.024			
総生物数		0.400	0.960	0.080	0.560	0.160	1.360	0.000	0.000	0.024	0.000	0.000	0.000

採水場所		水江・四十瀬着水井						福井浄水					
採水月日		4/25	6/20	8/23	10/17	12/19	2/28	4/25	6/20	8/23	10/17	12/19	2/28
気　温		8.4	25.4	28.3	18.5	6.1	7.3	8.4	25.4	28.3	18.5	6.1	7.3
水　温		18.7	18.5	19.5	19.3	18.4	18.8	18.5	18.9	19.1	18.9	18.1	18.1
天候（前日/当日）		晴／雨	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴
サンプル量（ml）		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス												
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others					0.008							
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他		0.016	0.088				0.048						
総生物数		0.016	0.088	0.000	0.000	0.008	0.048	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数　*印は浄水処理障害生物

真備浄水系

採水場所		真備着水井						真備浄水					
採水月日		4/25	6/20	8/23	10/17	12/19	2/28	4/25	6/20	8/23	10/17	12/19	2/28
気　温		8.6	25.9	28.0	25.7	6.3	9.2	8.6	25.9	28.0	25.2	6.3	9.2
水　温		17.3	17.4	18.9	18.8	16.8	16.7	17.2	17.4	18.8	18.7	17.7	16.7
天候（前日/当日）		晴／雨	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／雨	晴／晴	晴／曇	晴／晴
サンプル量（ml）		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス					0.032							
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ			0.008									
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others			0.008		0.024							
	小計	0.000	0.000	0.016	0.000	0.056	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	パンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others			0.024				0.032					
	小計	0.000	0.000	0.024	0.000	0.000	0.000	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他							0.008			0.008			
総生物数		0.000	0.000	0.040	0.000	0.056	0.008	0.032	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数　*印は浄水処理障害生物

上成浄水系

採水場所		船穂No.1取水ポンプ井						船穂No.2取水ポンプ井					
採水月日		5/23	7/18	9/19	11/28	1/15	3/18	5/23	7/18	9/19	11/28	1/15	3/18
気　温		22.3	26.1	32.9	15.4	7.0	11.7	22.3	28.3	31.0	15.4	8.0	11.7
水　温		14.6	24.1	24.7	17.2	11.7	10.6	16.5	26.2	23.9	18.3	11.1	10.6
天候（前日/当日）		晴／曇	晴／雨	晴／晴	曇／晴	晴／晴	雨／晴	晴／曇	晴／雨	晴／晴	曇／晴	晴／晴	雨／晴
サンプル量（ml）		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス							0.008					
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others	0.008											
	小計	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他								0.016	0.016				
総生物数		0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.024	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数　*印は浄水処理障害生物

採水場所		船穂No.4取水ポンプ井						上成浄水					
採水月日		5/23	7/18	9/19	11/28	1/15	3/18	5/23	7/18	9/19	11/28	1/15	3/18
気　温		22.3	26.1	29.7	15.4	7.0	11.7	21.3	27.2	30.6	13.6	8.7	12.5
水　温		16.9	26.4	26.3	14.0	8.3	9.4	16.1	25.4	24.9	17.4	12.2	11.8
天候（前日/当日）		晴／曇	晴／雨	晴／晴	曇／晴	晴／晴	雨／晴	晴／曇	晴／雨	晴／晴	曇／晴	晴／晴	雨／晴
サンプル量（ml）		1000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	* アナベナ												
	* ミクロキスチス												
	* フォルミジウム												
	* オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	* アクナンテス	0.024						0.016					
	* アステリオネラ												
	コッコネイス												
	* キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	* フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	* メロシラ												
	ナビクラ												
	* ニッチア												
	* シネドラ												
	Others	0.008											
	小計	0.032	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	* アンキストロデスムス												
	* ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	* セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	* スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他		0.016	0.048					0.008	0.024				
総生物数		0.048	0.048	0.000	0.000	0.000	0.000	0.024	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数　*印は浄水処理障害生物

片島浄水場処理工程 月別変化グラフ

総生物数

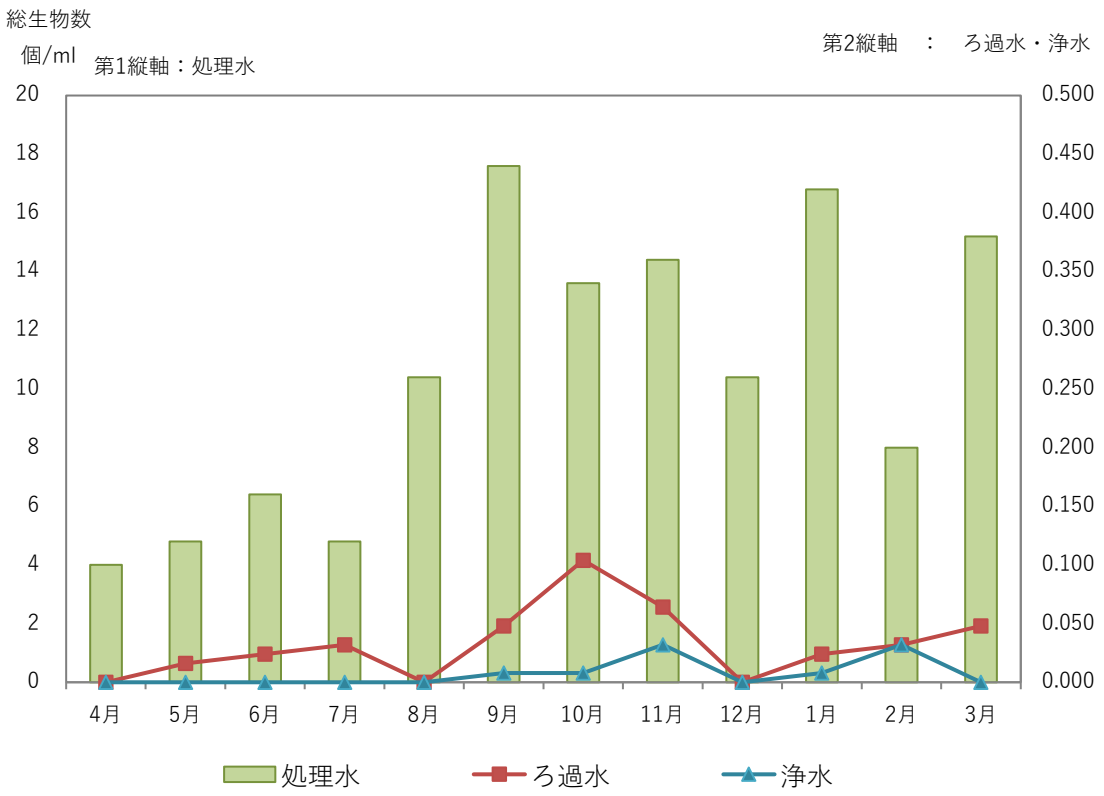

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理水	4.0	4.8	6.4	4.8	10.4	17.6	13.6	14.4	10.4	16.8	8.0	15.2
ろ過水	0.000	0.016	0.024	0.032	0.000	0.048	0.104	0.064	0.000	0.024	0.032	0.048
浄水	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	0.032	0.000	0.008	0.032	0.000

クリプトスポリジウム等検査結果

採水場所	採水月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
片島表流水	6月5日	0個/10L	0個/10L
	9月27日	0個/10L	0個/10L
	11月9日	0個/10L	0個/10L
	2月19日	0個/10L	0個/10L
片島取水井	6月5日	0個/20L	0個/20L
	11月9日	0個/20L	0個/20L
片島浄水	6月5日	0個/20L	0個/20L
	9月27日	0個/20L	0個/20L
	11月9日	0個/20L	0個/20L
	2月19日	0個/20L	0個/20L

7 その他の水質検査結果

(1) カビ臭原因物質の水質検査..... 68

(2) 水道施設または配水池の給水開始前の水質検査..... 68

(3) 受水者の請求による給水栓水質検査..... 68

(1) カビ臭原因物質の水質検査

片島浄水場の主水源である高梁川表流水は、高梁川上流において、夏場にジェオスミン、冬場に2-メチルイソボルネオールの濃度上昇がみられます。この現象による運転への影響を抑えるため、高梁川上流において通年の水質検査を実施しました。

令和５年度は、冬季の2-メチルイソボルネオールの濃度上昇が例年に比べて低いまま推移する傾向がみられました。

また、市内給水栓検査では水道水質基準を超過することはありませんでした。

(2) 水道施設または配水池の給水開始前の水質検査

水道施設（配水施設を含む）や配水池の新設・改造・清掃等をした場合には、法令等に基づき水質検査を行なっています。

令和５年度には９件の水質検査を行いましたが、検査実施した検査項目全てについて、水道水質基準に適合していました。

(3) 受水者の請求による給水栓水質検査

水道に関する受水者からの相談事項の中で、水道水の水質に関するものは水質試験センターで検査を行っています。

令和５年度の検査受付件数は54件であり、色や濁りに関する検査が46件、異物に関する検査が10件でした。

※一部で検査内容が重複しているため、受付件数と検査数合計は一致しません。

附　　録

令和５年度水質検査計画

高梁川河川敷　片島取水口付近

倉敷市水道局

JWWA-GLP057
水道GLP認定

目　次

1　基本方針 1

2　水道事業の概要 1

3　水道の原水及び水道水の状況 2

4　定期的な水質検査の項目、地点及び頻度 3

5　臨時の水質検査 5

6　水質検査方法 5

7　水質検査の精度と信頼性保証 5

8　関係機関との連携 5

9　水質検査結果の評価と水質検査計画の見直し 6

10　水質検査計画及び水質検査結果の公表 6

（別表 1～4） 7

水質検査計画とは

水質検査は、水道水の安全を確保するために不可欠なものであり水質管理を行う上で重要なものです。

水質検査計画は、安全かつ清浄な水道水の供給を実施していくため、水質検査をどの地点で、どのような検査項目を、どのような回数実施するのかについて定めたもので、年度の始まる前に策定することが法令（水道法施行規則）により定められています。

1 基本方針

(1) 検査項目

水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。

(2) 検査地点

水道法で検査が義務づけられている市内の蛇口(給水栓)に加え、浄水場の入口・出口及び水源とします。

(3) 検査頻度

水源の種類及び各検査項目のこれまでの検査結果などを考慮して定めます。

(4) 検査実施機関

倉敷市水道局水質試験センター(片島浄水場内)で水質検査を行います。

2 水道事業の概要

(1) 給水状況

倉敷市水道局は、市内全域の市民の方に水道水を給水しています。給水状況は表1のとおりです。

表1 倉敷市水道局の給水状況 (令和3年度)

給水区域	倉敷市内全域 (総面積 355.63 km^2)
給水人口	478,320 人
普及率	99.9 %
給水戸数	216,578 戸

給水量	
年間給水量	59,480,265 m^3
1日最大給水量	177,355 m^3/日
1日平均給水量	162,960 m^3/日

(2) 浄水場の概要・受水状況

倉敷市水道局では、倉敷市が運営管理を行う片島浄水場、上成浄水場、福井浄水場、真備浄水場で水道水をつくり、備南水道企業団、岡山県南部水道企業団、岡山県広域水道企業団から受水して倉敷市全域に送水しています。各浄水場の概要は表2のとおりです。

表2 倉敷市水道局及び企業団の浄水場 (令和3年度)

浄水場名	所在地	水源	浄水処理方式	施設能力 (m^3/日)	給水量 (万 m^3/年)	主な給水地域
片島浄水場	片島町1000	高梁川表流水 地下水	急速ろ過方式 (一部マンガン除去)	36,000	705	水島地区
上成浄水場	玉島上成1166	高梁川伏流水	塩素消毒※1	42,000	898	玉島・船穂地区
福井浄水場	福井287	地下水	塩素消毒※1 (一部マンガン除去)	26,000	297	粒浦・藤戸地区
真備浄水場	総社市下原 1210-3	地下水	塩素消毒※1	7,290	105	真備地区
酒津浄水場 (備南水道企業団)	酒津2237	高梁川伏流水 地下水	塩素消毒※1	102,250 (86,500)※2	2,473	倉敷・庄地区
西阿知浄水場 (岡山県南部水道企業団)	西阿知町247-1	高梁川表流水 伏流水	緩速ろ過方式 急速ろ過方式	122,000 (54,100)※2	1,359	水島・児島地区
総社浄水場 (岡山県広域水道企業団)	総社市井尻野 504-1	高梁川伏流水	緩速ろ過方式	23,548 (3,740)※2	110	真備地区

※1 消毒剤は次亜塩素酸ナトリウムを使用　　※2 ( )内の数字は倉敷市水道局の受水分の数量

3 水道の原水及び水道水の状況

(1) 原水の状況

倉敷市水道局の水道水は、高梁川表流水、伏流水及び地下水を水源としています。

企業団から受水する水道水については、備南水道企業団が高梁川伏流水及び地下水を、岡山県南部水道企業団が高梁川表流水及び伏流水を、岡山県広域水道企業団が高梁川伏流水をそれぞれ水源としています。

各浄水場では、水源及び原水について水質管理上留意すべき項目について定期的な検査を行うとともに、水質状況に応じた適切な浄水処理を行っており、水道水の安全性を確保しています。

近年では、片島浄水場の主水源である高梁川表流水は、カビ臭原因物質※3濃度が急激に上昇する傾向が見られます。片島浄水場では、カビ臭の発生時には監視体制を強化するとともに、粉末活性炭処理を行い臭気物質の除去対策を講じることで、給水栓水への影響を未然に防いでいます。

(2) 水道水の状況

蛇口(給水栓)での水道水の水質状況については、法令に基づき市内各所で毎日検査などを行うことで、安全性を確認しています。

各浄水場における原水の特徴及び水質管理上注意しなければならない項目は表3のとおりです。

表3 原水の状況と留意すべき水質項目

浄水場名	水源	原水の特徴	原水水質の汚染要因	水質管理上注意する項目
片島浄水場	高梁川表流水	水質の変動が大きい	降雨後の濁度上昇 カビ臭物質産出生物の発生 上流の工場排水等の影響	濁度 消毒副生成物 カビ臭
	地下水	水質が安定 フッ素濃度が高い		フッ素
上成浄水場	高梁川伏流水	水質が安定		濁度 残留塩素
福井浄水場	地下水	水質が安定 蒸発残留物が多い		濁度
真備浄水場	地下水	水質が安定		濁度
酒津浄水場 (備南水道企業団)	高梁川伏流水 地下水	水質が安定		濁度 残留塩素
西阿知浄水場 (岡山県南部水道企業団)	高梁川表流水	水質の変動が大きい	降雨後の濁度上昇 カビ臭物質産出生物の発生 上流の工場排水等の影響	濁度 消毒副生成物 カビ臭 残留塩素
	伏流水	水質が安定		
総社浄水場 (岡山県広域水道企業団)	高梁川伏流水	水質が安定	ろ過障害藻類の発生	濁度 消毒副生成物

※3 ジェオスミン及び 2-メチルイソボルネオールの 2物質の総称

4 定期的な水質検査の項目、地点及び頻度

倉敷市水道局が行う定期的な水質検査の項目は、水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。(図１参照)

また、定期的な水質検査の地点は、水道法で検査が義務づけられている市内の蛇口(給水栓)に加え、浄水場の入口・出口及び水源とします。(図２参照)

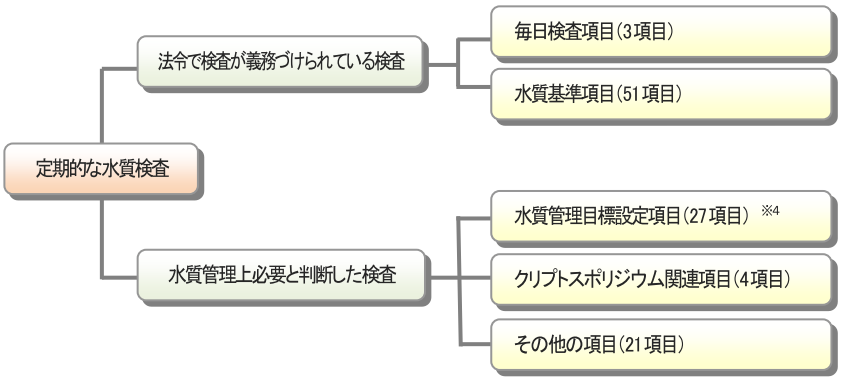

図1 倉敷市水道局が行う定期的な水質検査の項目

毎日検査項目 (3 項目)

蛇口(給水栓)で毎日(1日１回以上)行うことが法令で義務づけられている項目です。

倉敷市水道局では、色、濁り、消毒の残留効果について、倉敷市内 15 地点で毎日検査を行います。

水質基準項目 (51 項目)

基準値以下で給水することが法令で義務づけられている項目です。

倉敷市水道局では、別表１ のとおり検査します。

このほか、カビ臭原因物質について、高梁川上流で通年の調査を実施します。

水質管理目標設定項目 (27 項目)

将来にわたり水道水の安全性を確保するため、水道水質管理上留意すべき項目です。

倉敷市水道局では、別表２ のとおり検査します。

クリプトスポリジウム関連項目 (4 項目)

次亜塩素酸ナトリウムによる塩素消毒に対して耐性のある病原微生物及び指標となる微生物について、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき検査する項目です。

倉敷市水道局では、別表３ のとおり検査します。

その他の項目 (21 項目)

浄水場の維持管理及び水質管理上必要な項目(アンモニア態窒素、生物等)です。

倉敷市水道局では、別表４ のとおり検査します。

※4 倉敷市水道局では、水質管理目標設定項目 27 項目のうち、「二酸化塩素」、「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」を省略した 25 項目を検査

浄水場	： 4 箇所
取水場	： 4 箇所
(原水水質検査地点	： 9 箇所)
蛇口(給水栓)	：15 箇所
水源(上流域)	： 2 箇所

片島系給水区　備南系給水区
上成系給水区　県南系給水区
福井系給水区　真備系給水区

片 島 系	① 水島千鳥町公園
	② 鶴新田公園
上 成 系	③ 玉島の森
	④ 上郷公園
	⑤ 岩谷公園
福 井 系	⑥ 粒浦公園
備 南 系	⑦ 笹沖桜苑遊園
	⑧ 矢部公園
	⑨ 早沖公園
県 南 系	⑩ 南畝第1公園
	⑪ 添池公園
	⑫ 明石公園
	⑬ 惣佐池公園
真 備 系	⑭ 真備公民館呉妹分館
	⑮ 真備公民館二万分館

図2　給水区域及び検査地点

5 臨時の水質検査

次に挙げる状況が発生し、水道水が水質基準に適合しないおそれがある場合、臨時の水質検査を行います。

- 定期検査で異常が見つかった場合
- 油流出等の水質汚濁事故が発生した場合
- 魚等の死骸が多数浮上した場合
- 消化器系の感染症が取水口の上流や給水区域で流行している場合
- 水道施設が著しく汚染されるおそれがある場合
- その他必要があると認められる場合

6 水質検査方法

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた検査方法(「水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等)により行います。

また、その他の項目の検査は、上水試験方法((公社)日本水道協会発行)等により行います。

7 水質検査の精度と信頼性保証

(1) 水質検査の精度

原則として基準値及び目標値の1/10を定量下限値とし、定量下限値付近での測定誤差が一定範囲内※5であることを確認し、検査精度を確保しています。

(2) 信頼性の保証

水質検査結果の信頼性保証を確保するための体制作りに取り組んでいます。平成 21 年度に水道水質検査優良試験所規範(水道 GLP)※6の認定を取得し、令和4年度には 3 回目の認定更新が認められました。

また、自主的な精度管理の実施に加え、厚生労働省による外部精度管理に参加しています。

水道GLP認定内容

認　定　番　号	JWWA－GLP057
水質検査機関名	倉敷市水道局浄水課
認　定　範　囲	水道水質基準項目　水道水・浄水
認定委員会開催日	令和 4 年 5 月 17 日
認　　定　　日	令和 4 年 7 月 26 日 (初回認定:平成 22 年 1 月 26 日)

JWWA-GLP057

(3) 検査の妥当性

倉敷市水道局における水質検査方法の妥当性を「水道水質検査法の妥当性評価ガイドライン(厚生労働省 ：平成 29 年 10 月 18 日付薬生水発 1018 第 1 号)」に基づき確認しています。

8 関係機関との連携

倉敷市水道局では、岡山市水道局並びに岡山県広域水道企業団と、各事業体が所有する水質検査機器、器具、検査試薬等を相互利用する「水質検査機器の相互利用に関する協定」を平成22年1月に締結しました。

不測の機器故障等への対応、緊急の検査等が可能となることにより、安定した検査体制を確立しています。

また、油流出等の水質事故が発生した場合、岡山三川水質汚濁防止連絡協議会、近隣水道事業体等と連携し、迅速な対応に努めます。

※5 定量下限値における変動計数(CV 値)について、無機物(金属等)で 10%以内、有機化合物で 20%以内

※6 (公社)日本水道協会が審査・認定・登録を行う、水道事業体等の水質検査機関が測定した水質検査結果の精度や信頼性を確保するため、水質検査機関が備えるべき組織及び設備機器、検査方法の標準作業手順書等について定めた規格

9 水質検査結果の評価と水質検査計画の見直し

水質検査結果は、検査地点ごとに水質基準に適合しているかどうかを判定するとともに、過去の検査結果と比較を行うことで総合的に評価します。また、検査地点ごとに、各検査項目の検出濃度の最大値や平均値を水質基準値等と比較し、翌年度の水質検査計画における検査項目や検査頻度に反映していきます。

また、公表した水質検査結果及びお客様からのご意見・ご要望を参考に、翌年度の水質検査計画の見直し・策定を行うことで、より安心・安全な水道水を目指していきます。

10 水質検査計画及び水質検査結果の公表

(1) 水質検査計画

水質検査計画は、毎事業年度の開始前に作成し、倉敷市水道局庁舎及び市内各支所の水道営業所で閲覧できるほか、水道局ホームページで公表します。

(2) 水質検査結果

毎月実施分の市内15箇所の蛇口の検査結果を、倉敷市水道局ホームページで公表します。

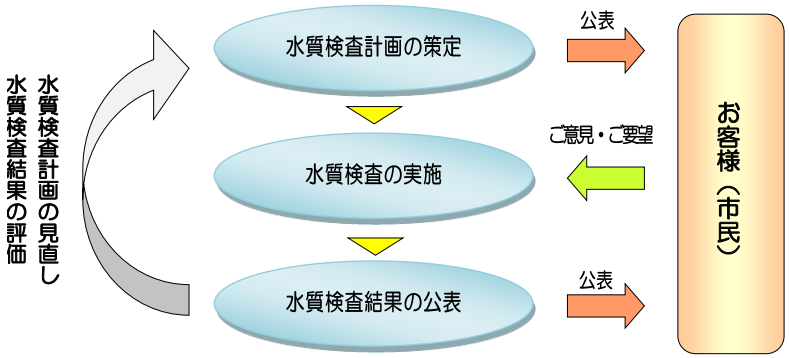

図3 水質検査計画策定のイメージ

この水質検査計画に対するお客様のご意見をお寄せください。
お客様からのご意見は、今後の水質検査計画策定の参考とさせていただきます。

倉敷市水道局
イメージキャラクター
「くらっぴぃ」

【お問い合わせ先及び宛先】

倉敷市水道局浄水課
〒710-0805 倉敷市片島町1000番地
Tel ： 086-465-7314　　e-mail ： wbpur@city.kurashiki.okayama.jp
Fax ： 086-466-4841　　ホームページ ： http://www.city.kurashiki.okayama.jp/suidou

別表1　水質基準項目

番号	項　　目	水道水質基準値	法令に基づく検査回数	検査計画（回/年）					
				蛇口（給水栓）	浄水場の出口		浄水場の入口	水源	
					表流系	伏流・地下系		表流水	地下水
1	一般細菌	100集落数/mL	12	12	12	12	12	2	1
2	大腸菌	検出されないこと		12	12	12	12	2	1
3	カドミウム及びその化合物 ※2	0.003 mg/L	4※1	4	12	4	4	2	1
4	水銀及びその化合物 ※2	0.0005 mg/L		4	12	4	4	2	1
5	セレン及びその化合物 ※2	0.01 mg/L		4	12	4	4	2	1
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L		4	12	4	4	2	1
7	ひ素及びその化合物 ※2	0.01 mg/L		4	12	4	4	2	1
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L		4	12	4	4	2	1
9	亜硝酸態窒素 ※2	0.04 mg/L		4	12	4	4	2	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L	4	4	12	4	4	2	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※2	10 mg/L	4※1	4	12	4	4	2	1
12	フッ素及びその化合物 ※2	0.8 mg/L		4	12	4	4	2	1
13	ホウ素及びその化合物 ※2	1.0 mg/L		4	12	4	4	2	1
14	四塩化炭素 ※2	0.002 mg/L		4	12	4	4	2	1
15	1,4-ジオキサン ※2	0.05 mg/L		4	12	4	4	2	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ※2	0.04 mg/L		4	12	4	4	2	1
17	ジクロロメタン ※2	0.02 mg/L		4	12	4	4	2	1
18	テトラクロロエチレン ※2	0.01 mg/L		4	12	4	4	2	1
19	トリクロロエチレン ※2	0.01 mg/L		4	12	4	4	2	1
20	ベンゼン ※2	0.01 mg/L		4	12	4	4	2	1
21	塩素酸	0.6 mg/L	4	4	12	4	－	－	－
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L		4	12	4	－	－	－
23	クロロホルム	0.06 mg/L		4	12	4	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L		4	12	4	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		4	12	4	－	－	－
26	臭素酸	0.01 mg/L		4	12	4	－	－	－
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L		4	12	4	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L		4	12	4	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L		4	12	4	－	－	－
30	ブロモホルム	0.09 mg/L		4	12	4	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L		4	12	4	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L	4※1	4	12	4	4	2	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L		4	12	4	4	2	1
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L		4	12	4	4	2	1
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L		4	12	4	4	2	1
36	ナトリウム及びその化合物 ※2	200 mg/L		4	12	4	4	2	1
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L		4	12	4	4	2	1
38	塩化物イオン	200 mg/L	12	12	12	12	12	2	1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） ※2	300 mg/L	4※1	4	12	4	4	2	1
40	蒸発残留物 ※2	500 mg/L		4	12	4	4	2	1
41	陰イオン界面活性剤 ※2	0.2 mg/L		1	12	4	4	2	1
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L	発生時期に月1回以上	12(4)※3	12	4	12(4)※3	2	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L		12(4)※3	12	4	12(4)※3	2	1
44	非イオン界面活性剤 ※2	0.02 mg/L	4※1	1	12	4	4	2	1
45	フェノール類 ※2	0.005 mg/L		1	12	4	4	2	1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L	12	12	12	12	12	2	1
47	pH 値	5.8～8.6		12	12	12	12	2	1
48	味	異常でないこと		12	12	12	－	－	－
49	臭気	異常でないこと		12	12	12	12	2	1
50	色度	5 度		12	12	12	12	2	1
51	濁度	2 度		12	12	12	12	2	1

（注）青色部分は法令で義務付けられている検査を、黄色部分は水質管理上の必要性から行う検査を表します。

※1 ： 過去3年間の検査結果がすべて基準値の1/5以下の場合には、1年に1回まで省略することができます。（基準値の1/10以下の場合には3年に1回まで。）

※2 ： 送・配水池内で濃度が上昇しないことが明らかな場合には、浄水場出口を検査の個所とすることができます。

※3 ： 伏流水・地下水を使用している浄水場・蛇口（給水栓）では4回、表流水を使用している浄水場・蛇口（給水栓）では12回検査を実施します。

別表2 水質管理目標設定項目

番号	項　　目	目標値	検査計画（回/年）					
			蛇口※1（給水栓）	浄水場の出口	浄水場の入口		水源	
					表流水	伏流・地下水	表流水	地下水
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L	2	2	2	2	2	1
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L(暫定)	2	2	2	2	2	1
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L	2	2	2	2	2	1
4	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L	2	2	2	2	2	1
5	トルエン	0.4 mg/L	2	2	2	2	2	1
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L	2	2	2	2	2	1
7	亜塩素酸	0.6 mg/L	2	2	－	－	－	－
8	二酸化塩素	0.6 mg/L	二酸化塩素を使用していないため、測定しない					
9	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L(暫定)	2	2	－	－	－	－
10	抱水クロラール	0.02 mg/L(暫定)	2	2	－	－	－	－
11	農薬類	検出値と目標値の比の和として1	2	2	10	2	－	－
12	残留塩素	1 mg/L	12※2	12	－	－	－	－
13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L～100 mg/L	2	2	2	2	2	1
14	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L	2	2	2	2	2	1
15	遊離炭酸	20 mg/L	2	2	2	2	2	1
16	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L	2	2	2	2	2	1
17	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L	2	2	2	2	2	1
18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)で代替評価できるため、測定しない					
19	臭気強度(TON)	3	2	2	2	2	2	1
20	蒸発残留物	30 mg/L～200 mg/L	2	2	2	2	2	1
21	濁度	1 度	12	12	12	12	2	1
22	pH 値	7.5 程度	12	12	12	12	2	1
23	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	2	2	2	2	2	1
24	従属栄養細菌	2,000 集落/mL(暫定)	2	2	2	2	2	1
25	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L	2	2	2	2	2	1
26	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L	2	2	2	2	2	1
27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	PFOS 及び PFOA の量の和として 0.00005 mg/L(暫定)	2	2	2	2	2	1

(注)黄色部分は、水質管理上の必要性から行う検査を表します。
※1 ： 各浄水場系統の代表する 1ヶ所の蛇口を検査します。
※2 ： 毎日検査項目としての1回/1日の検査とは別に行います。

別表3 クリプトスポリジウム関連項目

番号	項　　目	検査方法	検査計画（回/年）					
			蛇口（給水栓）	浄水場の出口	浄水場の入口		水源	
					表流水	伏流・地下水	表流水	地下水
1	大腸菌(大腸菌数)	特定酵素基質培地法	－	－	12	12	2	1
2	嫌気性芽胞菌	ハンドフォード改良培地法	－	－	12	12	－	1
3	クリプトスポリジウム	直接蛍光抗体染色法	－	4(2)※1	4	2	－	－
4	ジアルジア	直接蛍光抗体染色法	－	4(2)※1	4	2	－	－

※1 ： 伏流水・地下水を使用している浄水場では年 2 回、表流水を使用している浄水場では年 4 回検査を実施します。

別表4 その他の項目

番号	項　　目	検査方法	検査計画（回/年）					
			蛇口（給水栓）	浄水場の出口	浄水場の入口		水源	
					表流水	伏流・地下水	表流水	地下水
1	大腸菌群	特定酵素基質培地法	12	12	12	12	2	1
2	大腸菌群数(MPN)	特定酵素基質培地法(最確数法)	－	－	2	－	2	－
3	電気伝導率	電極法	－	－	2	2	2	1
4	総アルカリ度	滴定法	－	－	2	2	2	1
5	総酸度	滴定法	－	－	2	2	2	1
6	侵食性遊離炭酸	計算法	－	－	2	2	2	1
7	SS	ろ過法	－	－	2	－	2	－
8	COD	滴定法	－	－	2	－	2	－
9	BOD	滴定法	－	－	2	－	2	－
10	DO	滴定法	－	－	2	－	2	－
11	臭化物イオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2	1
12	硝酸イオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2	1
13	リン酸イオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2	1
14	硫酸イオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2	1
15	カリウムイオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2	1
16	カルシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2	1
17	マグネシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2	1
18	全窒素	熱分解法	－	－	2	2	2	1
19	全リン	ICP-MS 法	－	－	2	2	2	1
20	アンモニア態窒素	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2	1
21	生物	光学顕微鏡法	－	12(6)※1	12	6	－	－

※1 ： 伏流水・地下水を使用している浄水場では6回、表流水を使用している浄水場では12回検査を行います。

発行　　倉敷市水道局水質試験センター（片島浄水場内）

〒710-0805　倉敷市片島町1000番地
TEL : 086-465-7314　　FAX : 086-466-4841
E-mail　：　wbpur@city.kurashiki.okayama.jp